Vista 3D Supporti a L

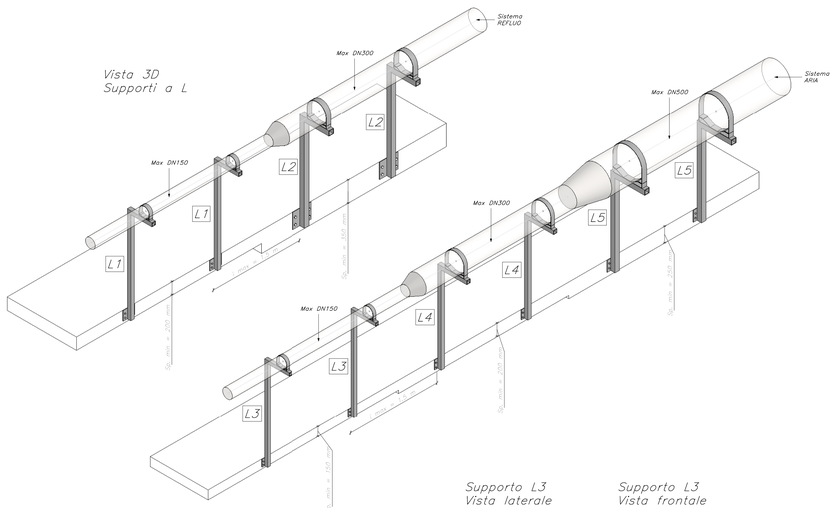

Supporto L1 – Fino a DN150

Vista laterale
1 : 10



Vista frontale
1 : 10

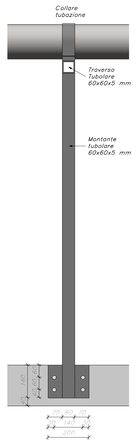

Spessore min. per installazione 200 mm

Dettaglio connessione
1 : 5



Collegamento a parete
Piastra 200x160x8 mm
saldata al montante
Ancoranti meccanici
in acciaio inossidabile
tipo Fischer FAZ II 12/10 R
Interasse 140x60 mm
Profondità di ancoraggio
minima 68 mm

Supporto L2

Vista laterale
1 : 10

Vista frontale
1 : 10

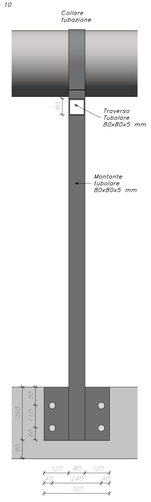

Spessore min. per installazione 350 mm

Dettaglio connessione
1 : 5



Collegamento a parete
Piastra 320x260x8 mm
saldata al montante
Ancoranti meccanici
in acciaio inossidabile
tipo Fischer FAZ II 20/30 R
Interasse 240x110 mm
Profondità di ancoraggio
minima 100 mm

DN	Sistema REFLUO Supporto	Sistema ARIA Supporto
100	L1	L3
125	L1	L3
150	L1	L3
200	L2	L4
250	L2	L4
300	L2	L4
350	Fuori standard	L5
400	F.s.	L5
450	F.s.	L5
500	F.s.	L5
550	F.s.	Fuori standard.
600	F.s.	F.s.
650	F.s.	F.s.
700	F.s.	F.s.
800	F.s.	F.s.

TABELLA MATERIALI

TABELLA ACCIAI

ACCIAI PER CARPENTERIE METALLICHE – ACCIAIO INOSSIDABILE
Acciaio inox AISI 304 L conforme allo norma EN10088
- *Profili, piastre, elementi strutturali*
  Certificati secondo UNI EN 1090 (Classe EXC3)

GIUNZIONI BULLONATE

ACCOPPIAMENTO DADO–BULLONE:

	Normali	Ad alta resistenza	
Vite	4.6 5.6 6.8	8.8	10.9
Dado	4 5 6	8	10

TOLLERANZE:
Gioco foro–bullone
a–d = 1 mm

NOTE:
- *Le misure dovranno essere verificate in cantiere, al momento dell'esecuzione dei lavori.*

Supporto L3

Vista laterale
1 : 10

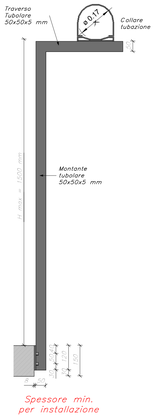

Vista frontale
1 : 10

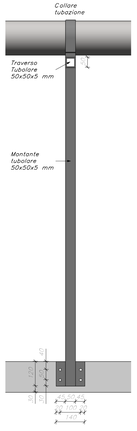

Spessore min. per installazione 150 mm

Dettaglio connessione
1 : 5



Collegamento a parete
Piastra 140x120x8 mm
saldata al montante
Ancoranti meccanici
in acciaio inossidabile
tipo Fischer FAZ II 8/10 R
Interasse 100x50 mm
Profondità di ancoraggio
minima 40 mm

Supporto L4

Vista laterale
1 : 10

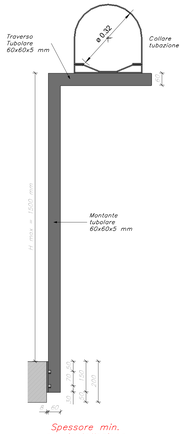

Vista frontale
1 : 10

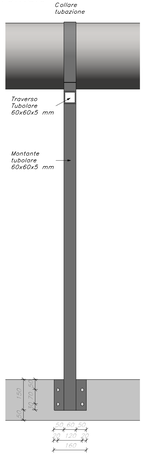

Spessore min. per installazione 200 mm

Dettaglio connessione
1 : 5



Collegamento a parete
Piastra 160x150x8 mm
saldata al montante
Ancoranti meccanici
in acciaio inossidabile
tipo Fischer FAZ II 10/10 R
Interasse 120x70 mm
Profondità di ancoraggio
minima 40 mm

Supporto L5

Vista laterale
1 : 10

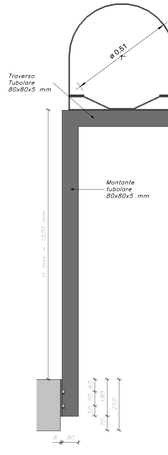

Spessore min. per installazione 250 mm

Supporto L5

Vista frontale
1 : 10

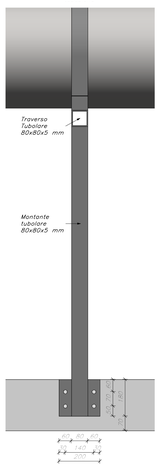

Dettaglio connessione
1 : 5



Collegamento a parete
Piastra 200x180x8 mm
saldata al montante
Ancoranti meccanici
in acciaio inossidabile
tipo Fischer FAZ II 12/10 R
Interasse 140x70 mm
Profondità di ancoraggio
minima 50 mm

00	09/2022	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO

W01M

Revamping dell'impianto di depurazione di Bellinzago Novarese - Via Ticino (NO)

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO

Particolari civili - Supporti a L per tubazioni

COMMESSA	CODICE ELABORATO	CUP	SCALA
10043353	D-T-321-Z-30	D11D22000130006	Varie

IL PROGETTISTA

DATA 09/2022

ETC ENGINEERING S.R.L.
Via Prepa, 7 - 38121 Trento (TN)
Tel. 0461 825966 - Fax: 0461 825966
web. www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Dott. Ing. Angelo Carandina
Ingegneria civile e ambientale, industriale e dell'informazione
Iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
Via generali, 91
28100 Novara (NO)
Tel: 0321.413790

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Caranti — DATA 09/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI — DATA 09/2022

PAG. N° — DI

Il presente elaborato non potrà essere riprodotto, né distribuito senza l'autorizzazione scritta di questa Società che ne detiene la proprietà.