



Profilo idraulico B - C

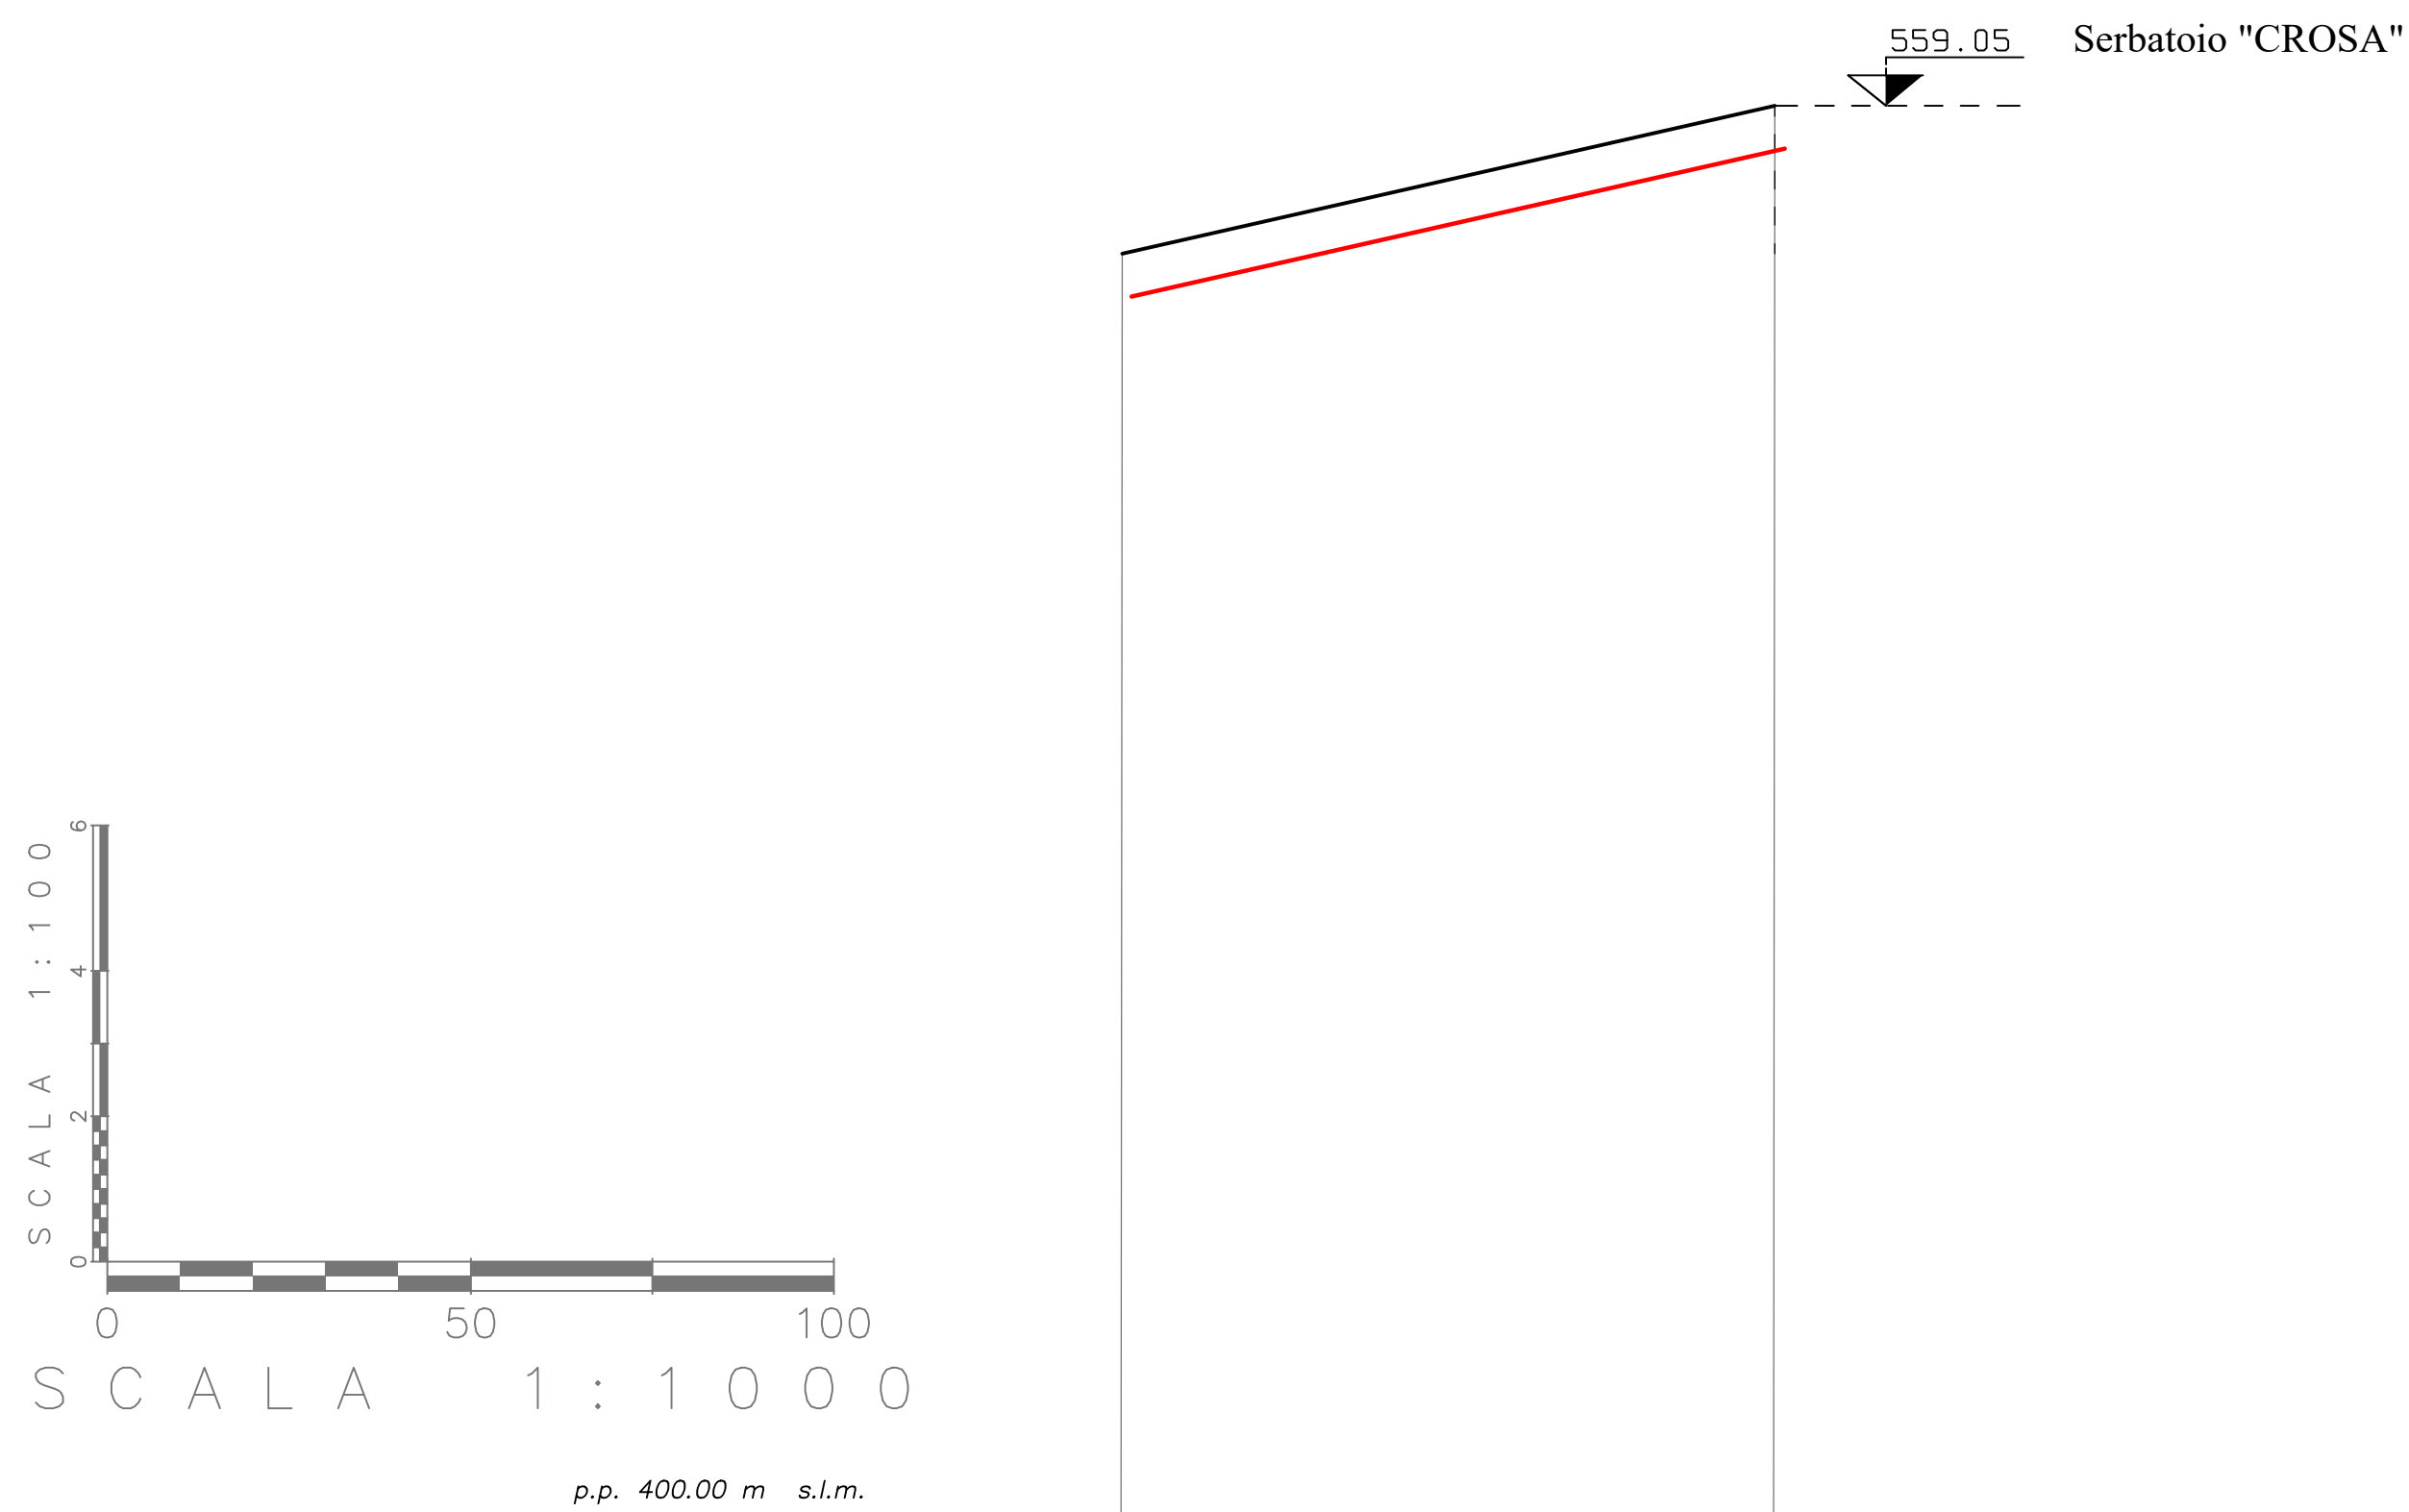

S E Z I O N I		B	C
QUOTE (m s.l.m.)	TERRENO	575.34	596.71
	SCORRIMENTO	575.73	596.16
	SCAVO	575.74	596.11
DISTANZE (m)	PARZIALI	90.00	
	PROGRESSIVE	0.00	90.00
ETTOMETRI		0 1	
TUBAZIONI		DN 90 PEAD PE 100 PN 16	
LOCALITA'		Strada Sterrata	

COMUNI DI MIAZZINA E CAMBIASCA (VB)

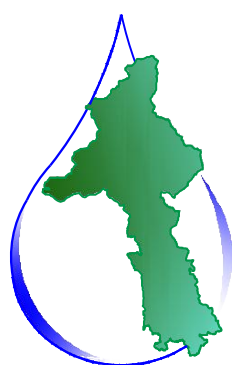

ACQUA  
NOVARA.VCO  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovavco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovavco.eu

TITOLO COMMESSA:

Realizzazione acquedotto intercomunale località Crosa

OGGETTO:

Profilo idraulico

SCALA:

1 : 1000 / 1:100

AVANZAMENTO PROGETTO:

Definitivo

Data Rev. N° 0:

Novembre 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	///-
2	-	///-
3	-	///-
4	-	///-

Rif. N° Comessa: X00N 10040116

Il Progettista  
Il Progettista  
Matteo Ferrero

Elaborato N°:

004

CUP: D27J22000020001

PROPRIETA' RISERVATA  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

