LEGENDA

Pz = Pozzetto in progetto
Pze = Pozzetto esistente
Pza = Pozzetto acquedotto
SP = Stazione di pompaggio
SF = Sfioratore
Sch = Scheda di dettaglio

Profilo longitudinale
Via Nenni
Pze01-Ingresso sfioratore

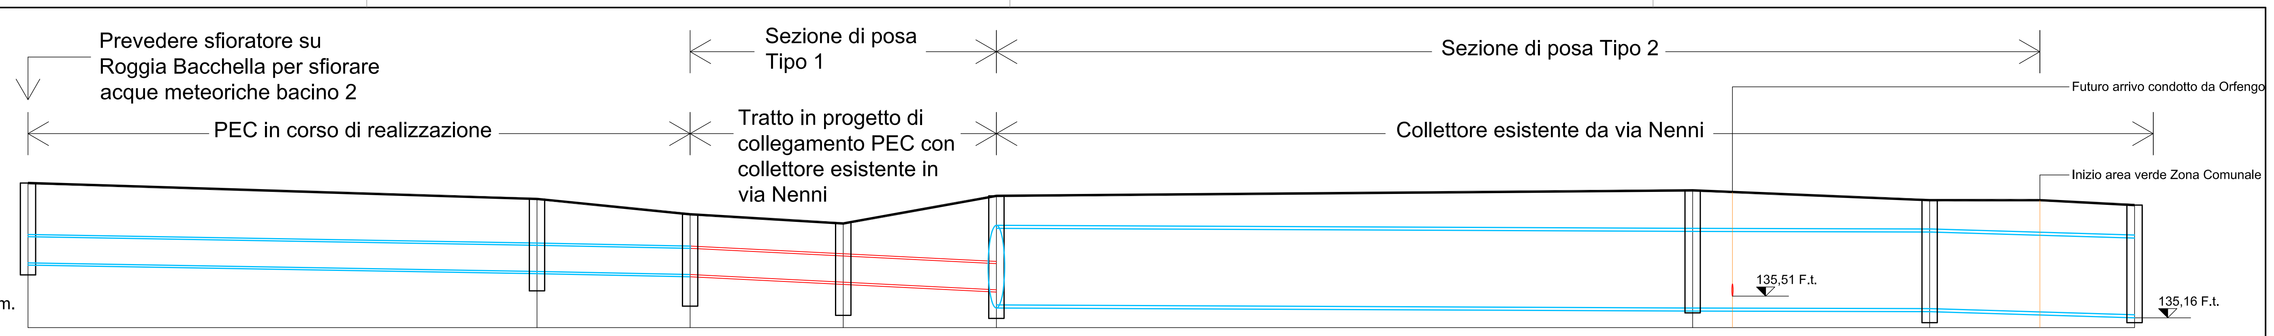

RILIEVO	Pze01	Pze02	Pze03	Pz04	Pze05	Pze06		Pze07	Ingresso	S.F.
PUNTI BATTUTI										
DISTANZE PROGRESSIVE (m)	0,00	83,10	108,10	133,10	158,10	271,77	278,27	310,46	326,46	343,91
QUOTA STRADA/TERRENO (m)	137,36	137,10	136,85	136,70	137,15	137,24	137,21	137,08	137,08	137,00

PROGETTO	Pze01		Pze02		Pze03		Pze04		Pze05		Pze06		Pze07		S.F.
POZZETTO IN PROGETTO															
DISTANZE PARZIALI (m)		83,10		25		25		25		113,67		38,69		33,45	
DISTANZE PROGRESSIVE (m)	0,00		83,10		108,10		133,10		158,10		271,77		310,46		343,91
QUOTA STRADA/TERRENO (m)	137,36		137,10		136,85		136,70		137,15	137,15	137,24		137,08		137,00
QUOTA SCORRIMENTO (m)	136,02		135,86		135,63		135,70		135,68	134,32	135,27		135,26		135,16
TIPOLOGIA TUBAZIONE	Ø esterno 500 - Ø interno 427 PEAD				Ø esterno 500 - Ø interno 427 PEAD				Ø esterno 1350 - Ø interno 1200 PEAD				Øest.1350-Øint.1200		
PENDENZA DI LINEA	2 ‰ - Due per mille				5 ‰ - Cinque per mille				1 ‰ - Uno per mille				3 ‰ - Tre per mille		
CARATTERISTICHE DI POSA	TRATTO ESISTENTE				Sottofondo in sabbia, rinfianco e calottatura in cls				TRATTO ESISTENTE				TRATTO ESISTENTE		

LEGENDA:

- Collettore area nuovo PEC DN 500 PEAD esistente
- Collettore area nuovo PEC DN 500 PEAD in progetto
- Collettore di via Nenni DN 1400 CAC esistente
- Condotto scarico del collettore comunale esistente nella Roggia Bacchella
- Punto di scarico nella Roggia Bacchella (misurazione di portata)

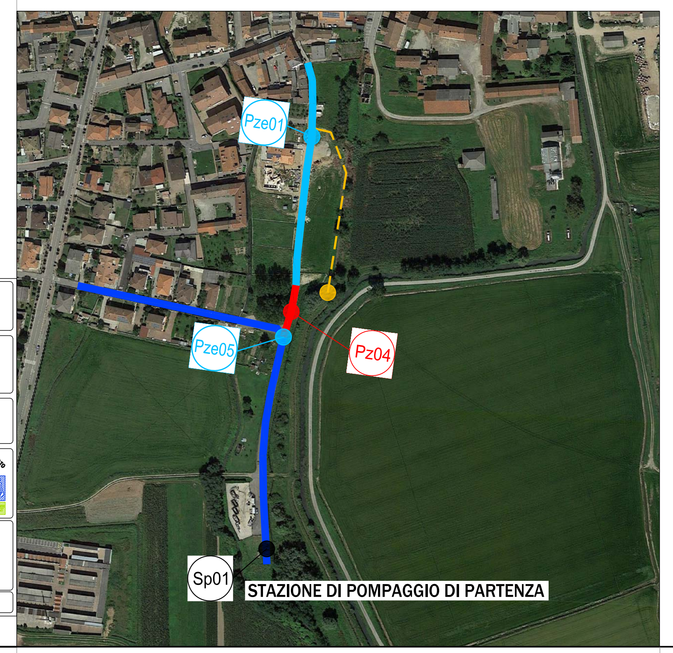

SEZIONE DI POSA TUBO PEAD SU STRADA STERRATA - Scala 1:25
Tipo 1

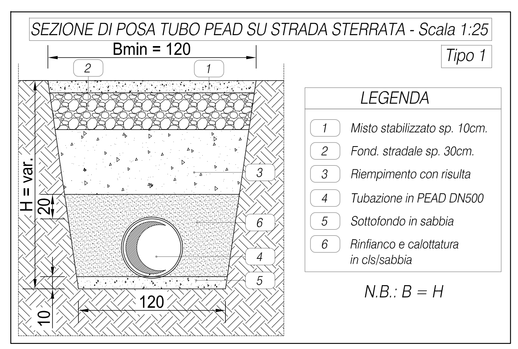

LEGENDA

1. *Misto stabilizzato sp. 10cm.*
2. *Fond. stradale sp. 30cm.*
3. *Riempimento con risulta*
4. *Tubazione in PEAD DN500*
5. *Sottofondo in sabbia*
6. *Rinfianco e calottatura in cls/sabbia*

N.B.: B = H

SEZIONE DI POSA TUBO PEAD SU STRADA BITUMATA - Scala 1:25
Tipo 2

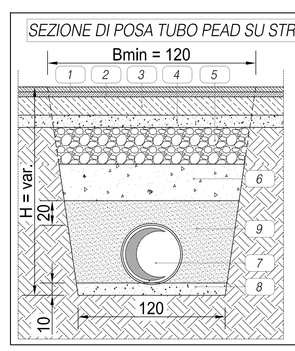

LEGENDA

1. *Strato di usura sp. 4cm.*
2. *Strato di binder sp. 4cm.*
3. *Strato tout-venant sp. 15cm.*
4. *Misto stabilizzato sp. 10cm.*
5. *Fond. stradale sp. 30cm.*
6. *Riempimento con risulta*
7. *Tubazione in PEAD DN500*
8. *Sottofondo in sabbia*
9. *Rinfianco e calottatura in cls/sabbia*

N.B.: B = H

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Sede Legale
Via Triggiani Leonardo, 9
28100 Novara -NO- Italia
Tel.+39 0321 413111
Fax +39 0321 458729

TITOLO COMMESSA:
COLLEGAMENTO FOGNARIO DELL'ABITATO DI CAMERIANO E FRAZIONE CASE SPARSE ALLA FOGNATURA DI NOVARA

OGGETTO:
PROFILO ALTIMETRICO DA Pze01 a Sfioratore via Nenni SP01

AVANZAMENTO PROGETTO:
PROGETTO DEFINITIVO

Rev. N°	Modifiche	Data	Iniziali			
1	–	-/-/-	Disegnato da:	Verificato da:	Approvato da:	
			-	-	-	
2	–	-/-/-	Disegnato da:	Verificato da:	Approvato da:	
			-	-	-	
3	–	-/-/-	Disegnato da:	Verificato da:	Approvato da:	
			-	-	-	

Operatori: DIVICAMERIA S.r.l.
c.so XXIII marzo 229
28100 novara – Italia
tel./fax 0321/407294
cell. 347/4911744
p.e.c. ipbingegneria@pec.it
mail: info@ipbingegneria.it

Data Rev. N° 0: *novembre 2016*
Scala: *Varie*
Tavola N°: ***M03***

Rif. N° Commessa: IPB 16/36
File: M03 - Profilo da area PEC a via Nenni.dwg

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.