


PLANIMETRIA DISPOSIZIONE PIPING

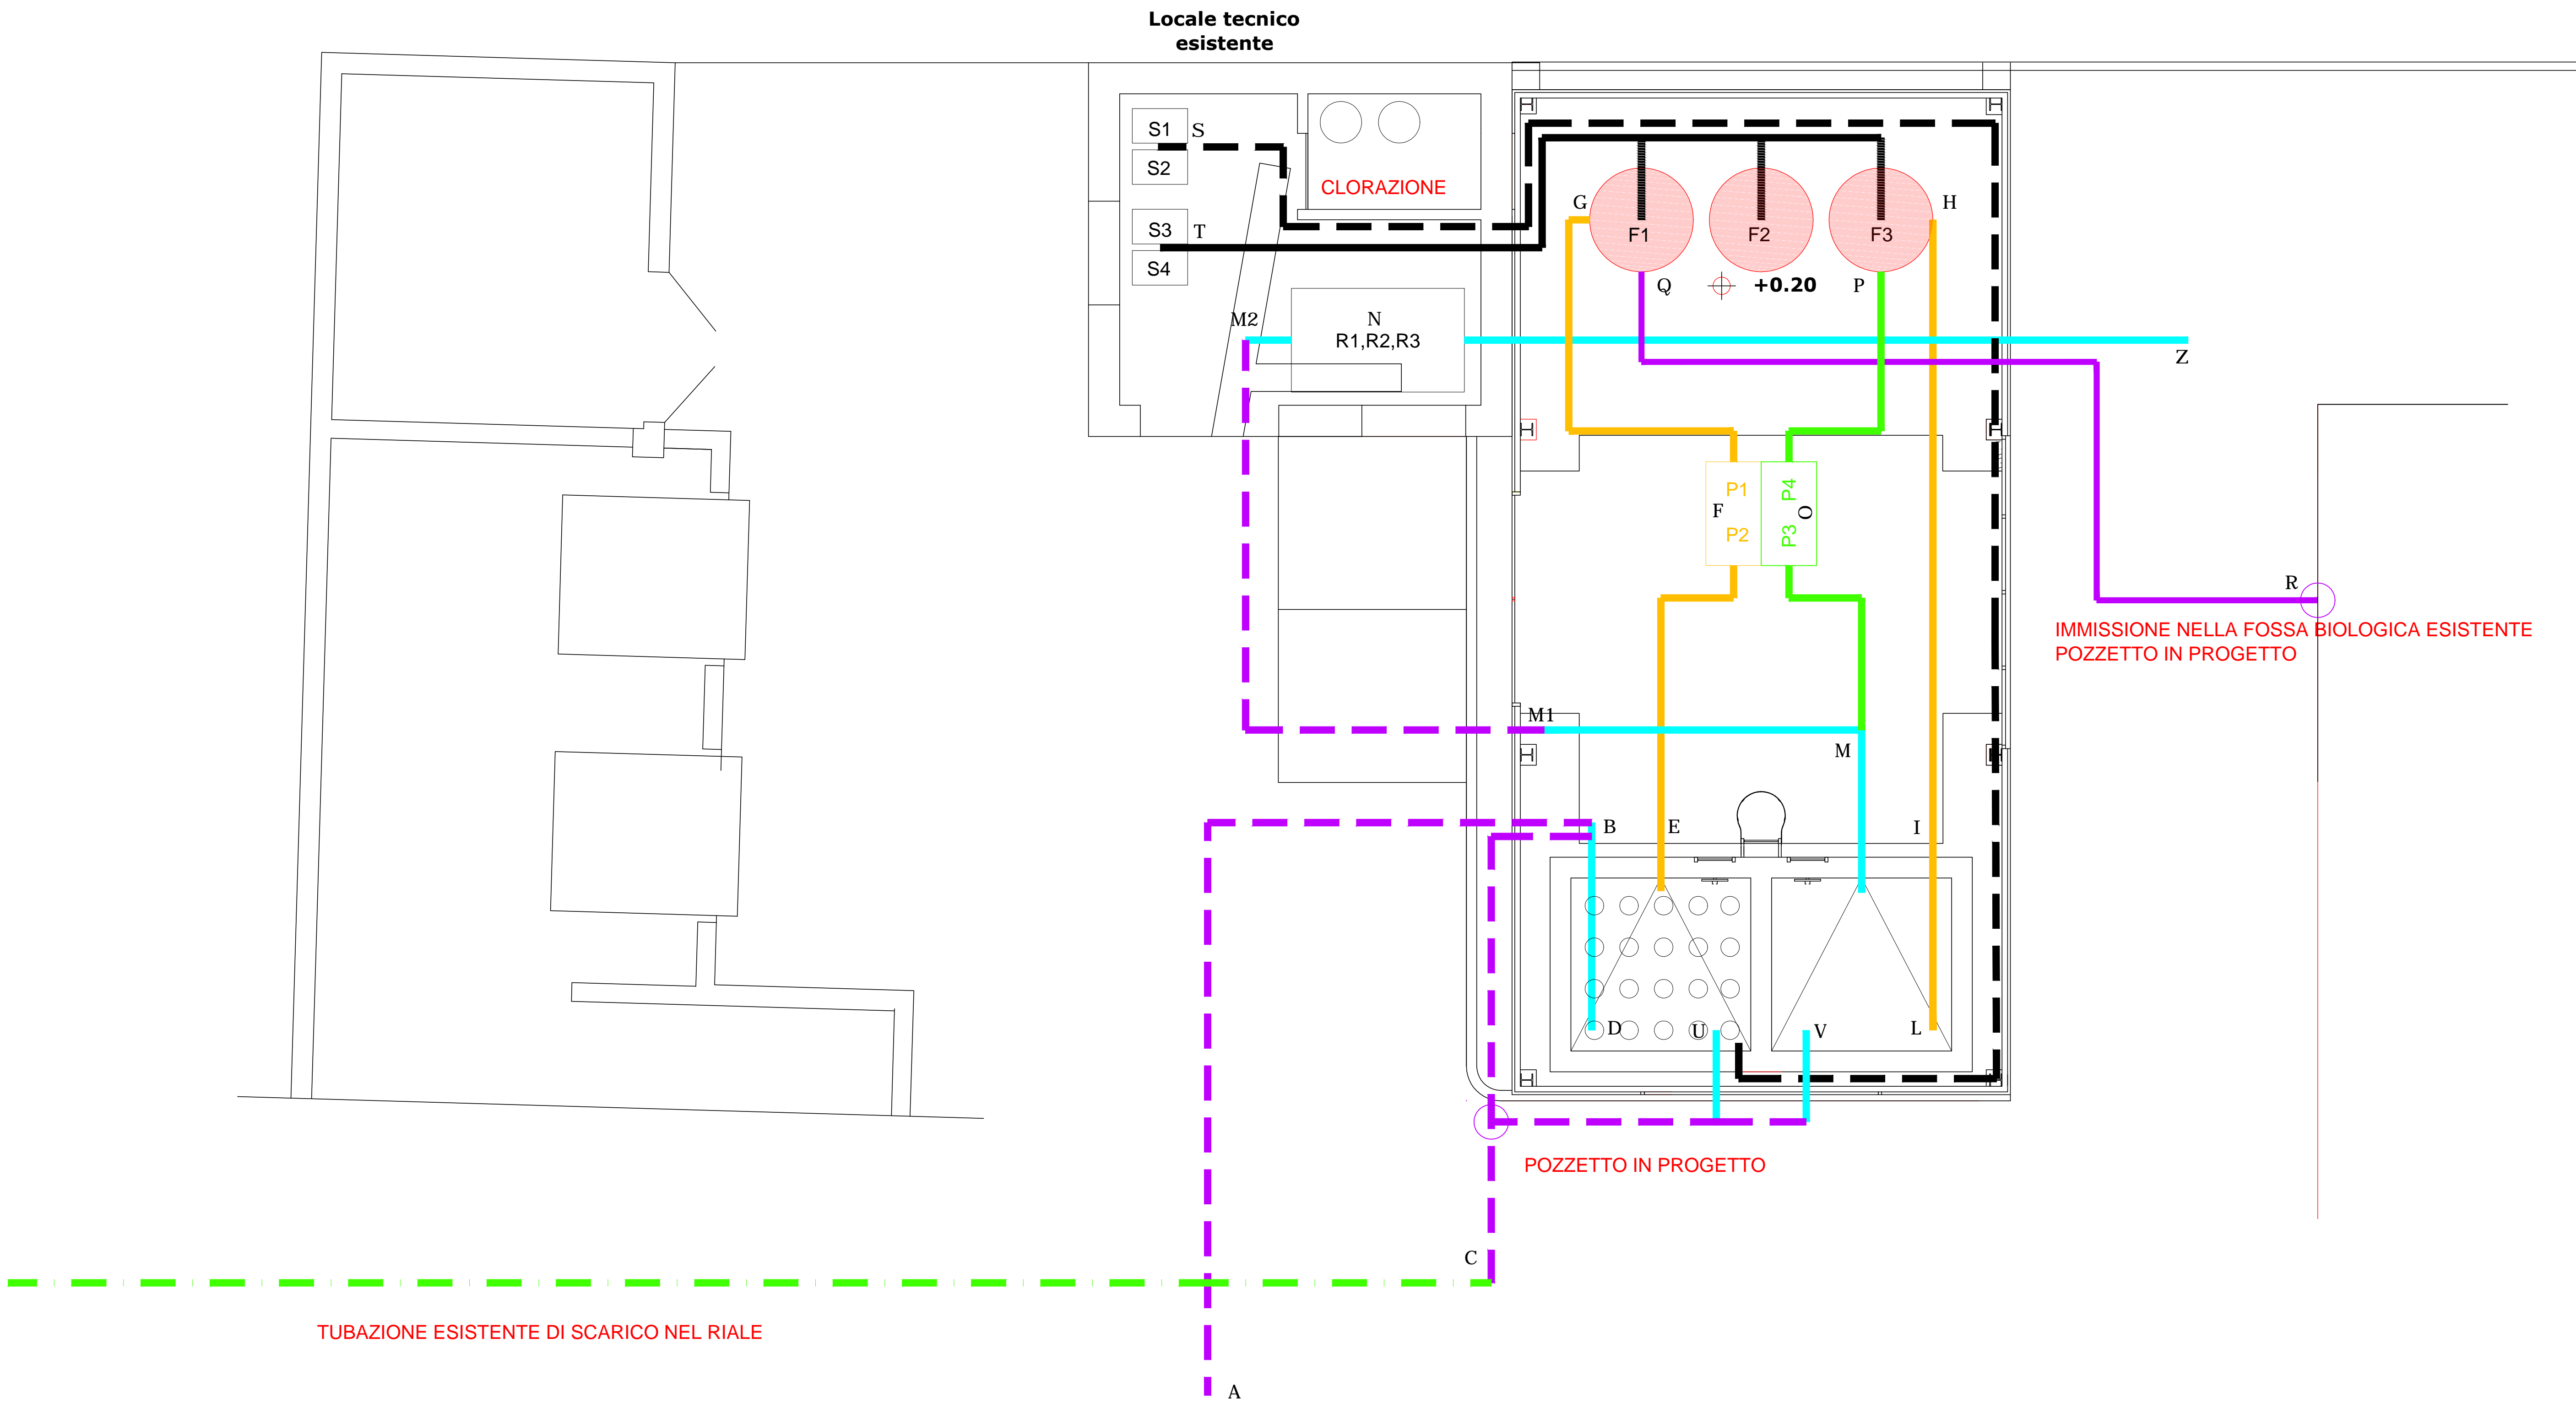

LEGENDA

- TUBAZIONE DN 125 INOX AISI 304
- TUBAZIONE DN 100 INOX AISI 304
- TUBAZIONE DN 80 INOX AISI 304
- TUBAZIONE DN 100 PEAD PN 10
- TUBAZIONE DN 2" ACCIAIO ZINCATO
- TUBAZIONE DN 1" ACCIAIO ZINCATO

- A - ARRIVO ACQUA DA POZZO - DN 125
- B - NODO DI SMISTAMENTO ACQUA GREZZA POZZO - DN 125
- C - PUNTO DI SCARICO ACQUE GREZZE DI SUPERO NEL RIALE - DN 125
- D - PUNTO DI CARICO ACQUA GREZZA NEL PRETRATTAMENTO - DN 125
- E - PUNTO DI PRELIEVO ACQUA PRETRATTATA - DN 100
- F - GRUPPO POMPE PER PRESSURIZZAZIONE FILTRI
- G - IMMISSIONE ACQUA PRETRATTATA NEI FILTRI - DN 100
- H - USCITA ACQUA FILTRATA PER CARICO VASCHE - DN 100
- I - NODO DI CARICO VASCA ACQUA TRATTATA - DN 100
- L - PUNTO DI CARICO ACQUA TRATTATA IN VASCA - DN 100
- M - NODO DI PRELIEVO ACQUA TRATTATA DALLA VASCA - DN 125
- N - NODO DI IMMISSIONE NEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - DN 125
- O - NODO DI IMMISSIONE NEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CONTROAVVAGGIO - DN 80
- P - NODO DI IMMISSIONE ACQUE DI CONTROAVVAGGIO NEI FILTRI - DN 80
- Q - NODO DI USCITA E SCARICO ACQUE DI CONTROAVVAGGIO DAI FILTRI - DN 90
- R - NODO DI SCARICO ACQUE DI CONTROAVVAGGIO NELLA RETE FOGNARIA DEL CORTILE
- S - SOFFIANTI PER PRETRATTAMENTO - TUBAZIONE DN 2"
- T - SOFFIANTI PER CONTROAVVAGGIO - TUBAZIONE DN 1"

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
via Triggiani n° 9 - 28100
Novara



COMUNE CASALINO
INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
IMPIANTO DI RILANCIO IN RETE

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO IDRAULICO ED
ELETTROMECCANICO

PROGETTO DEFINITIVO

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA		GRAFICA		SCALA	
13/10/2022				1/50	
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0476	20	DFVAR	018	DO

Progettista
Dot. Ing. FERDINANDO ZOLESI
Corte dei Calderai n° 1
28100 - NOVARA

Progettista strutture
Dot. Ing. FABRIZIO DIDO
Via Ramate n° 9
28881 - CASALE CORTE CERRO

Progettista
Dot. Ing. FRANCO COLOMBO
Via Gottardi n° 7
28921 - VERBANIA

ELABORATO

018