





Sezione A-A  
1:50

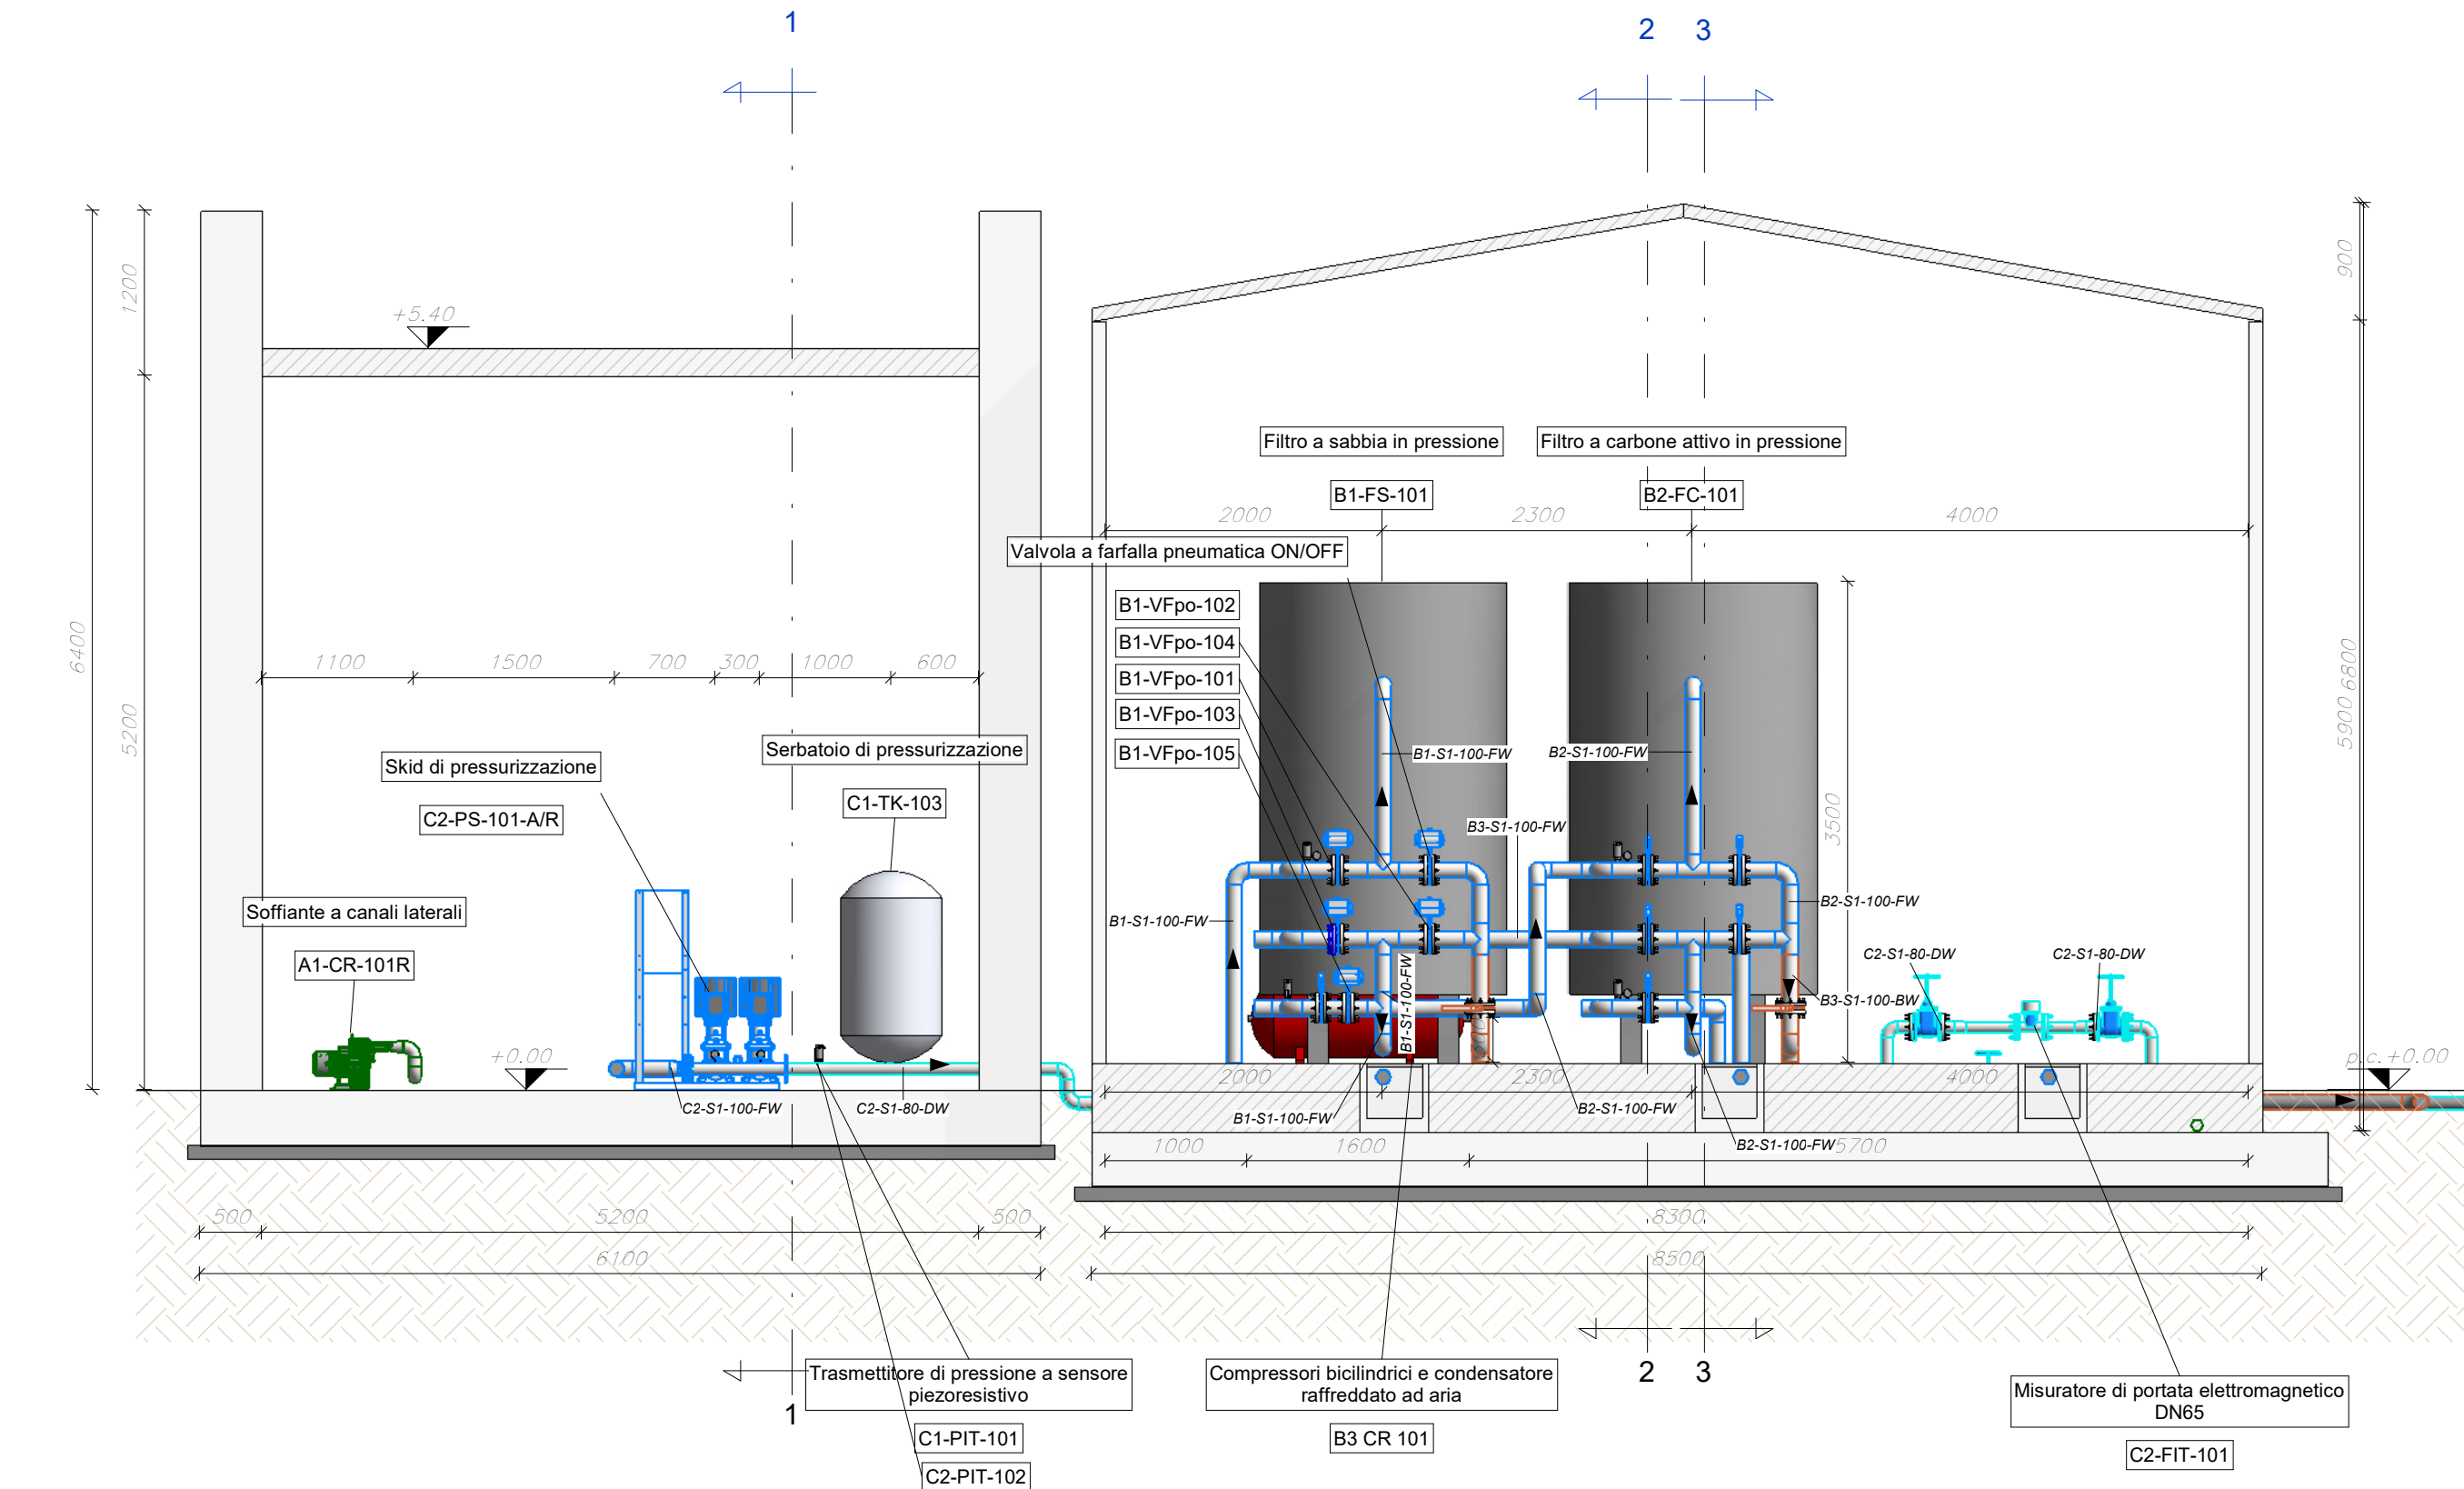

Sezione B-B  
1:50

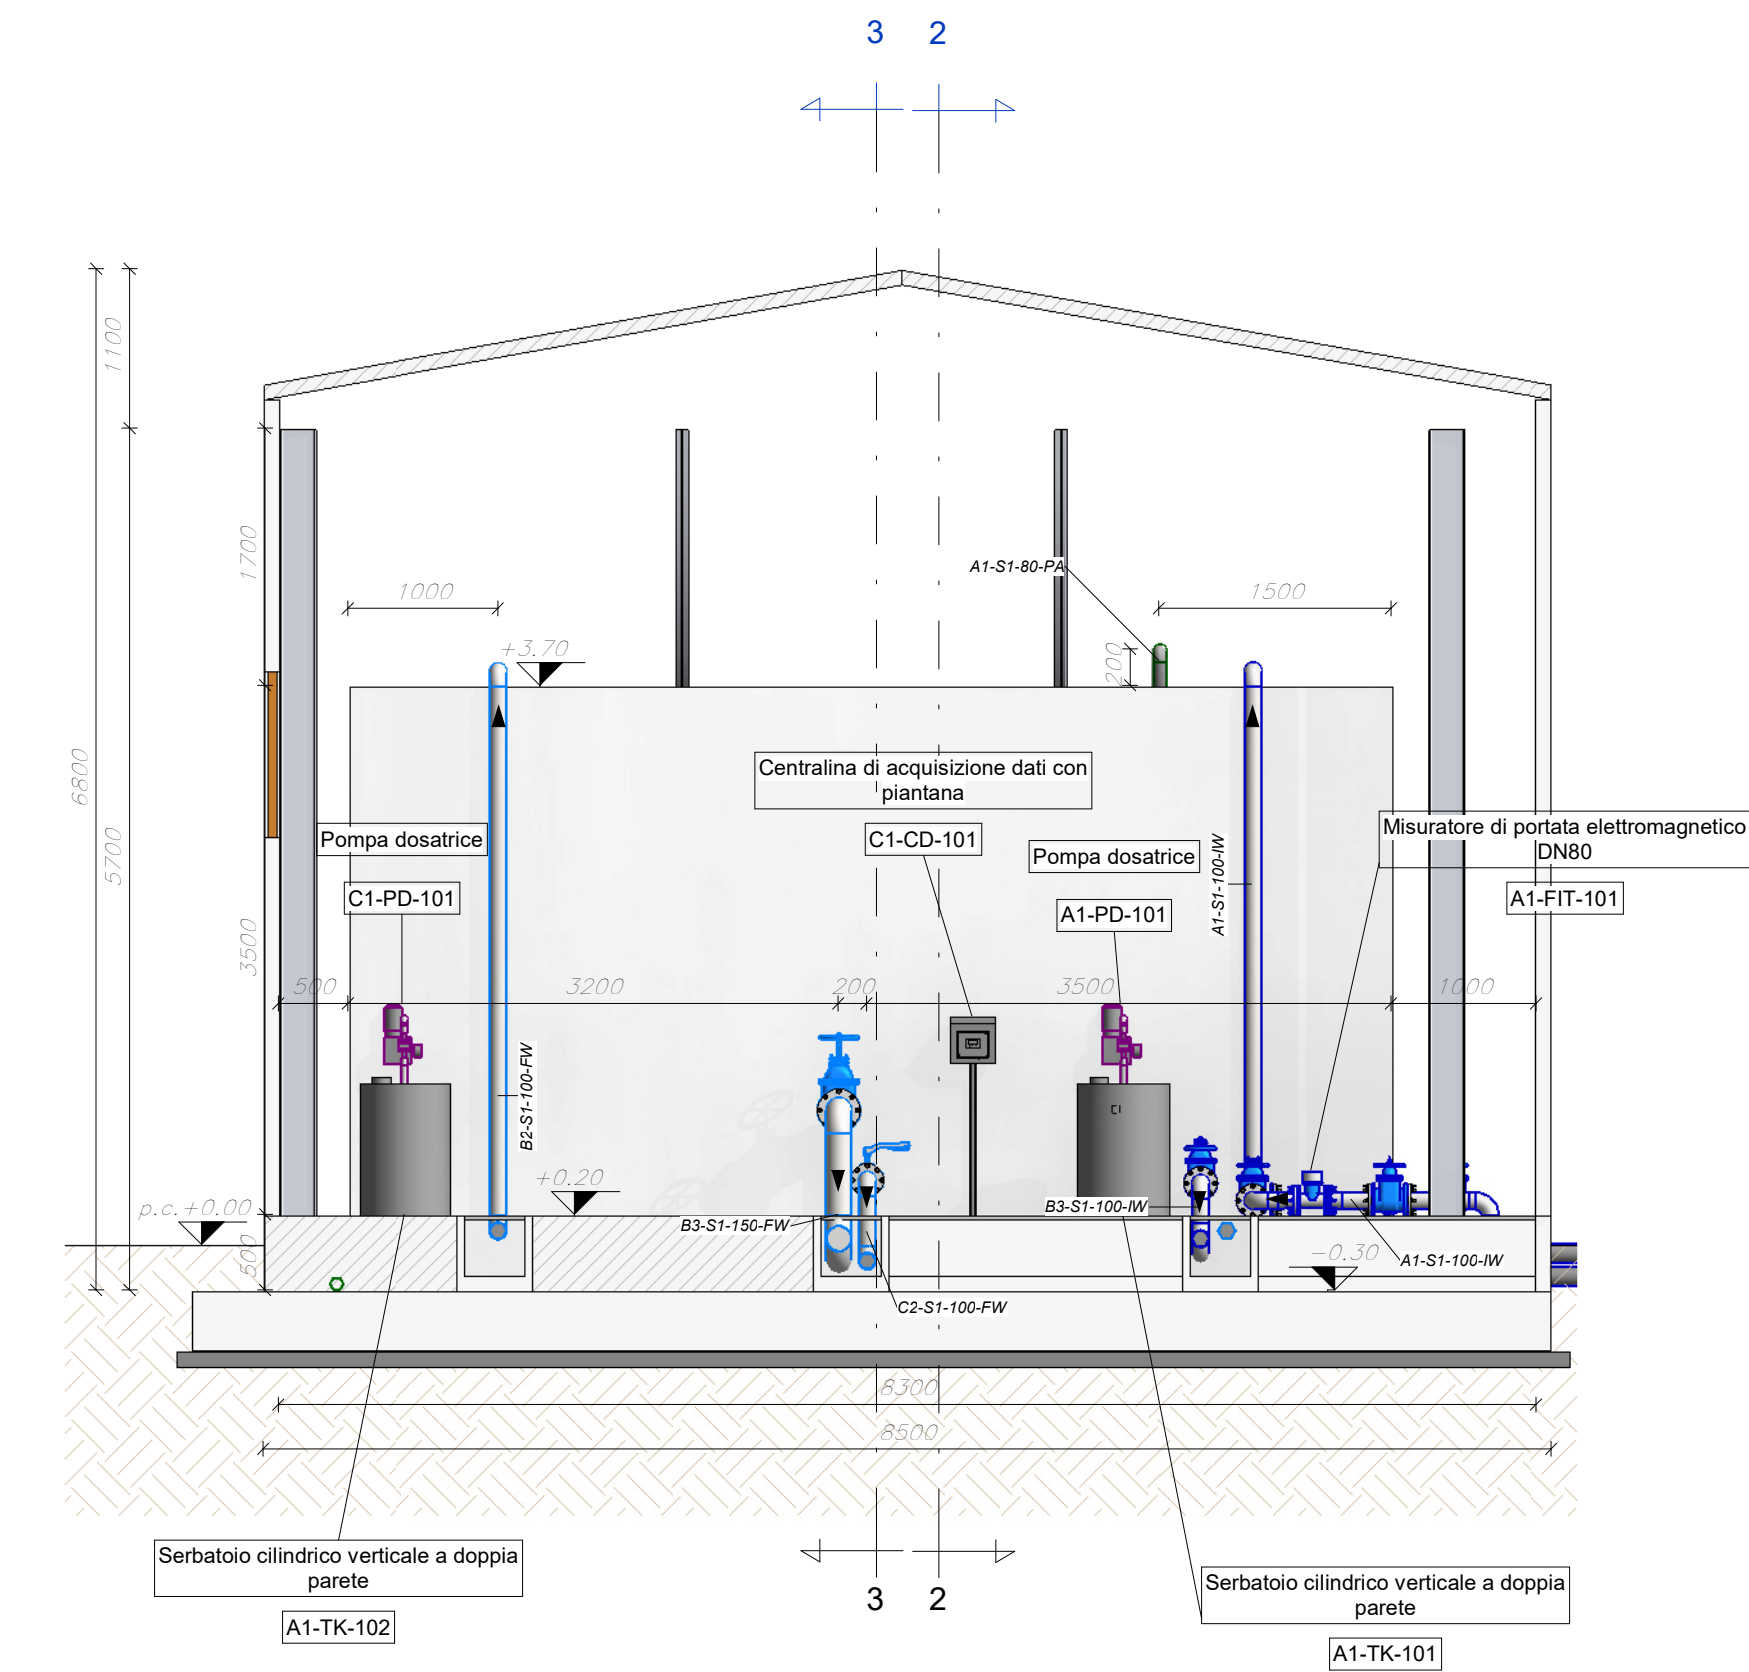

Sezione 1-1  
1:50

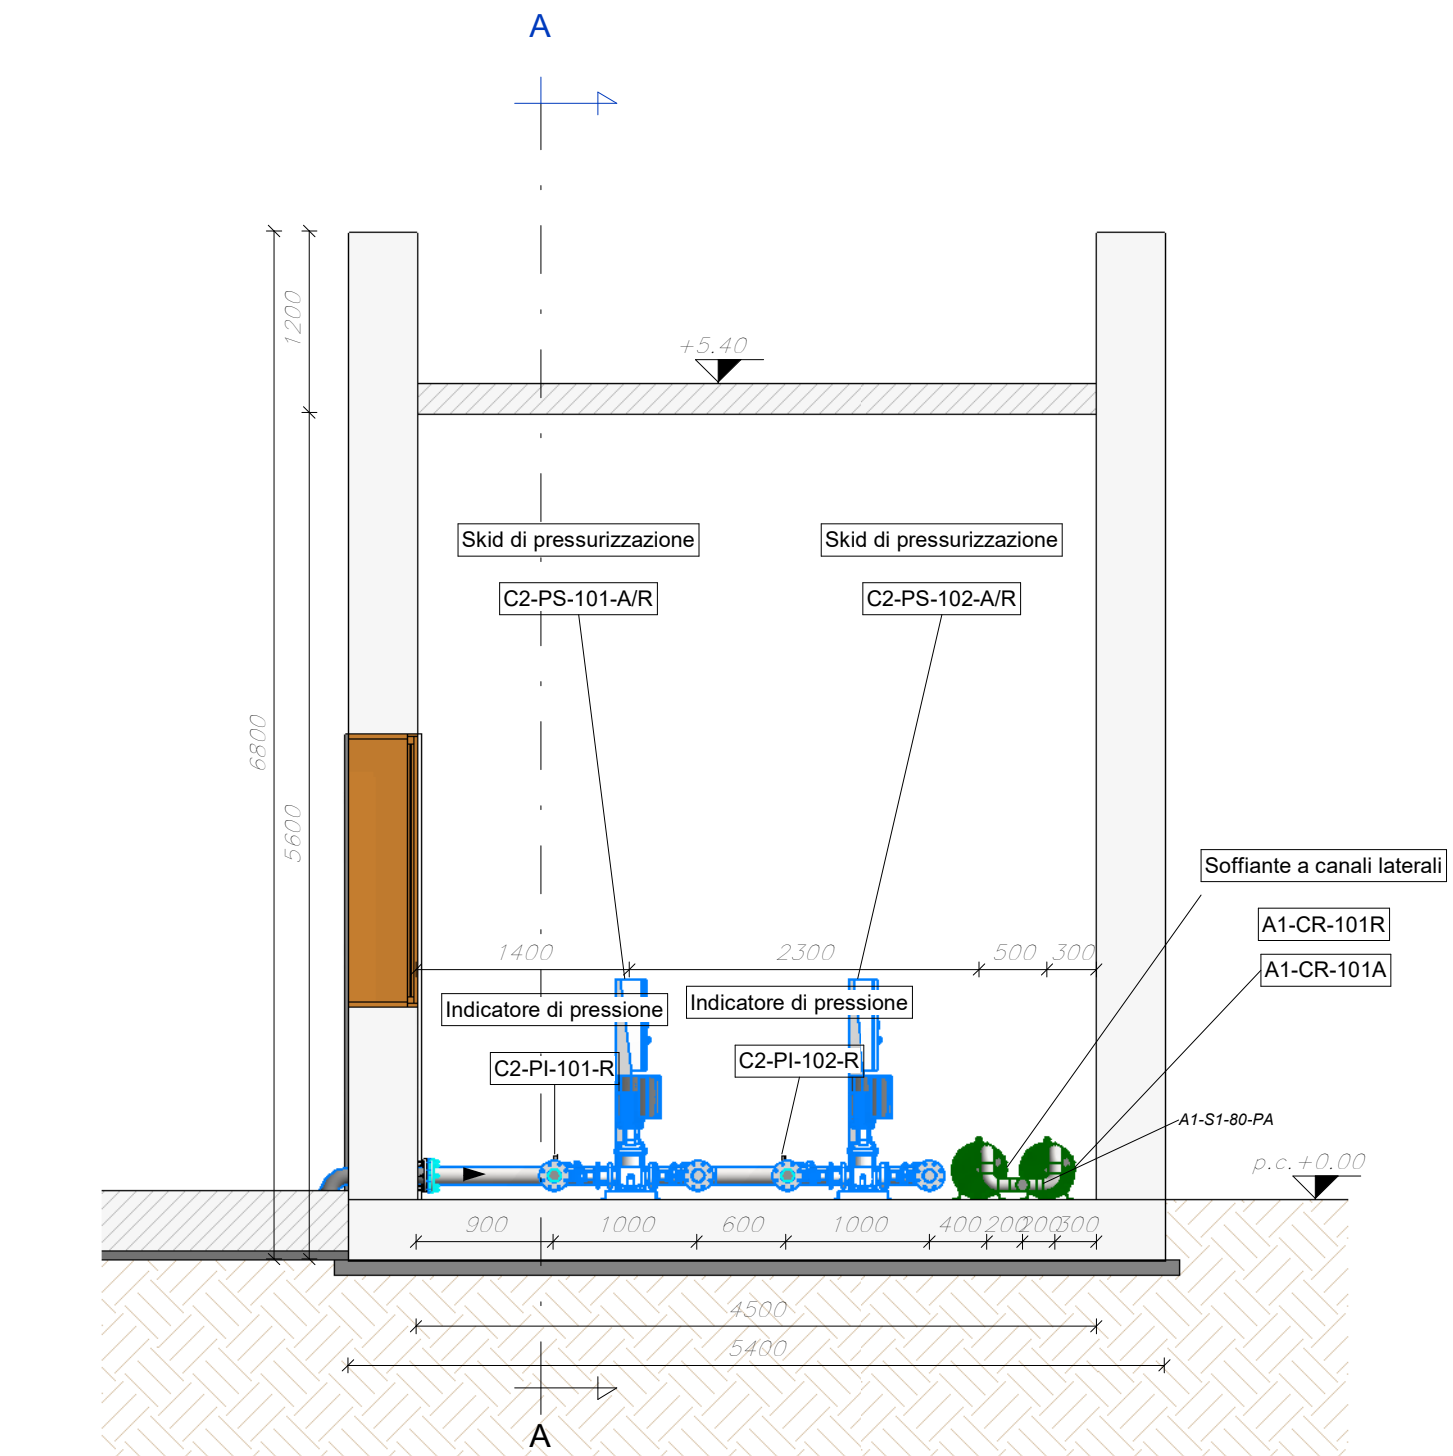

COMUNE: Casalino  
PROVINCIA: Novara

CARATTERISTICHE TUBAZIONI		
CLASSE TUBAZIONE	MATERIALE	NORMA
P1	Polietilene alta densità PE100 PN10	UNI EN 12201-2
P2	PVC rigido S8 SDR 34	UNI EN 1401-1
P3	PRFV	UNI EN 1796 UNI EN 14364
P4	Polipropilene (PP)	UNI EN ISO 15874
S1	Acciaio inossidabile AISI304L	UNI EN 10217-7
S2	Acciaio inossidabile AISI316L	UNI EN 10217-7
S3	Acciaio al carbonio L235 Protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante	UNI EN 10224/04 UNI 5256/87
S5	Ghisa sferoidale	UNI EN 598
R1	Altre tipologie di materiale	-

LEGENDA TUBAZIONI

- IW - Acqua grezza
- BW - Scarichi del controllavaggio dei filtri, flussi della linea di trattamento acque di controllavaggio
- FW - Acqua filtrata
- PA - Aria di processo
- DW - Acqua potabile inviata in rete
- C1 - Ipoclorito di sodio

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI


aa-BB-nm-CC

- tipologia di fluido trasportato nella linea
- diametro della tubazione
- classe della tubazione
- codice WBS


NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere

NOTA:  
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche


Sezione 2-2  
1:50

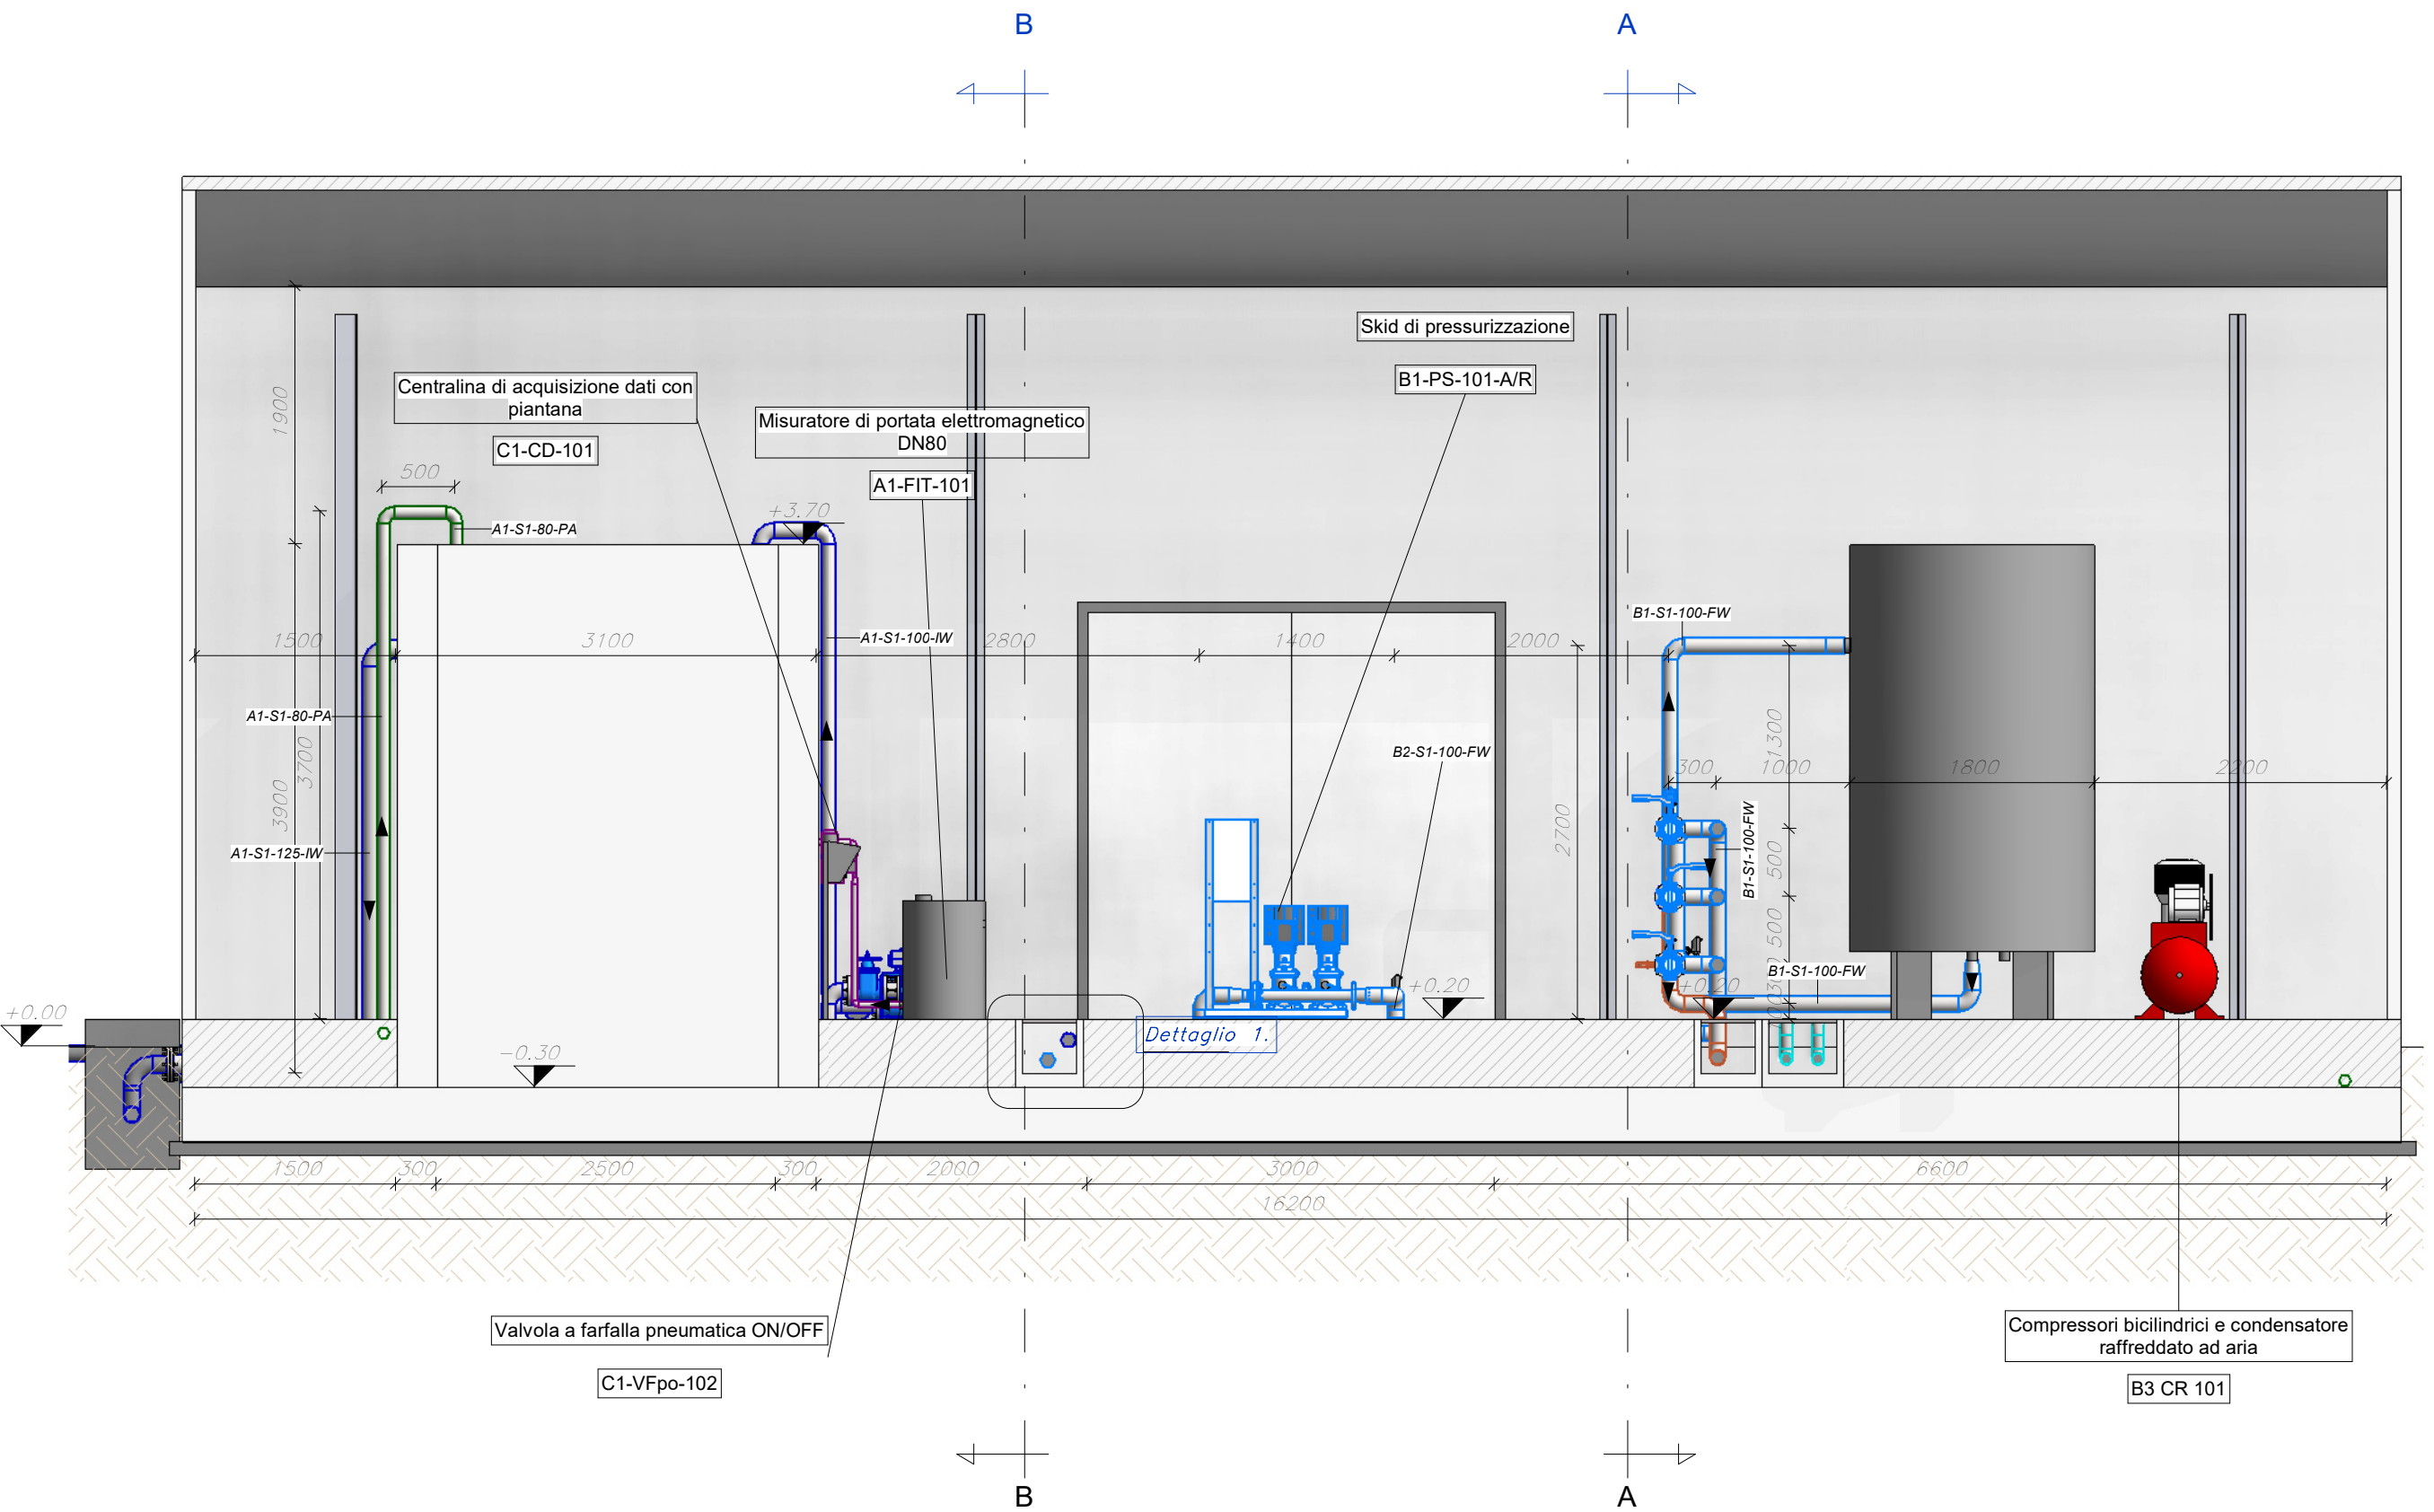

Sezione 3-3  
1:50

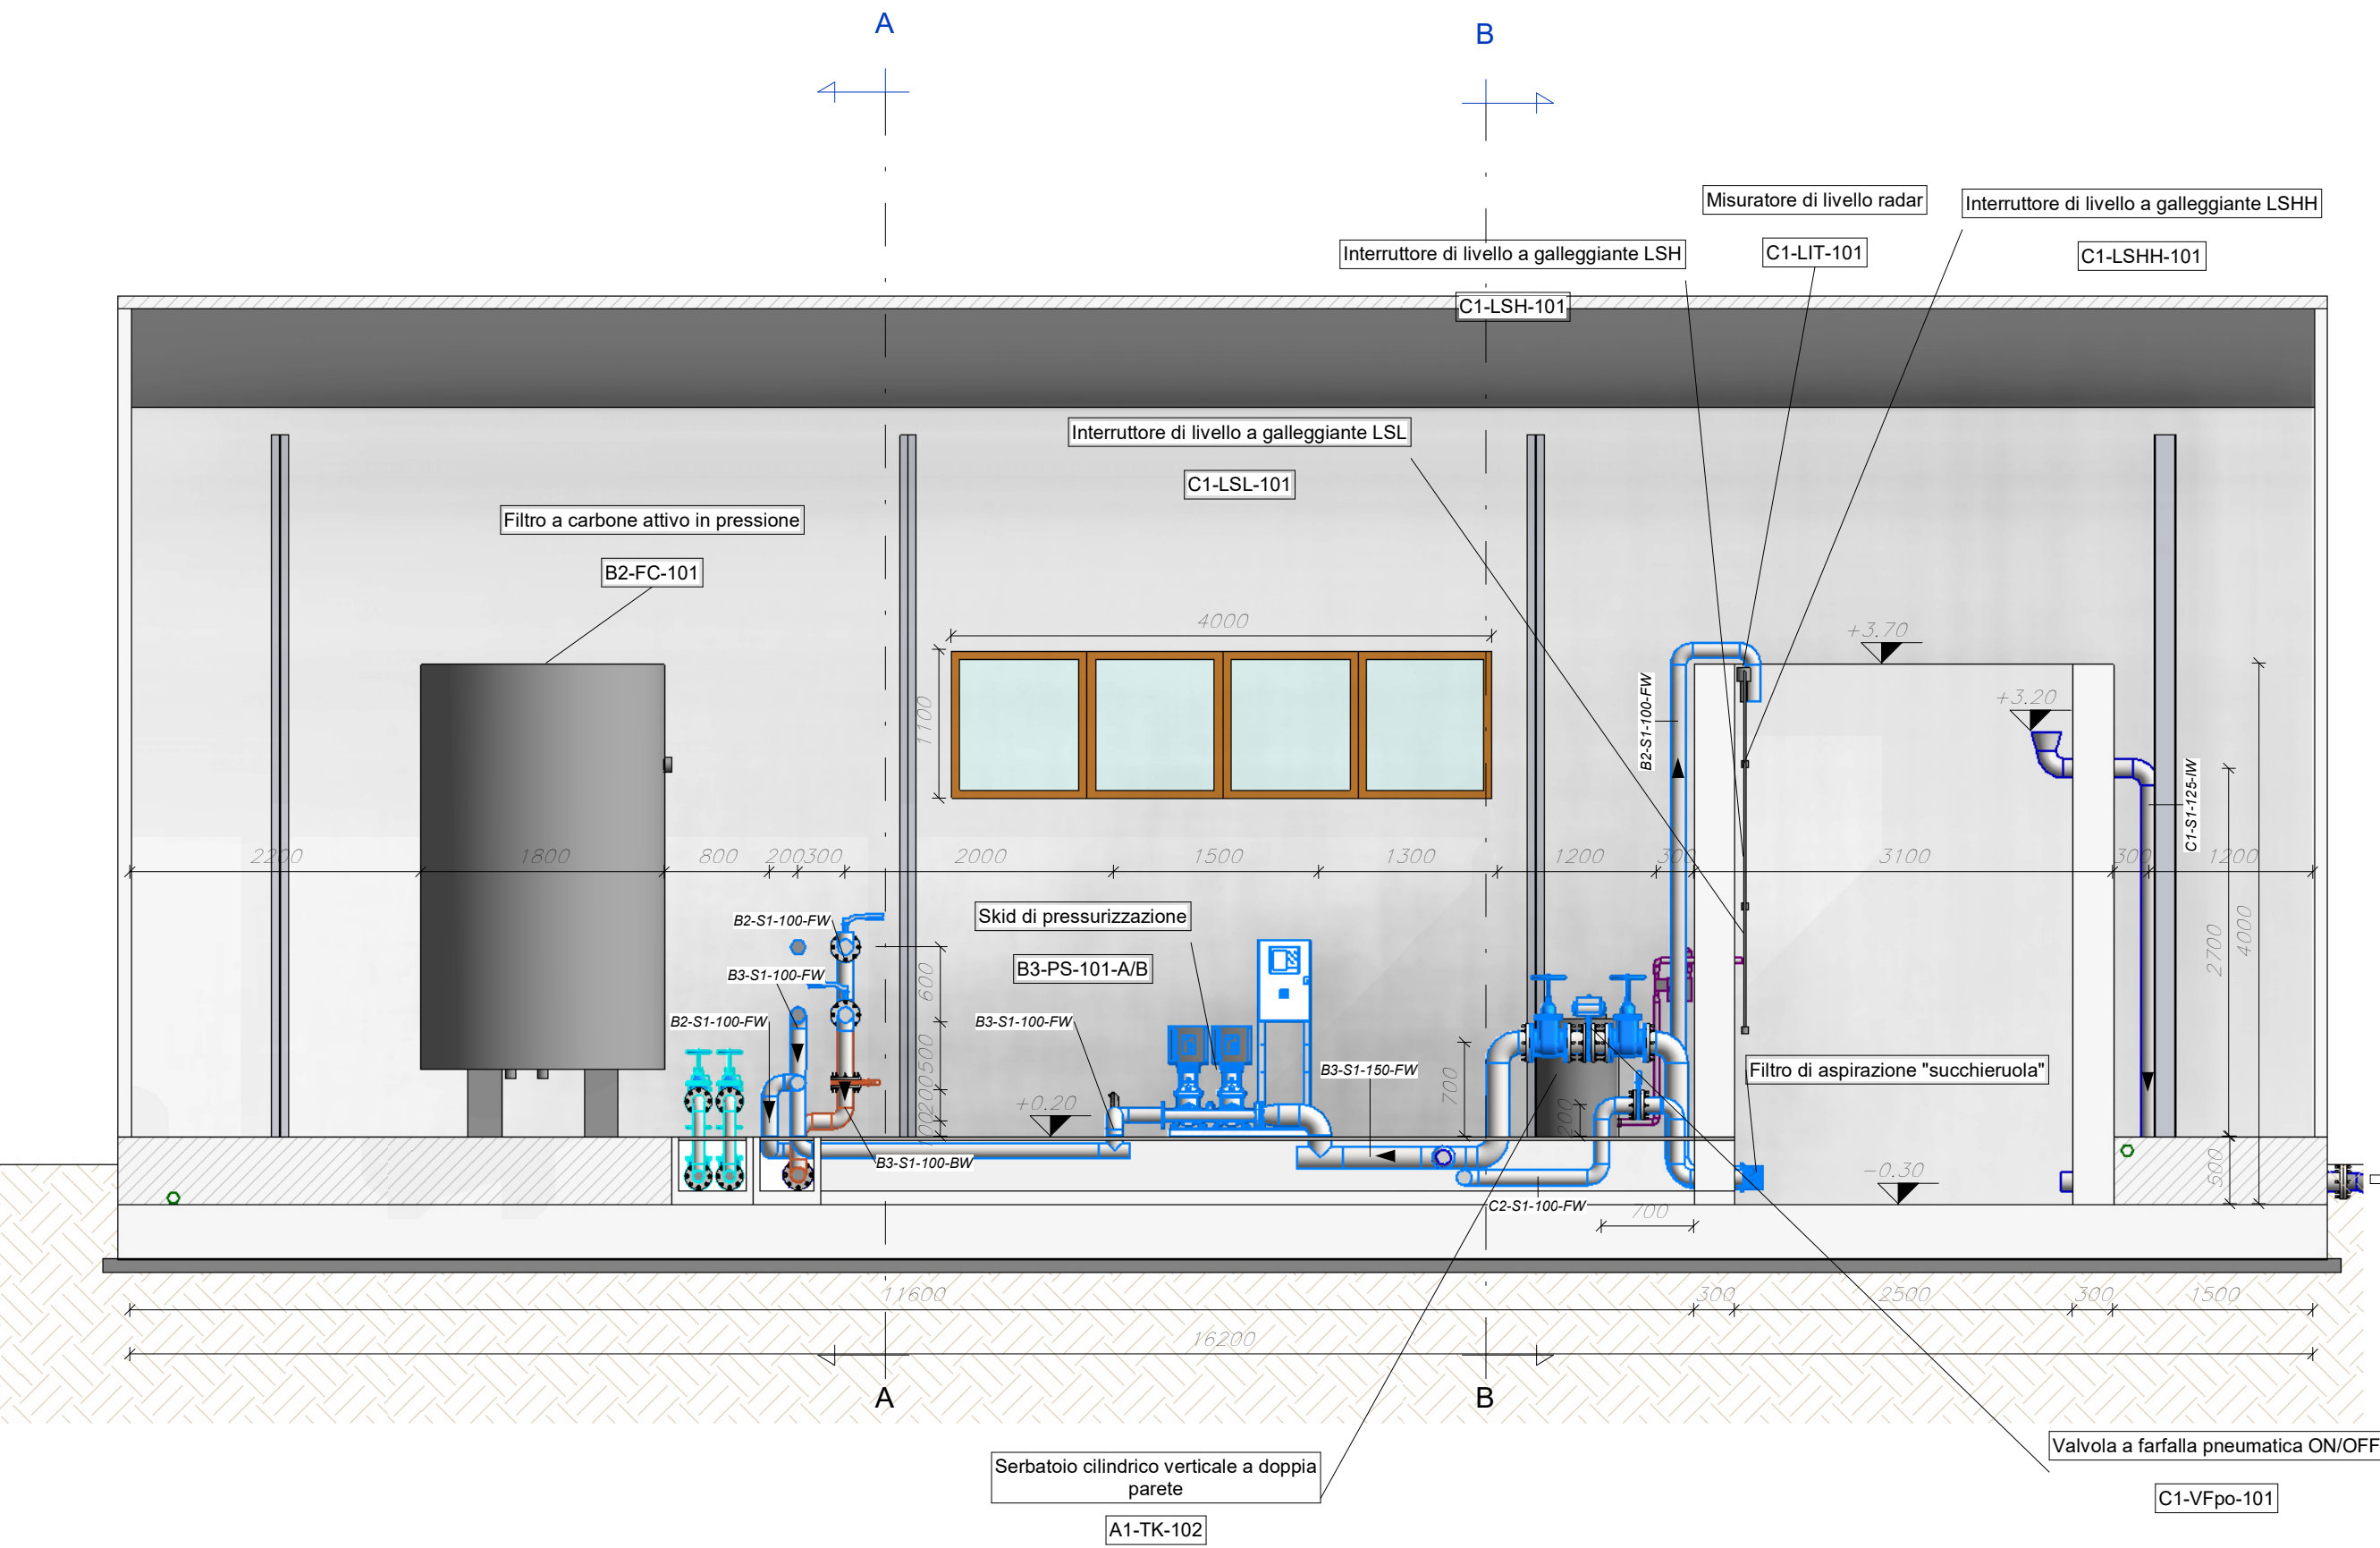

Dettaglio 1 - Canala prefabbricata

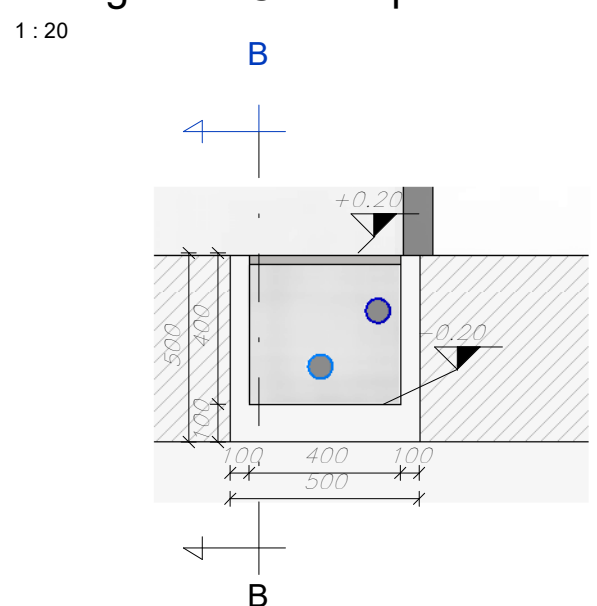

Comune di Casalino (NO)



Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquarivaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquarivaravco.eu

TITOLO COMMESA:

Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)

OGGETTO:

Nuovo edificio - sezioni

SCALA:  
1:50

AVANZAMENTO PROGETTO: Esecutivo

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	08/2023	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC
1	12/2023	REVISIONE	ETC	ETC	AC
2	06/2024	REVISIONE	ETC	ETC	AC

RIF N° COMMESA: -  
RIF INTERNO ETC: ANV\_046

CUP: D73E20000090005

RUP: ING. GIUSEPPE CARANTI

IL PROGETTISTA  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI TRIGGIANO  
Ing. Francesco Caviglioglio  
Ingegnere e Architetto, iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri

ELABORATO N°:  
**ET-311-A-10**

IL RTP  
**etco**  
**CAP**

PROPRIETÀ RISERVATA  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO S.p.A.