








Pianta  
1 : 50

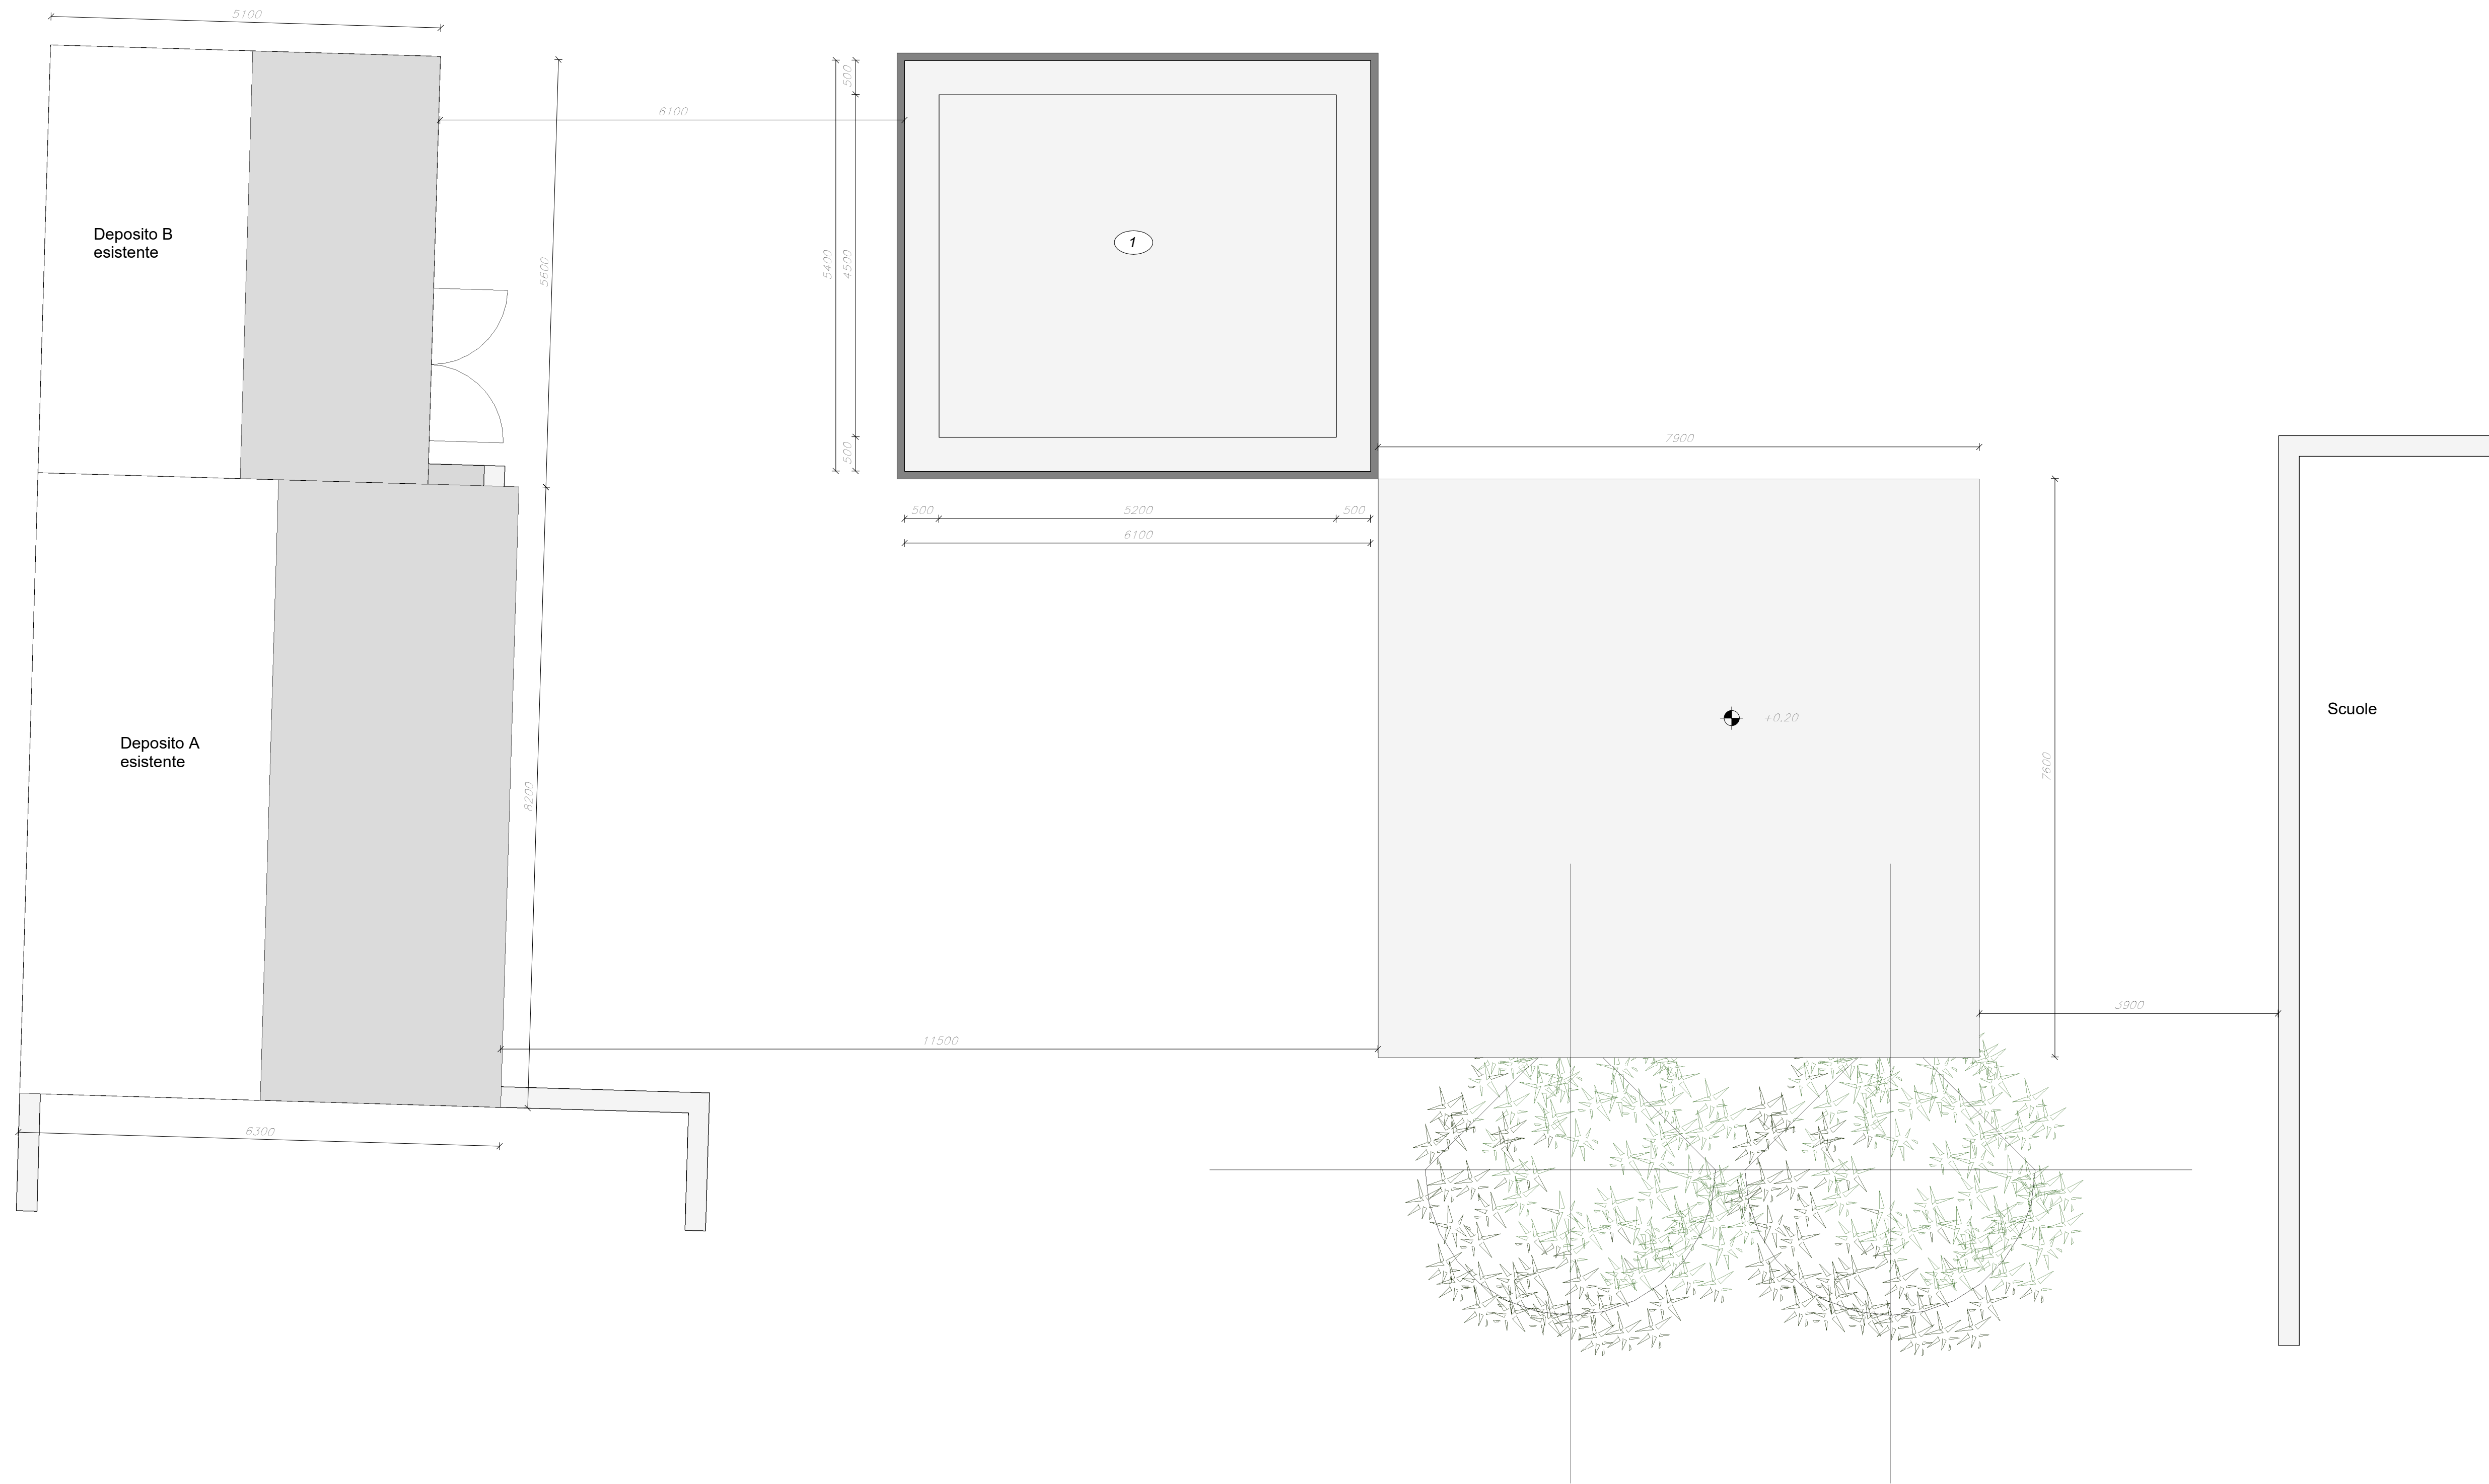

- ### LEGENDA COMPARTI
- |   |  |
|---|--|
| 1 | Locale tecnico                               |
| 2 | Pre-ossidazione                              |
| 3 | Rilancio ai filtri                           |
| 4 | Filtrazione a sabbia                         |
| 5 | Filtrazione a carboni attivi granulari (GAC) |
| 6 | Controlavaggio filtri                        |
| 7 | Accumulo finale e disinfezione               |
| 8 | Rilancio in rete                             |

- ### LEGENDA TUBAZIONI
- |   |  |
|---|--|
|  | IW - Acqua grezza  |
|  | BW - Scarichi del controlavaggio dei filtri, flussi della linea di trattamento acque di controlavaggio |
|  | FW - Acqua filtrata  |
|  | PA - Aria di processo  |
|  | DW - Acqua potabile inviata in rete  |
|  | C1 - Ipoclorito di sodio   |

**NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere**

**Comune di Casalino (NO)**

TITOLO COMMESSA:

## Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)

OGGETTO:

### **Planimetria d'insieme stato attuale**

SCALA:  
1:50

AVANZAMENTO PROGETTO:  
**Esecutivo**

NOME FILE:

REV.N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	08/2023	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC
1	12/2023	REVISIONE	ETC	ETC	AC
2	06/2024	REVISIONE	ETC	ETC	AC

RIF N° COMMESSA: -  
RIF INTERNO ETC: ANV\_046

CUP: D73E2000090005

RUP: ING. GIUSEPPE CARANTI

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO s.p.a.

## IL PROGETTISTA



IL RTF



ELABORATO N°

**E-T-310-05**

