


COMUNE: Casalino
PROVINCIA: Novara

Pianta
1:50

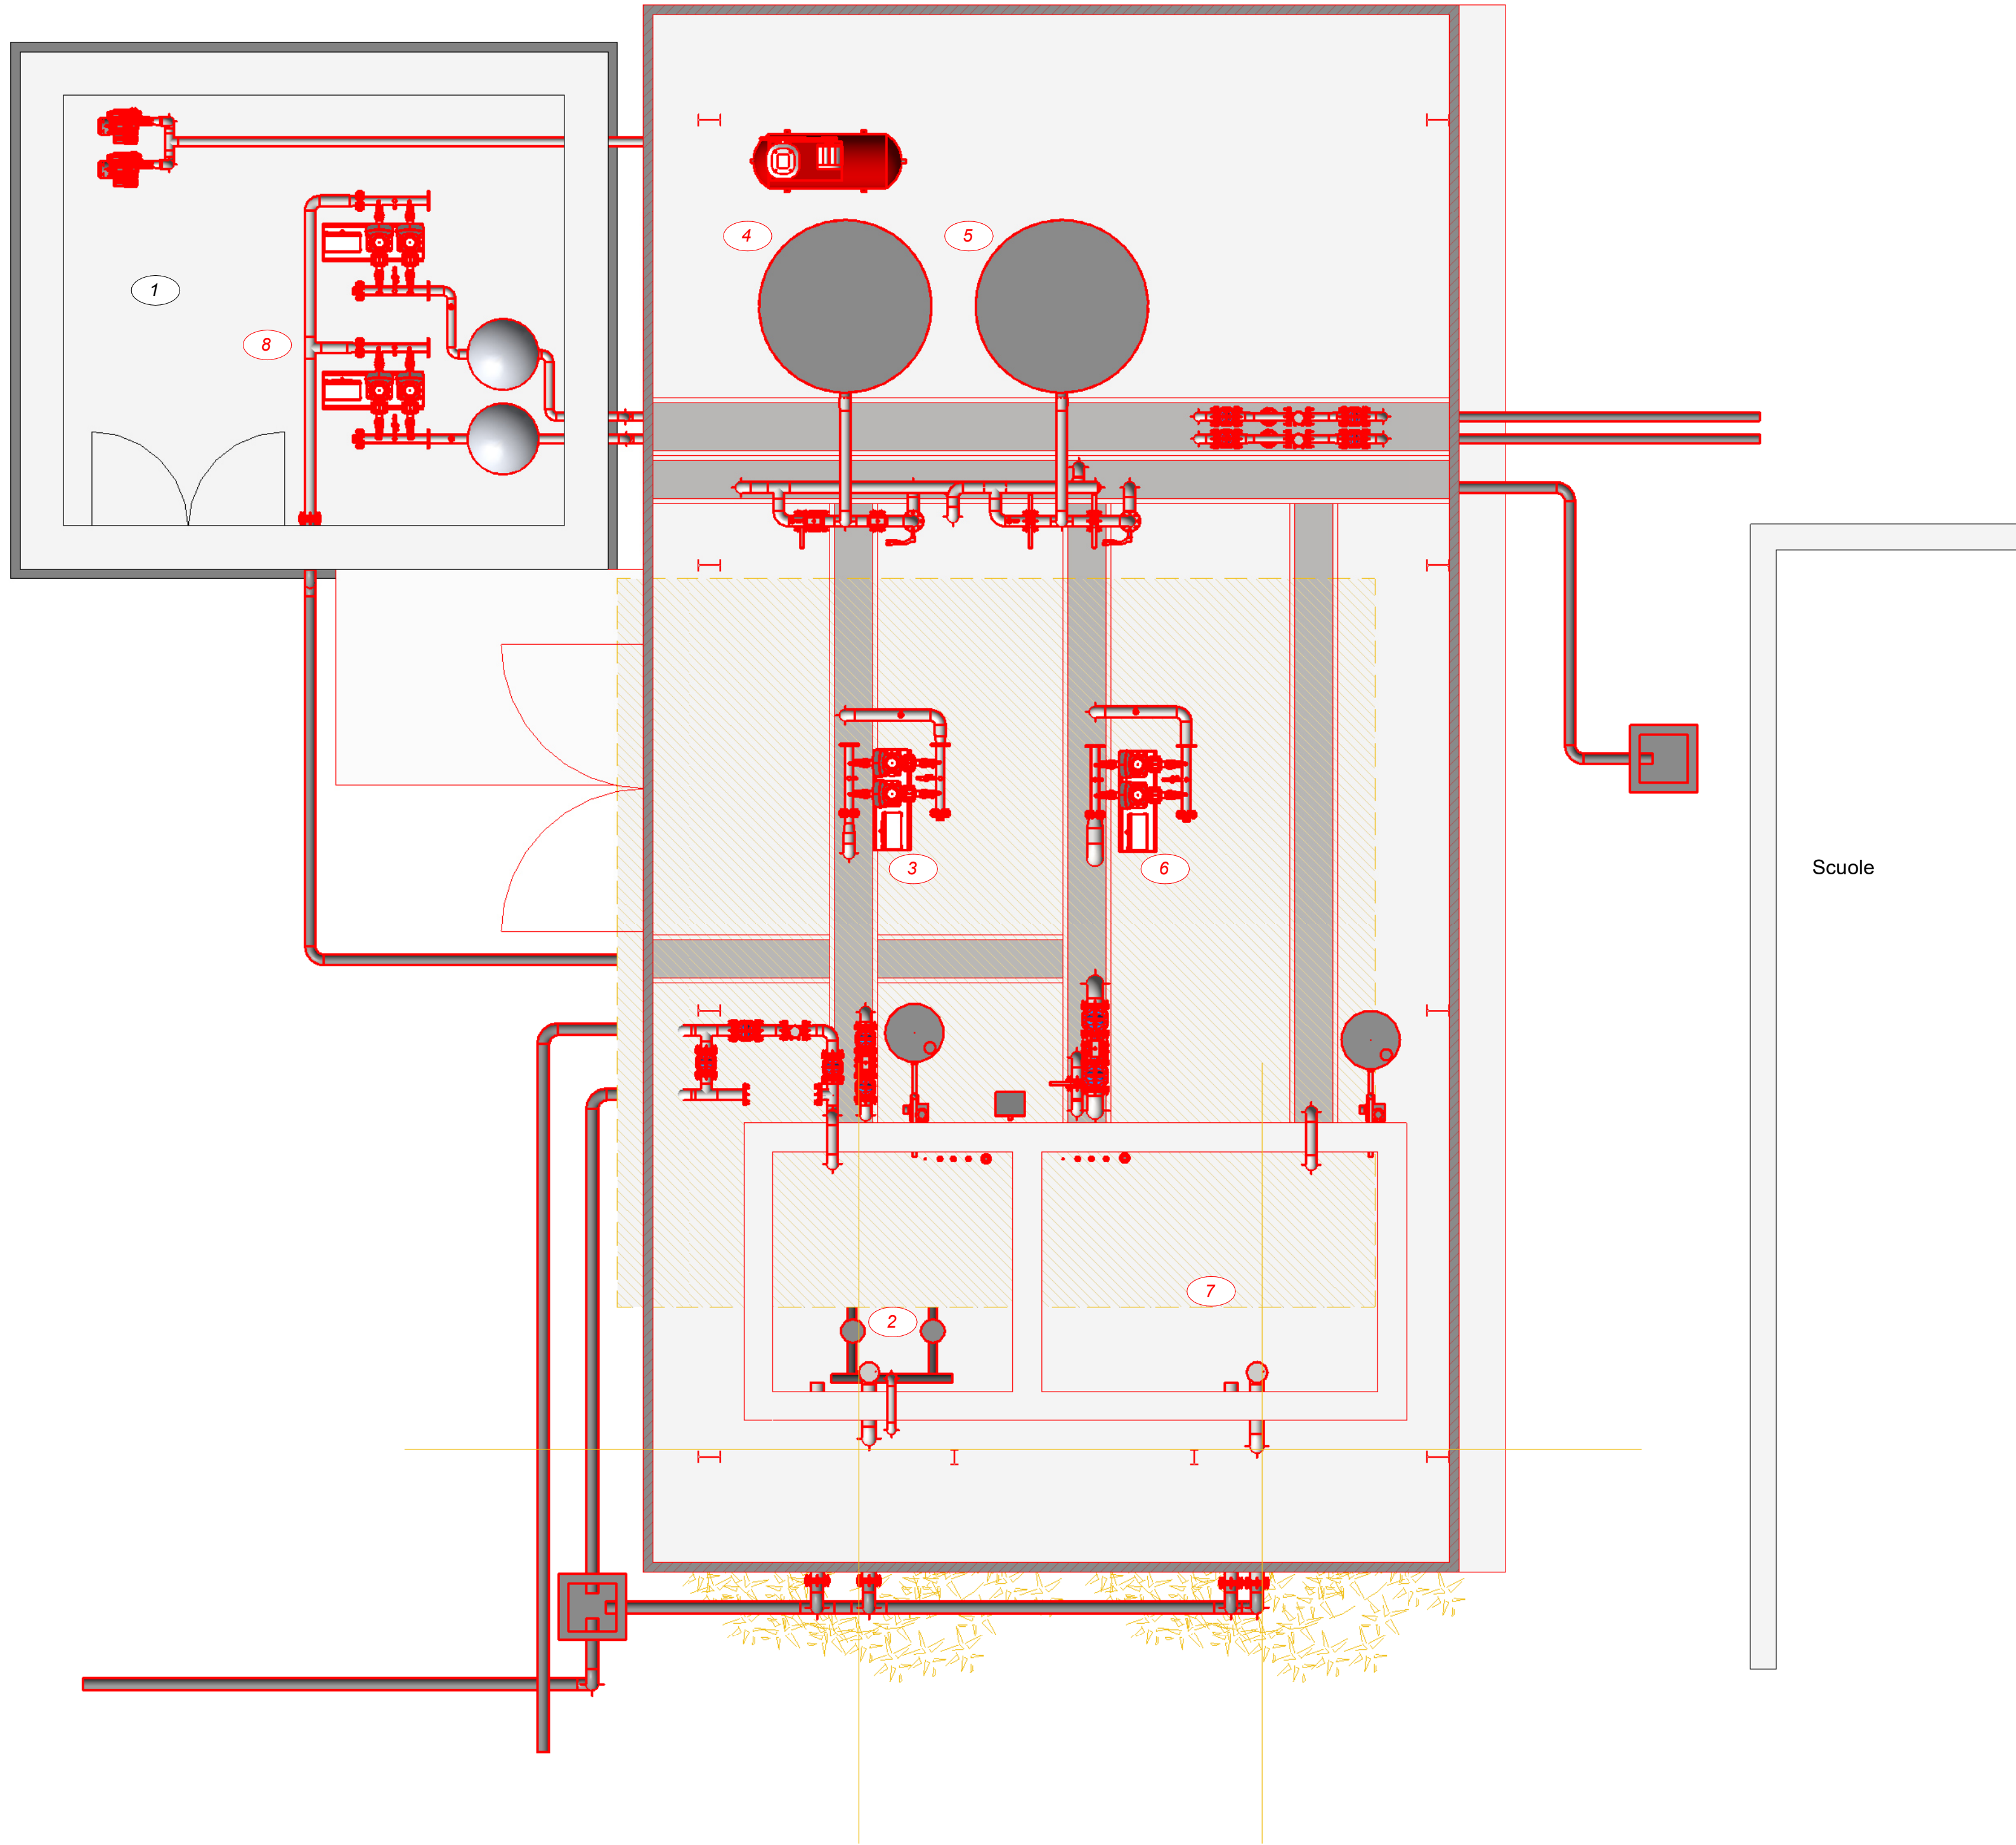

LEGENDA

- Opere di progetto
- Opere da demolire

LEGENDA COMPARTI

- 1 Locale tecnico
- 2 Pretrattamenti
- 3 Rilancio ai filtri
- 4 Filtrazione a sabbia
- 5 Filtrazione a carboni attivi granulari (GAC)
- 6 Controlavaggio filtri
- 7 Accumulo finale e disinfezione
- 8 Invio in rete

LEGENDA TUBAZIONI

- IW - Acqua grezza
- BW - Scarichi del controlavaggio dei filtri, flussi della linea di trattamento acque di controlavaggio
- FW - Acqua filtrata
- PA - Aria di processo
- DW - Acqua potabile inviata in rete
- C1 - Ipoclorito di sodio

NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere
NOTA: Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche

Comune di Casalino (NO)

**ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.**
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
Email: info@acqua novaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acqua novaravco.eu

TITOLO COMMESSA:
Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)

OGGETTO:
Planimetria d'insieme di raffronto

SCALA:
1:50

AVANZAMENTO PROGETTO:
Esecutivo

NOME FILE:

REV.N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	08/2023	PRIMA EMISSIONE	ETC	ETC	AC
1	12/2023	REVISIONE	ETC	ETC	AC
2	06/2024	REVISIONE	ETC	ETC	AC

RIF N° COMMESSA: -
RIF INTERNO ETC: ANV_046

CUP:
D73E20000090005

RUP: ING. GIUSEPPE CARANTI

IL PROGETTISTA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Sezione di NOVARA
Ing. Riccardo Caviglioglio
Ingegnere ordinario e iscritto al N. 2532 d'Albo - Sezione A degli Ingegneri

IL RTP

PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO S.p.A.

ELABORATO N°:
E-T-310-15