


# COMUNE DI COLAZZA

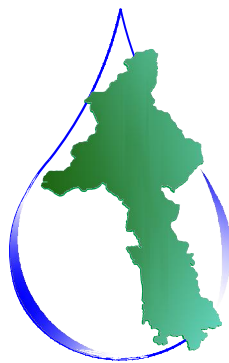

**ACQUA  
NOVARA.VCO  
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

**EMERGENZA IDRICA 2022  
COLLEGAMENTO POZZO MASNERA 3**

OGGETTO:

**QUADRO COMANDO POMPA  
FRONTE QUADRO E SCHEMA UNIFILARE**

SCALA:

—

AVANZAMENTO PROGETTO:

**DEFINITIVO/ESECUTIVO**

Data Rev. N° 0:

**LUGLIO 2022**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

Rif. N° Commessa:

**Y21M - 10029841**

Il Progettista  
Ing. Marco Zanetta

Elaborato N°:

**010**

CUP:

**D98B22001070001**

RUP:


**Ing. Giuseppe Caranti**

**PROPRIETA' RISERVATA**  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA  
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.




CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA														
<div>CARATTERISTICHE GENERALI</div> <div>IDENTIFICAZIONE QUADRO<div>QUADRO ELETTRICO COMANDO POMPA</div></div> <div>NORME DI RIFERIMENTO<div><input checked="" type="checkbox"/> CEI EN 61439-1&amp;2</div></div>					<div>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</div> <div>TEMPERATURA AMBIENTE<div>min<div>°C</div>max<div>°C</div></div><div>UMIDITA' RELATIVA<div>%</div><div>A/at<div>°C</div></div><div>LUOGO DI INSTALLAZIONE<div><input checked="" type="checkbox"/> INTERNO</div><div><input type="checkbox"/> ESTERNO</div></div><div>ALTITUDINE<div>max1000 m s.l.m.</div></div></div></div>									
<div>CARATTERISTICHE ELETTRICHE / Electrical data</div> <div>TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO (Ue)<div>400</div><div>V</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A.C. FREQUENZA<div>50</div><div>Hz</div></div><div><input type="checkbox"/> D.C.</div></div> <div>TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO (Ui)<div>690</div><div>V</div></div> <div>TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI<div><input checked="" type="checkbox"/> 24</div><div>V</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A.C. FREQUENZA<div>50</div><div>Hz</div></div><div><input type="checkbox"/> D.C.</div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div><div>V</div><div>A.C. FREQUENZA<div>Hz</div></div><div>D.C.</div></div></div> <div>CORRENTE NOMINALE (In)<div>40</div><div>A</div></div> <div>DATI RELATIVI ALLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO</div> <div>CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA (Icw)<div>10</div><div>kA</div><div>PER<div>1</div><div>s</div></div></div>					<div>CARATTERISTICHE MECCANICHE</div> <div>GRADO DI PROTEZIONE<div>IP66(IP20)</div><div>(IN ACCORDO ALLA CEI EN 60529)</div></div> <div>CARPENTERIA<div>VETRORESINA</div></div> <div>VERNICIATURA<div>ESTERNA</div><div>INTERNA</div><div>(1) BUCCIATO FINE</div><div>(2) LISCIO</div><div>ZOCCOLO</div><div>PIASTRE INTERNE</div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(1)</div><div>(2)</div><div>(1)</div><div>(2)</div></div>									
<div>IMPIANTO<div>Impianti Elettrici</div></div>					<div>TITOLO<div>SCHEMA UNIFILARE</div></div>		<div>DISEGNATORE<div>-</div></div>		<div>N. DIS.<div>N. ARCH.</div></div>					
					<div>SCHEMA<div>QUADRO COMANDO POMPA</div></div>		<div>RIF. CLIENTE</div>		<div>FIRMA</div>					
							<div>SCALA<div>/</div></div>		<div>FOGLIO<div>02</div></div>					
									<div>SEQUE<div>03</div></div>					
									<div>TOT. FOGLI</div>					
<div>REV.</div>					<div>DATA</div>					<div>OGGETTO MODIFICA</div>				
<div>FIRMA</div>														




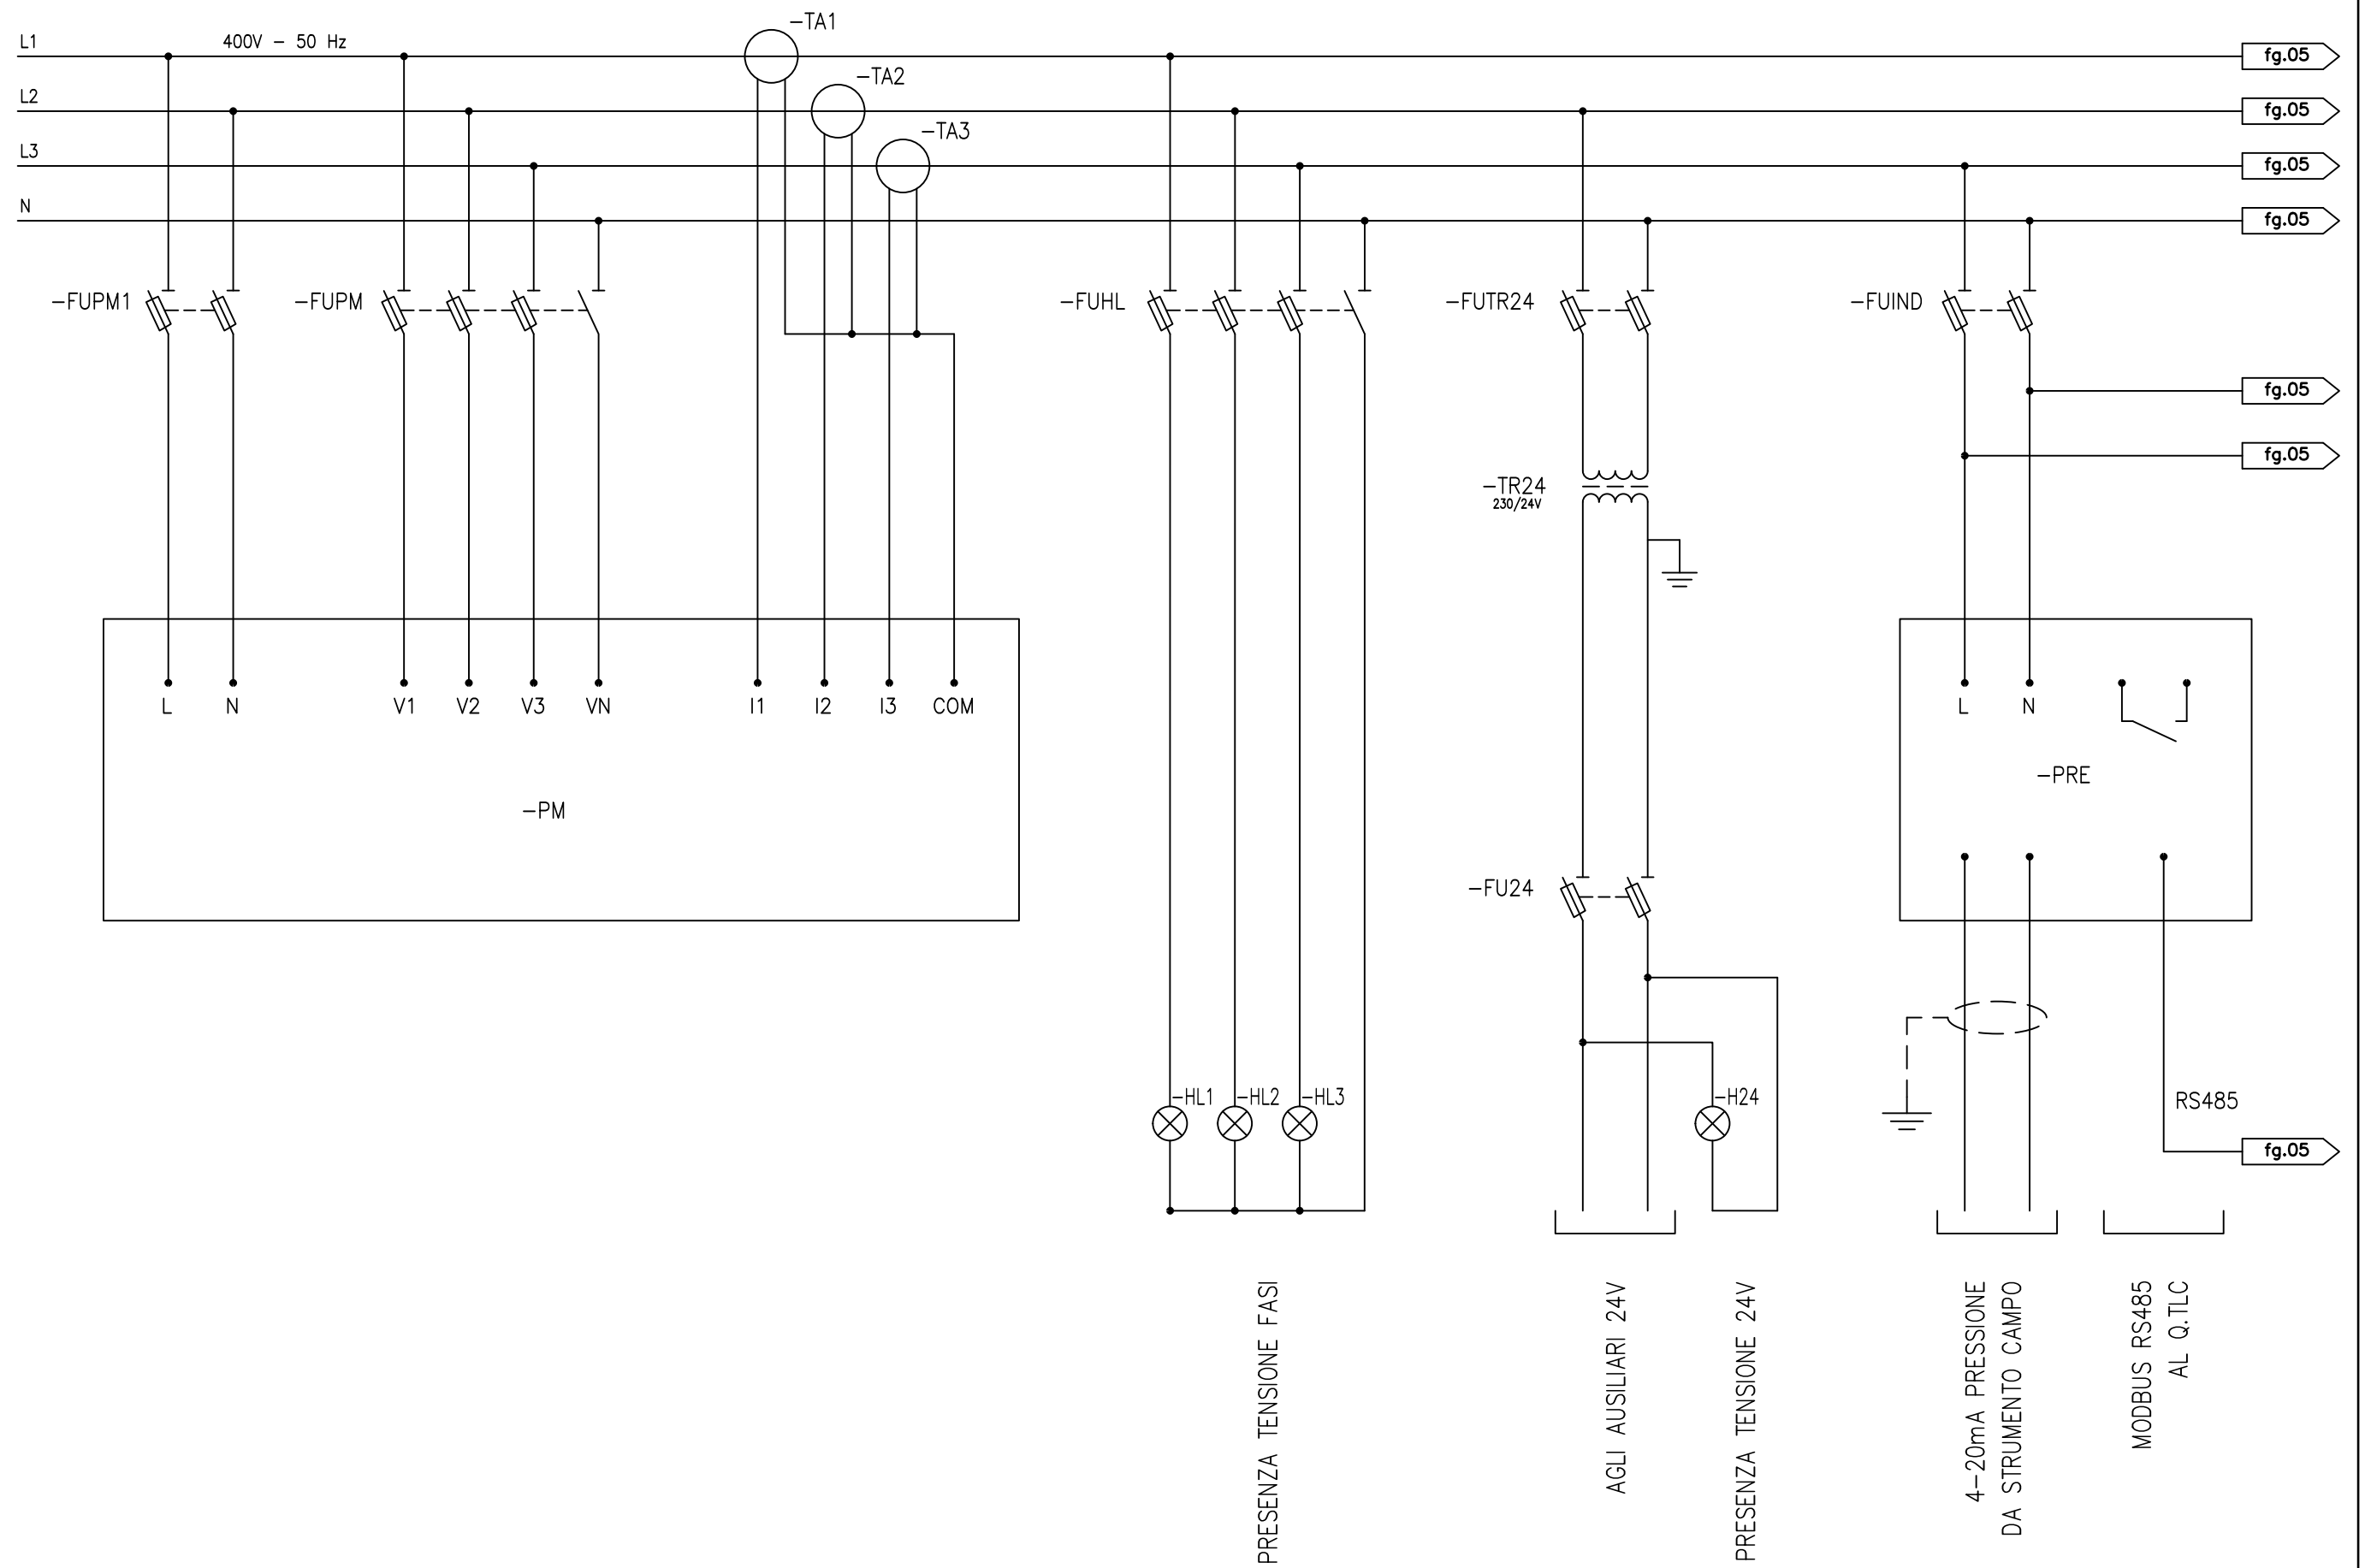


				IMPIANTO	Impianti Elettrici		TITOLO	SCHEMA MULTIFILARE		DISEGNATORE	-		N. DIS.	N. ARCH.		FOGLIO	04		SEGUE
							SCHEMA	QUADRO COMANDO POMPA		RIF. CLIENTE	FIRMA		DATA			TOT. FOGLI			05
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA		FIRMA									SCALA	/					

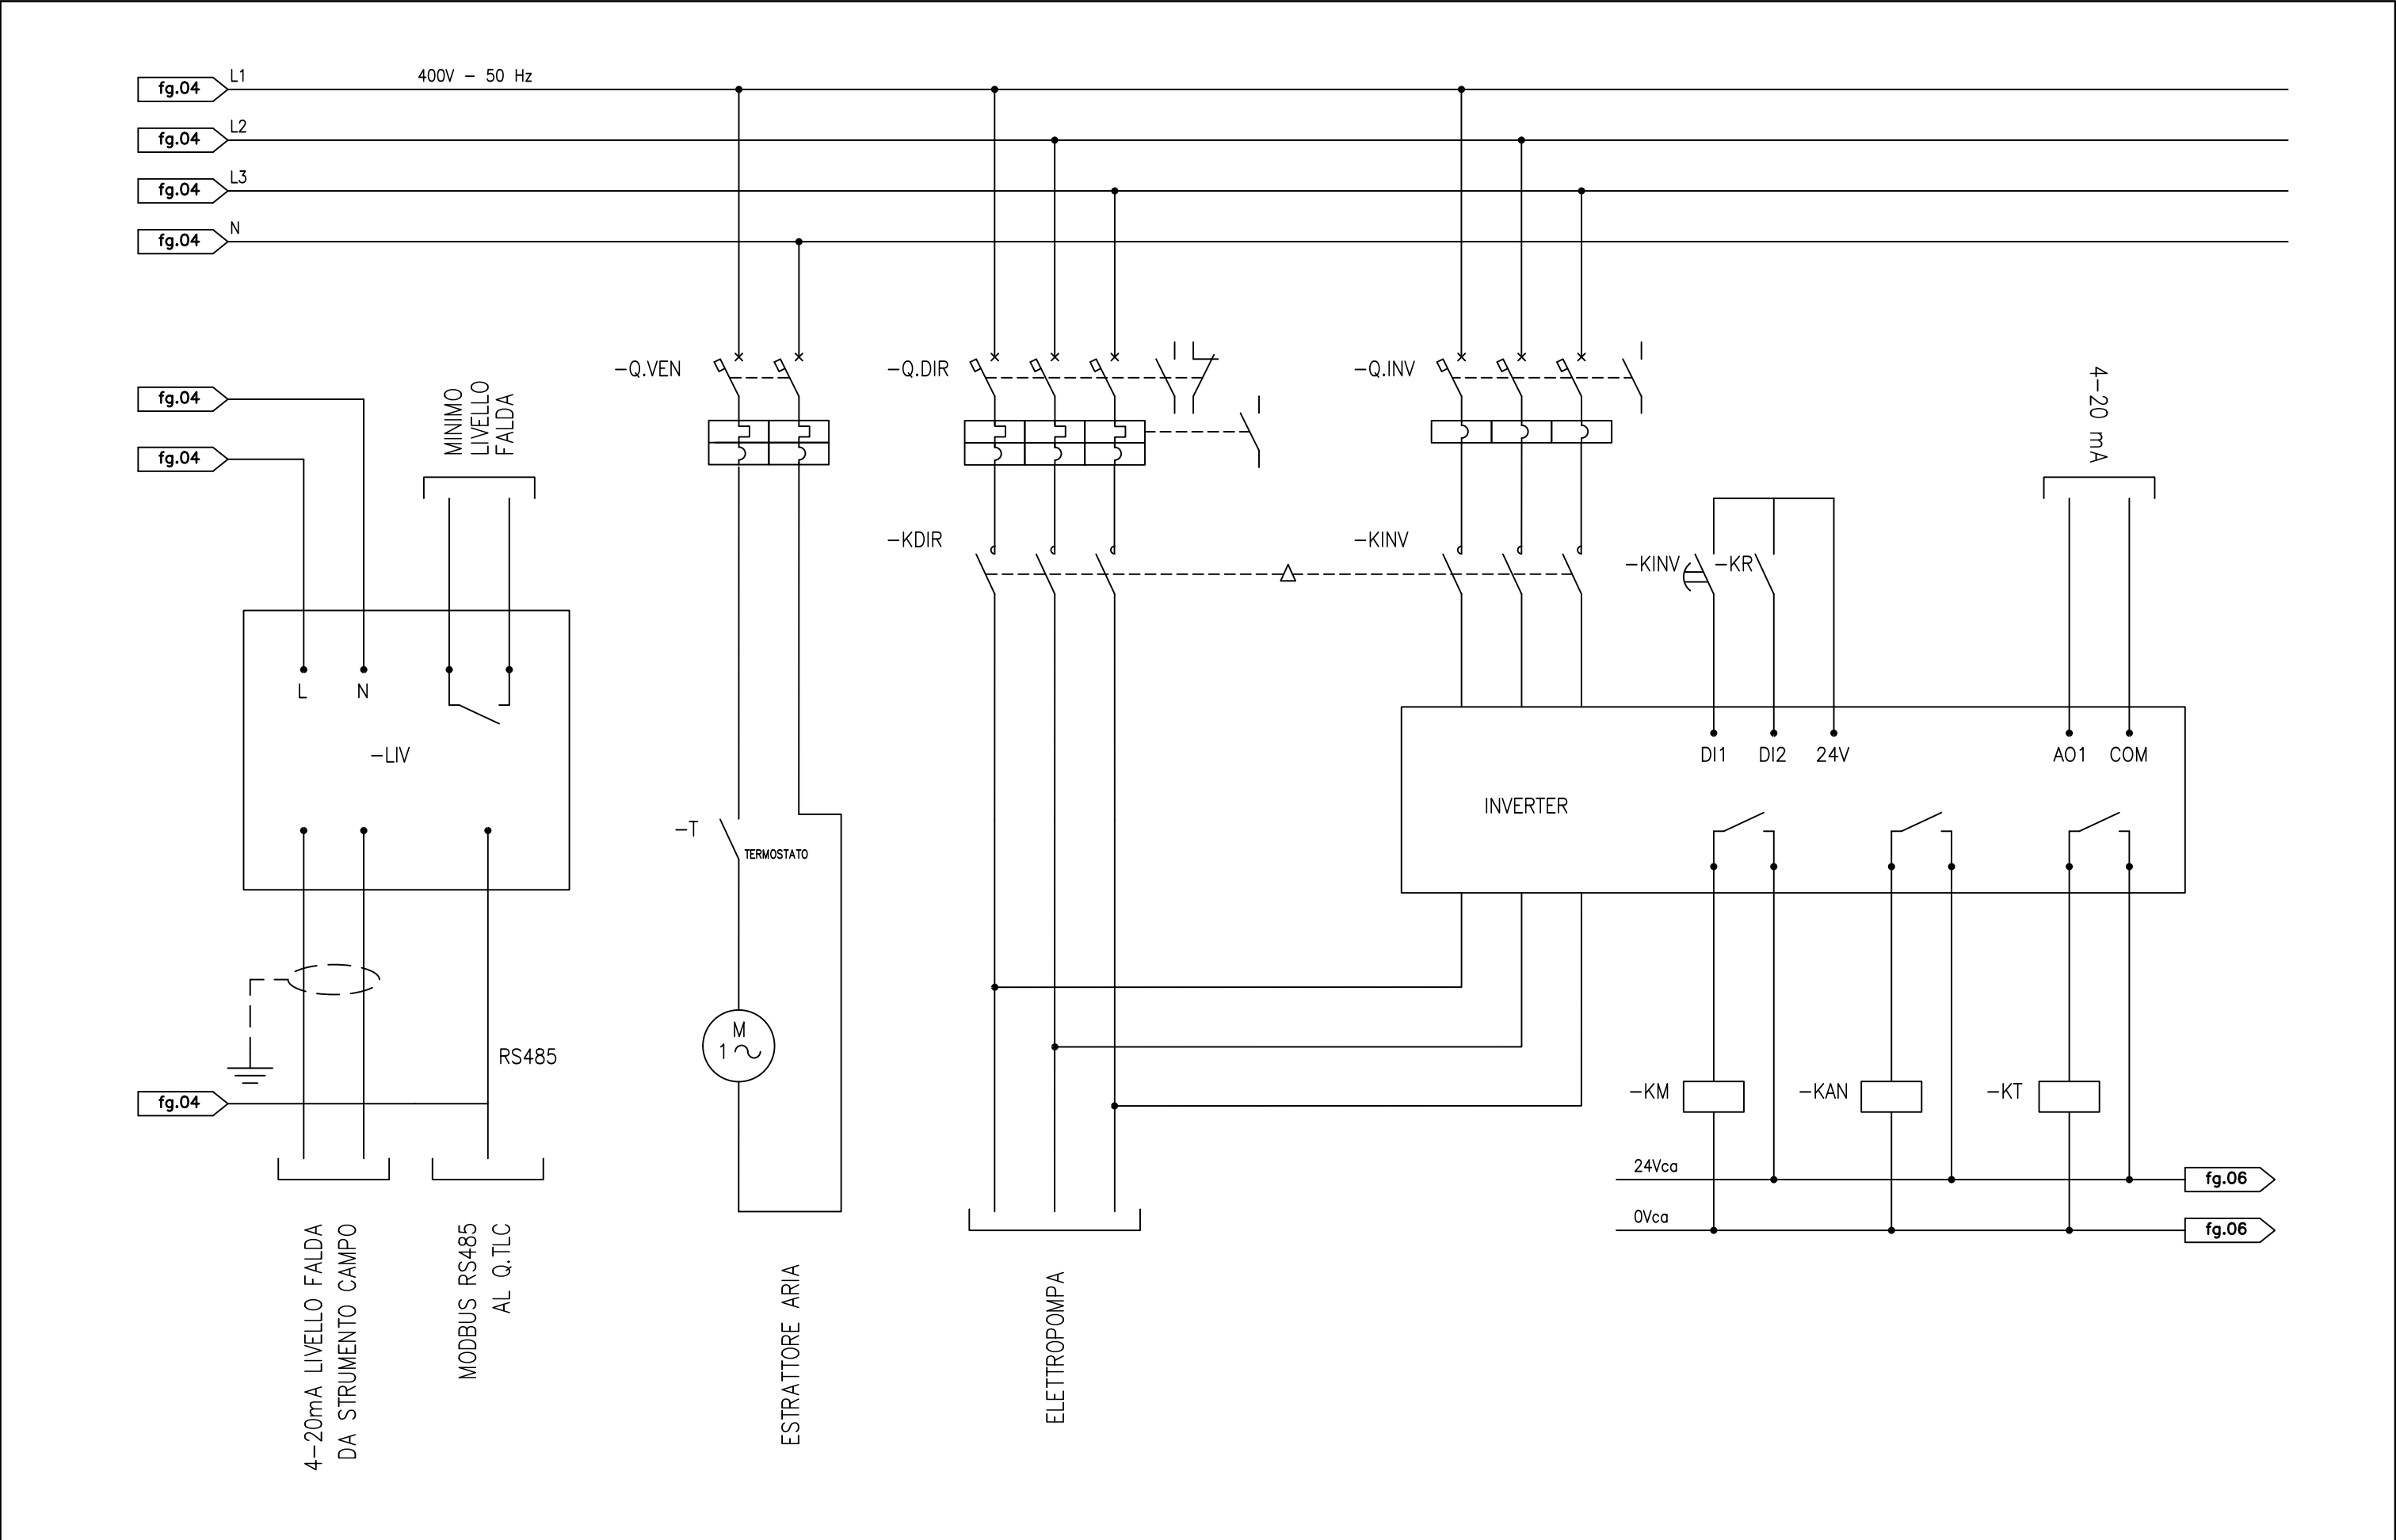


				IMPIANTO	Impianti Elettrici		TITOLO	SCHEMA MULTIFILARE		DISEGNATORE	-		N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
													N. ARCH.	05	06
							SCHEMA	RIF. CLIENTE		FIRMA			DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA				QUADRO COMANDO POMPA						SCALA		

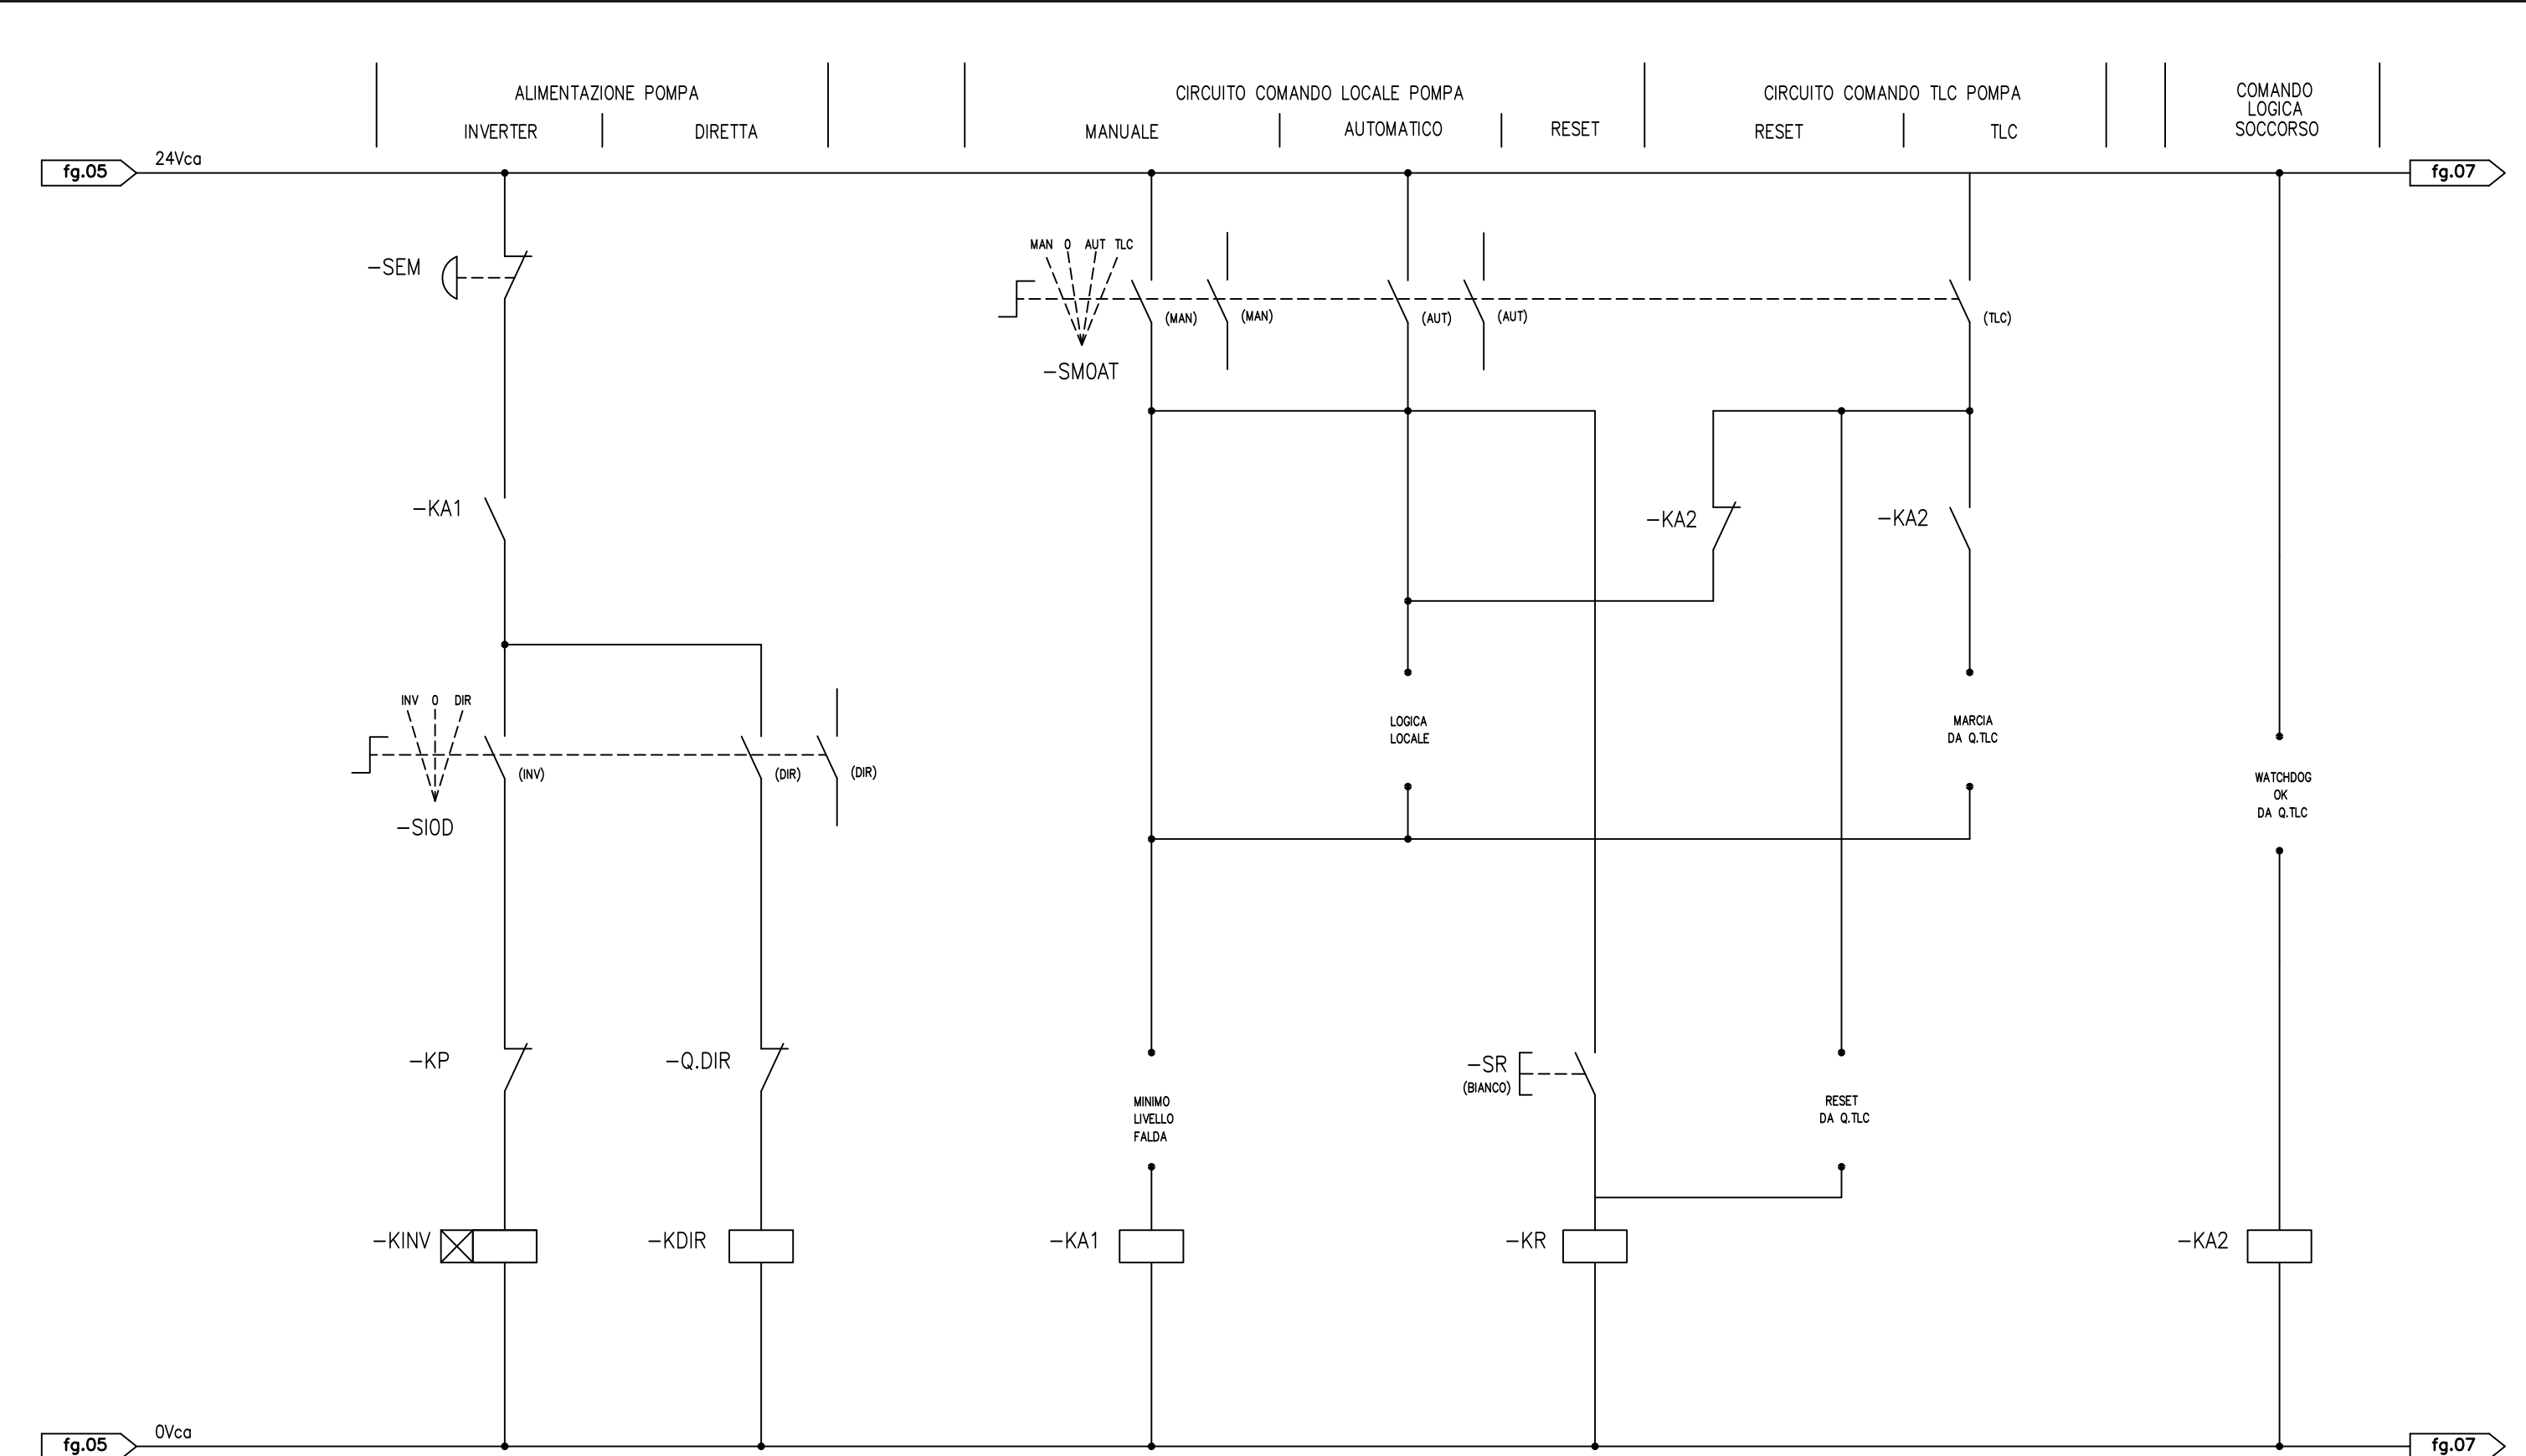

				IMPIANTO	Impianti Elettrici		TITOLO	COMANDO AUX		DISEGNATORE	-		N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
													N. ARCH.	06	07
							SCHEMA	RIF. CLIENTE		FIRMA			DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA		FIRMA			QUADRO COMANDO POMPA						SCALA	/	

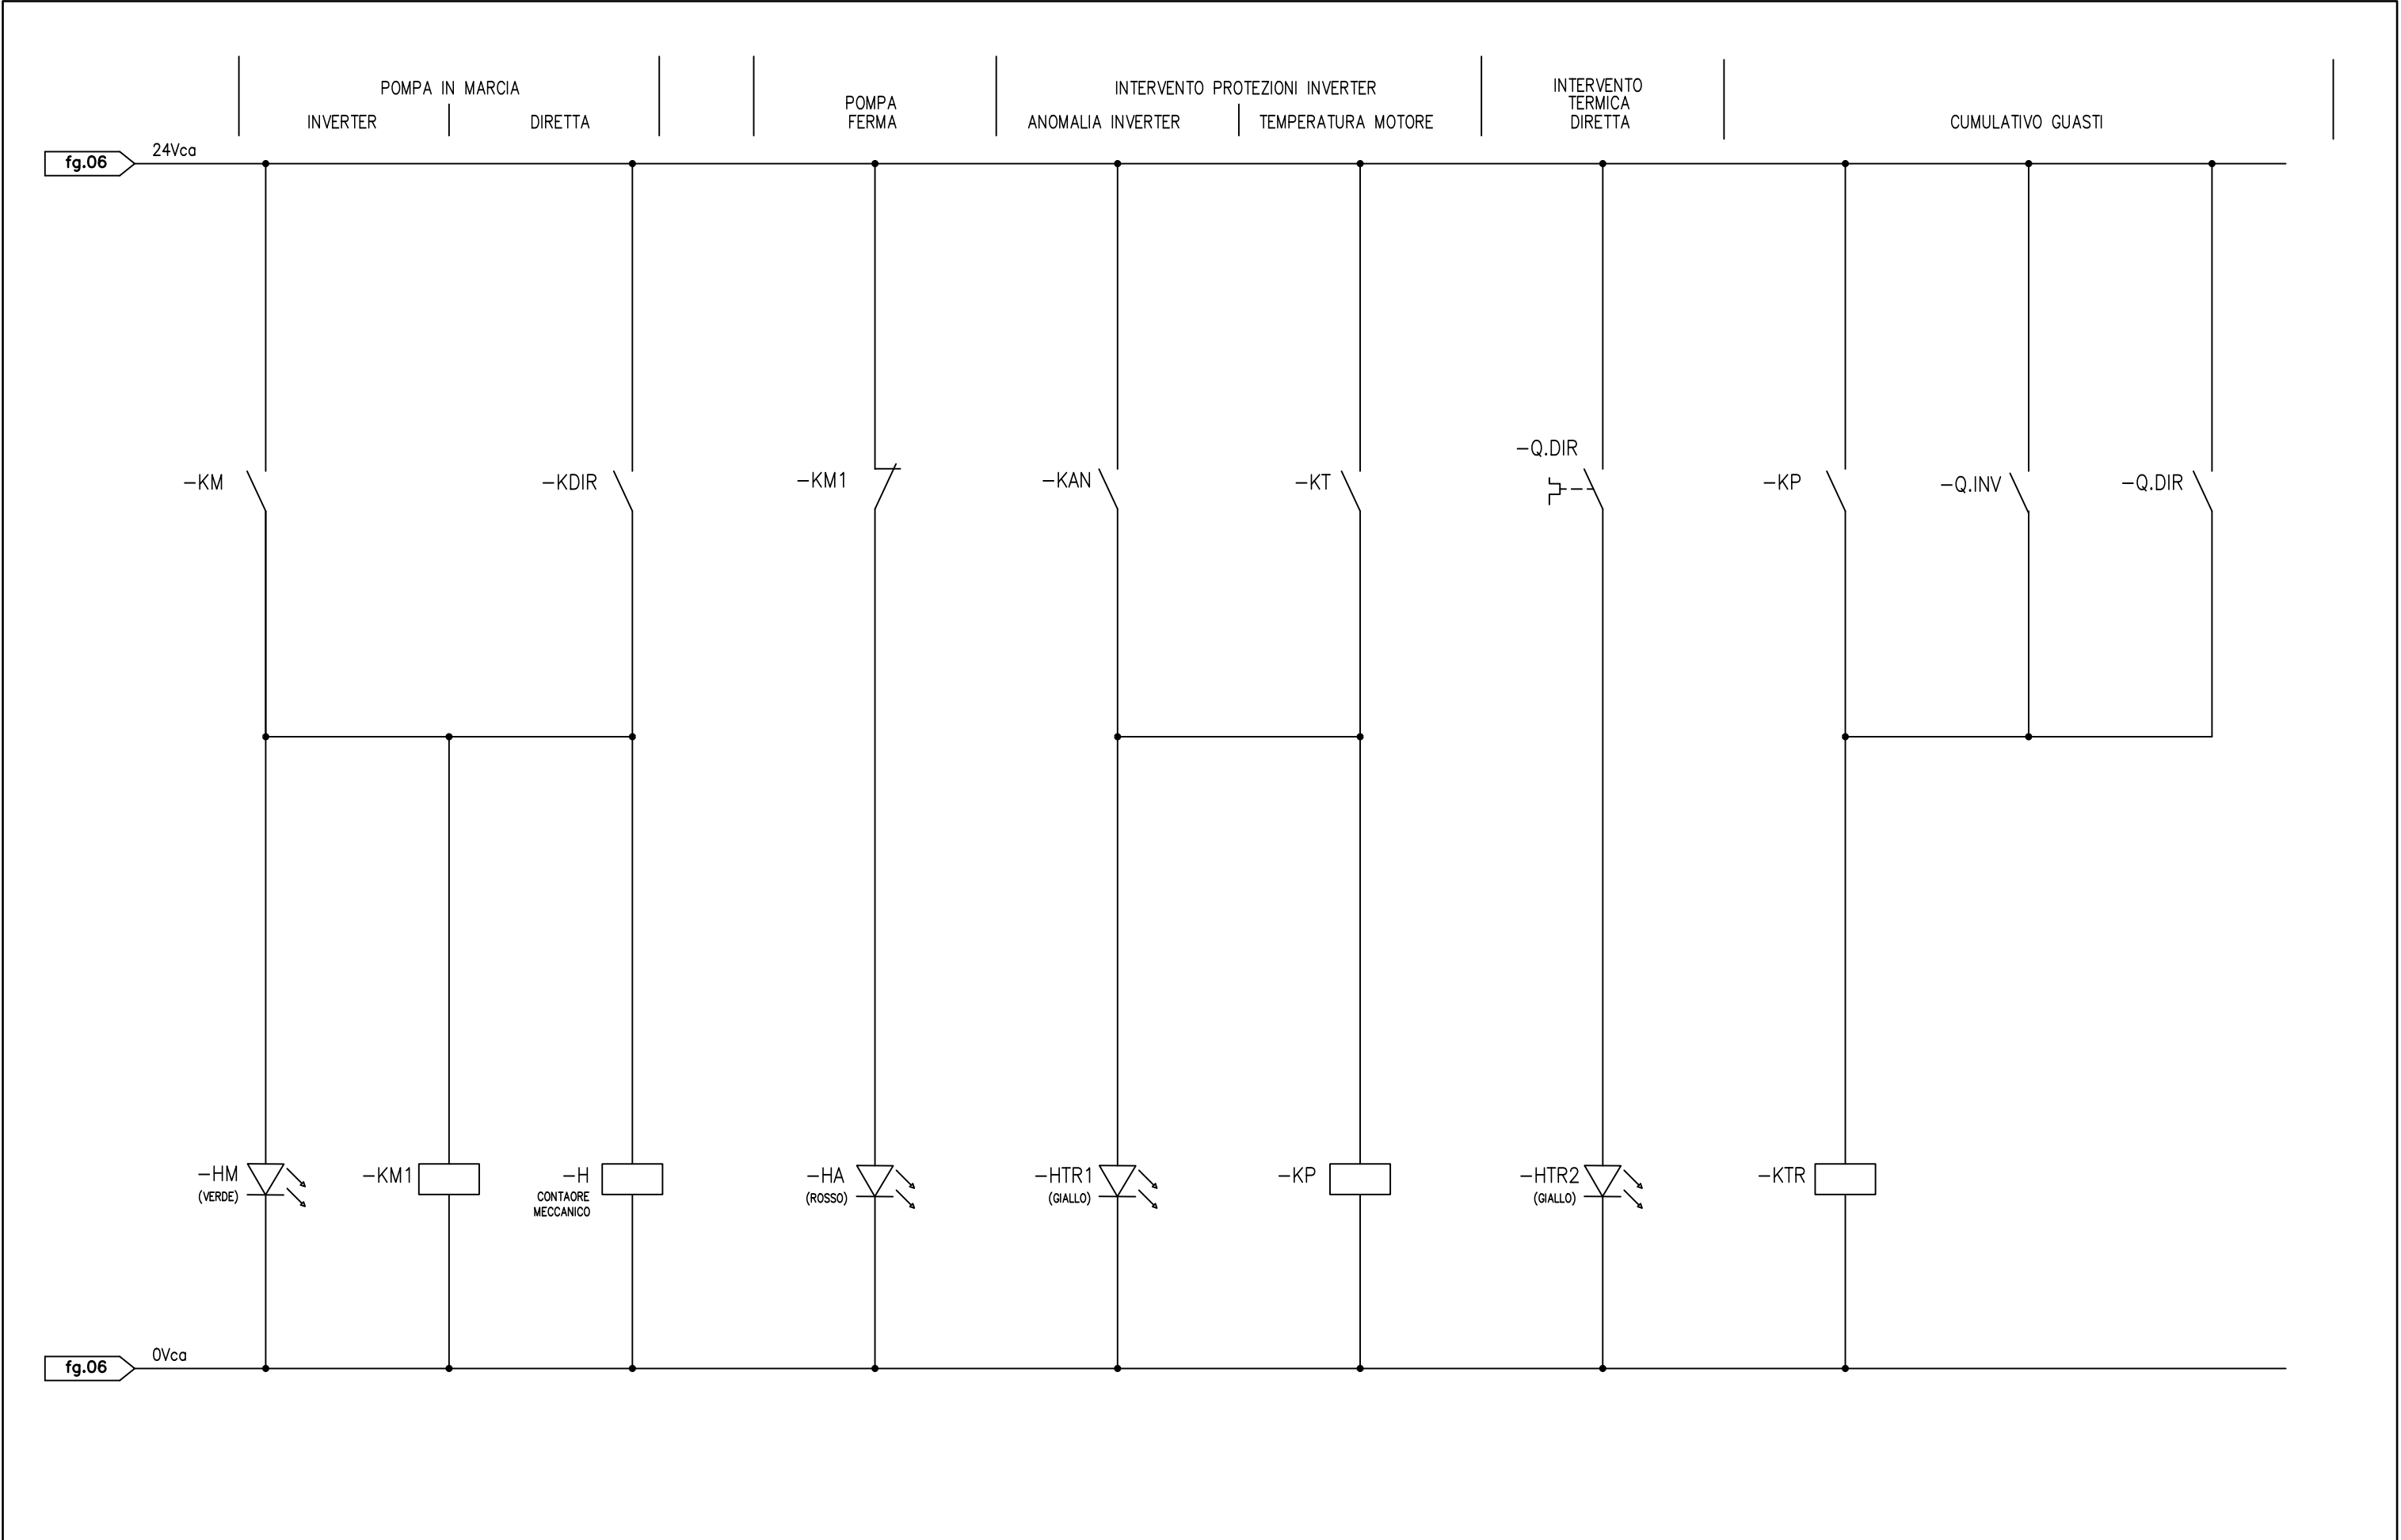


				IMPIANTO	TITOLO		DISEGNATORE	N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
				Impianti Elettrici	COMANDO AUX		-	N. ARCH.	07	08
					SCHEMA	RIF. CLIENTE	FIRMA	DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA		QUADRO COMANDO POMPA			SCALA	/	

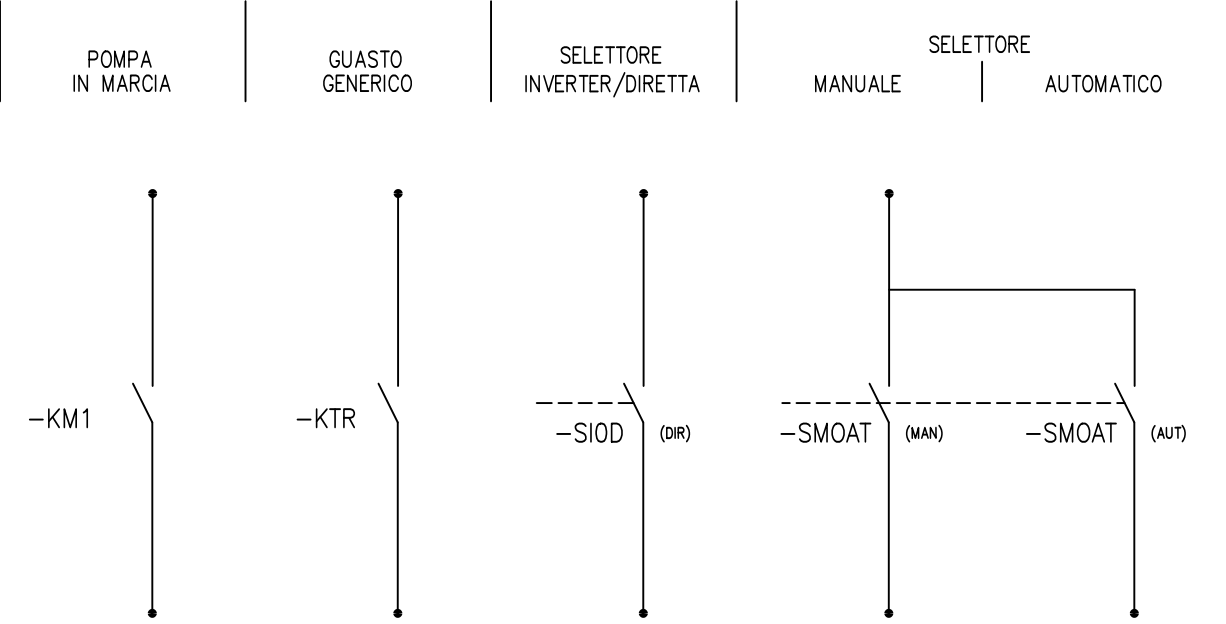


				IMPIANTO	TITOLO		DISEGNATORE	N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
				Impianti Elettrici	CONTATTI DISPONIBILI		-	N. ARCH.	08	09
					SCHEMA	RIF. CLIENTE	FIRMA	DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA		QUADRO COMANDO POMPA			SCALA /		




VISTA FRONTALE ESTERNA

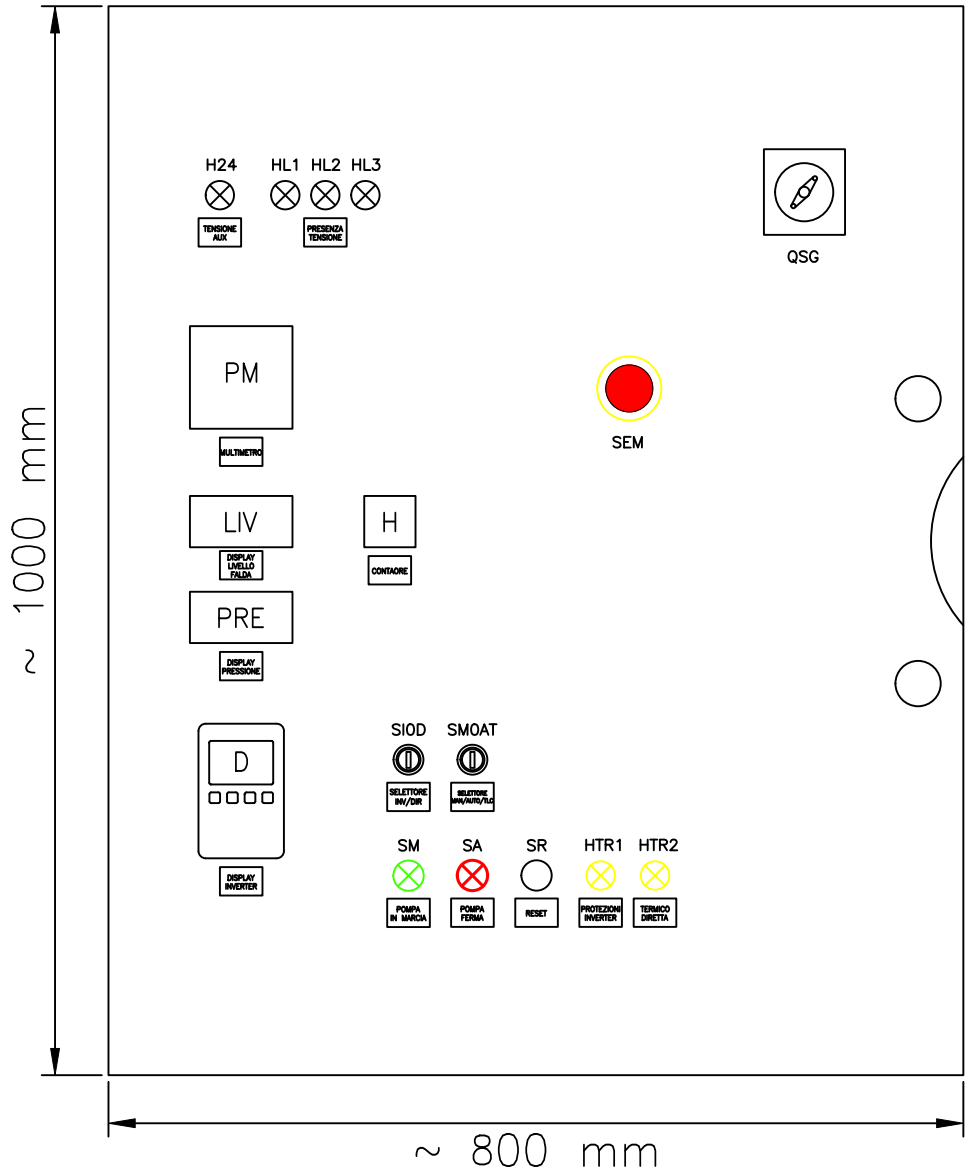

VISTA FRONTALE INTERNA

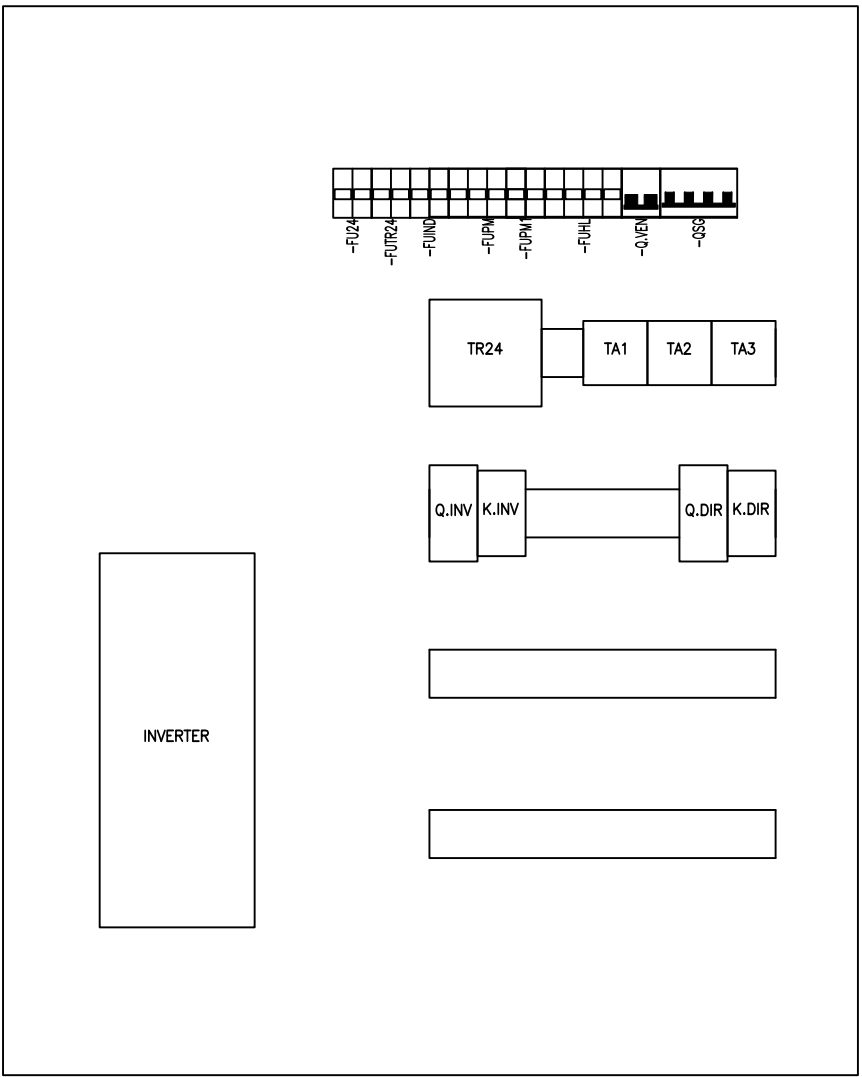

VISTA LATERALE

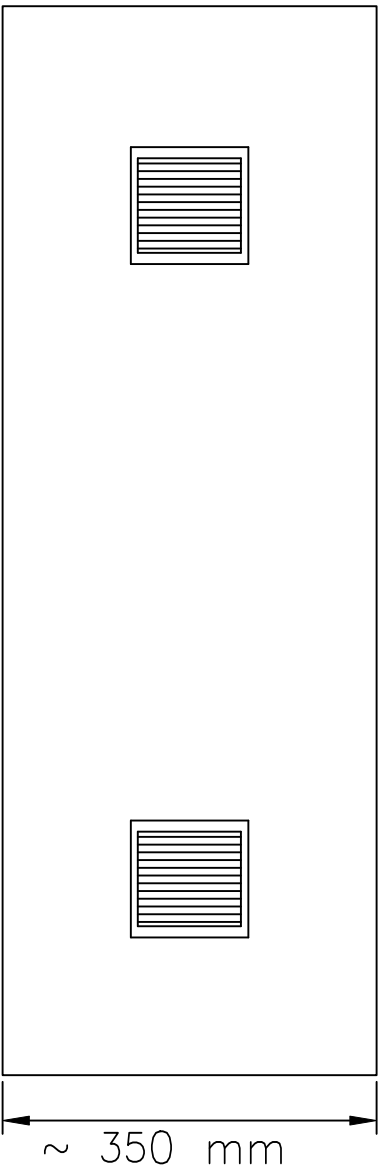

NOTE GENERALI:  
QUADRO IN VETRORESINA  
PORTA ESTERNA FRONTALE CIECA  
GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO IP66  
GRIGLIE DI AERAZIONE CON FILTRO SUPERIORI E INFERIORI LATERALI

				IMPIANTO	Impianti Elettrici		TITOLO	FRONTE QUADRO		DISEGNATORE	-		N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
													N. ARCH.		
							SCHEMA	RIF. CLIENTE		FIRMA			DATA		
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA				QUADRO ARRIVO FORNITURA						SCALA	TOT. FOGLI	