

COMUNE DI COLAZZA



ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

EMERGENZA IDRICA 2022
COLLEGAMENTO POZZO MASNERA 3

OGGETTO:

REALIZZAZIONE AVAMPOZZO MASNERA 3
PIANTA E SEZIONI
LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI

SCALA:

VARIE

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

Data Rev. N° 0:

LUGLIO 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	+/+
2	-	+/+
3	-	+/+
4	-	+/+

Rif. N° Commessa: Y21M - 10029841

Il Progettista
Ing. Marco Zanetta

Elaborato N°:
007

CUP: D98B22001070001


RUP: Ing. Giuseppe Caranti

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.





PLANIMETRIA AREA POZZO FORNACI 3

Scala 1 : 200

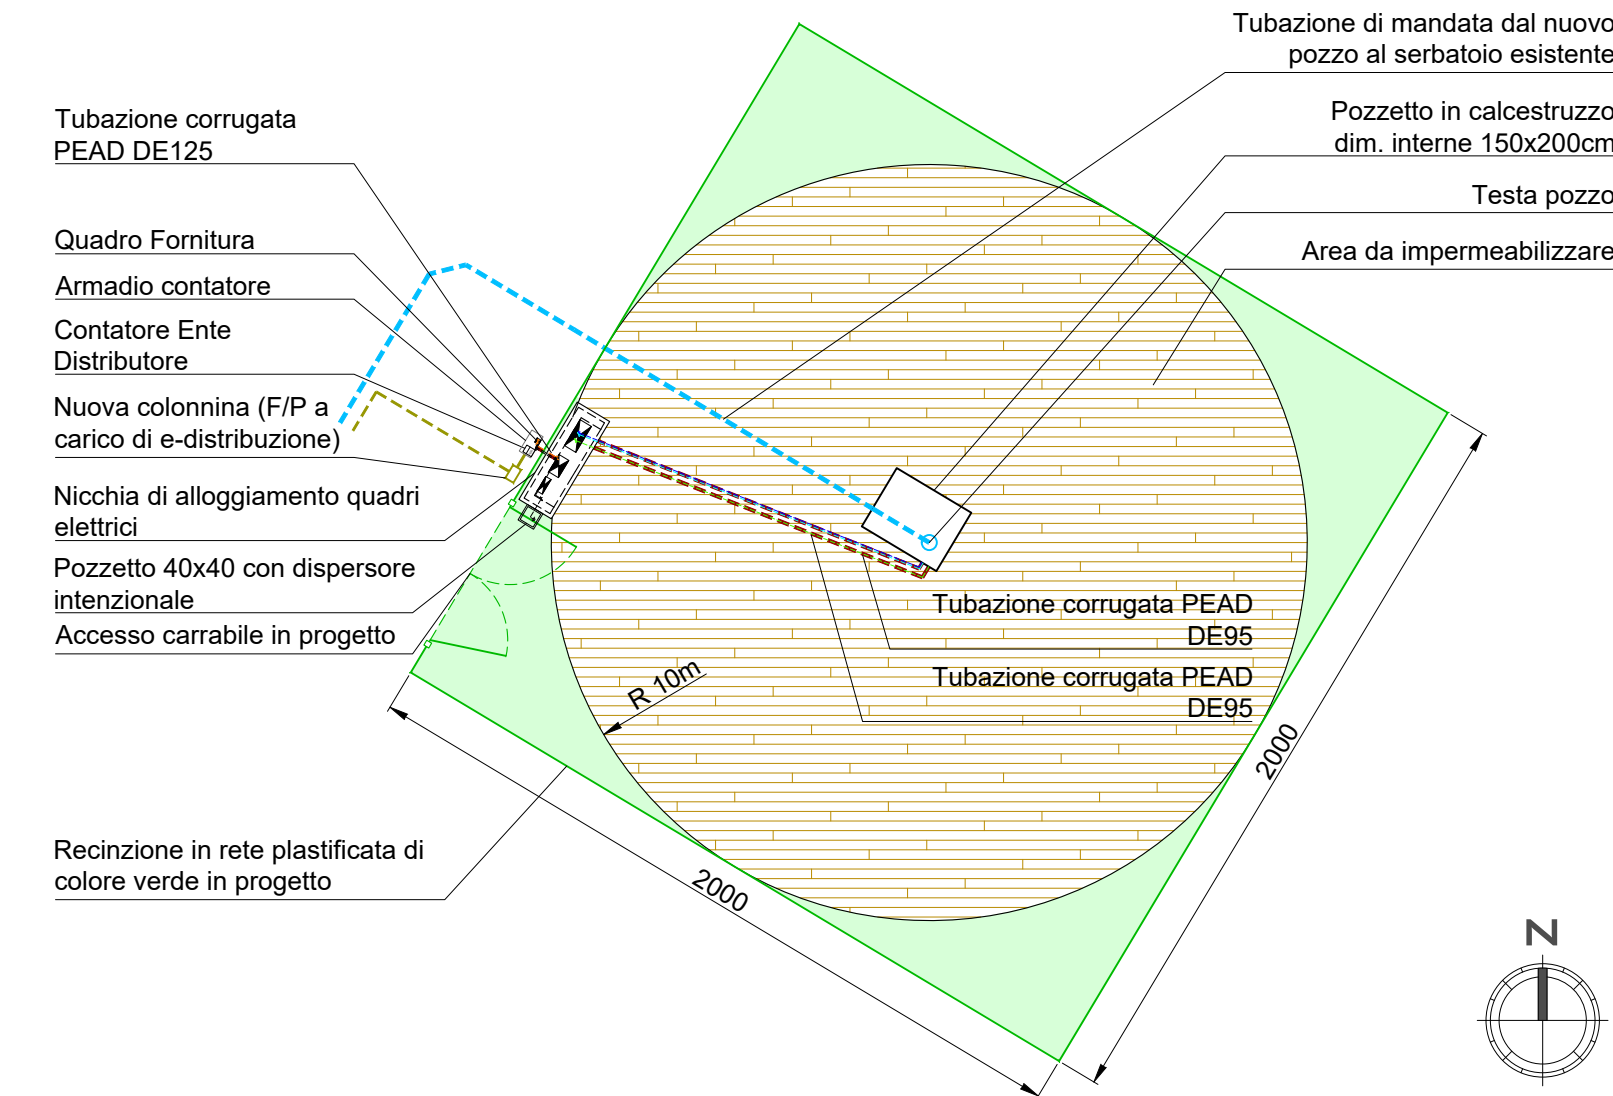


PIANTA E PROSPETTI MANUFATTO PER ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI


Scala 1 : 50

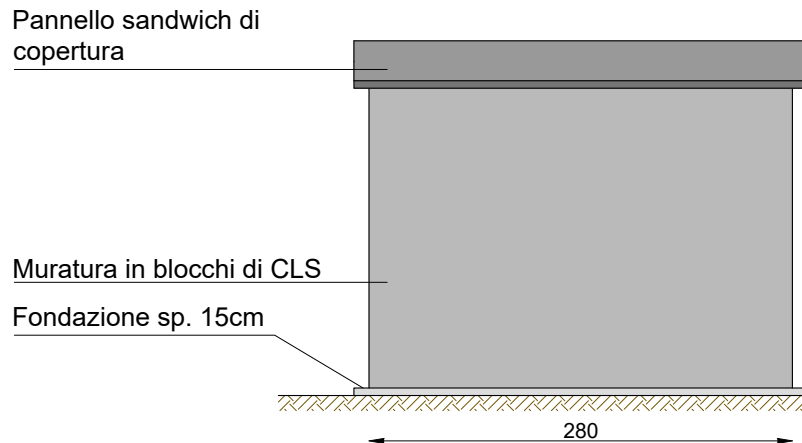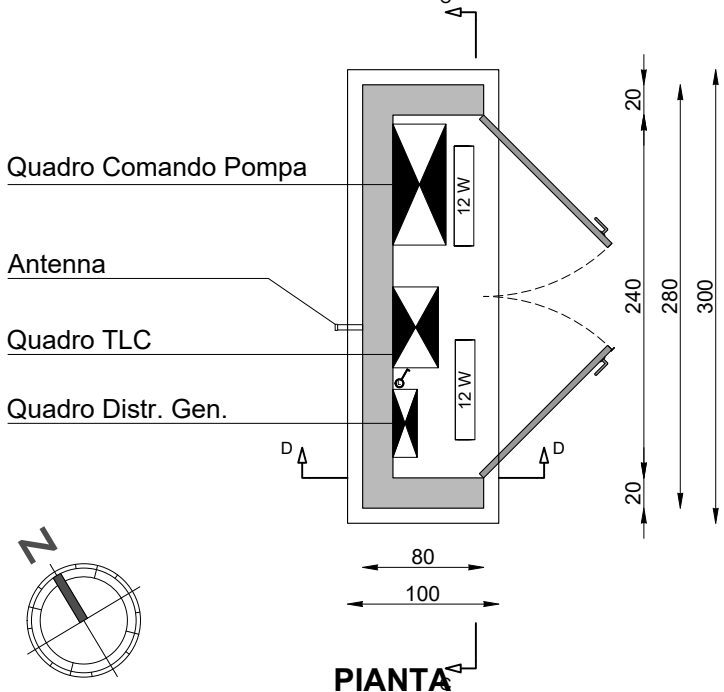

PROSPETTO OVEST

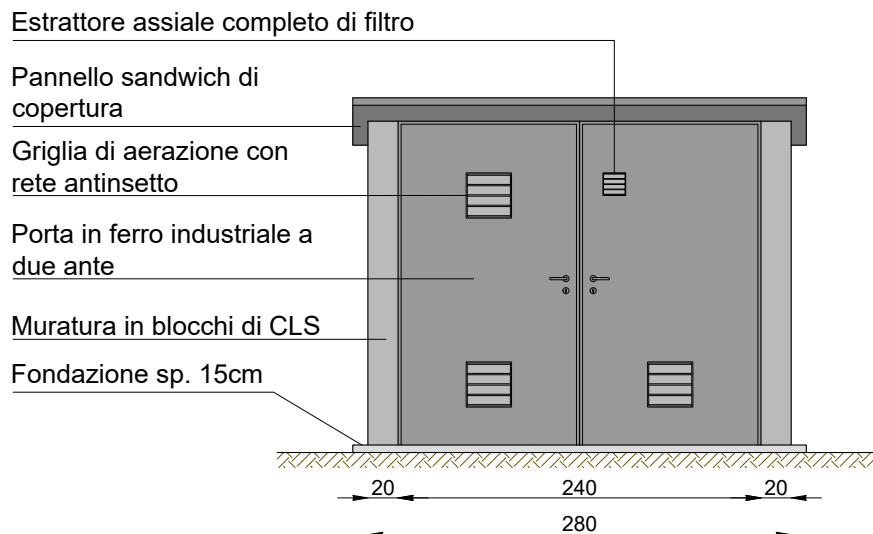


PROSPETTO EST

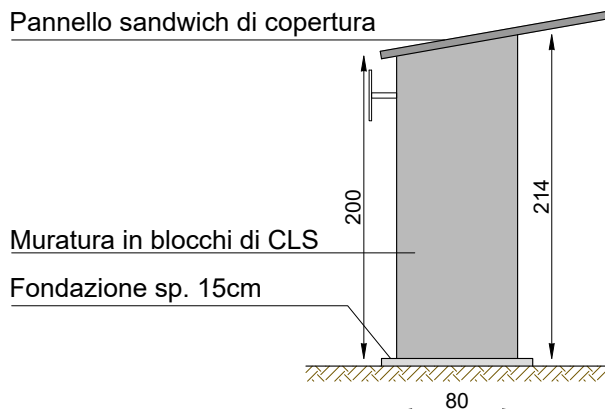

PROSPETTO NORD/SUD


PIANTA POZZETTO AVAMPOZZO

Scala 1 : 20

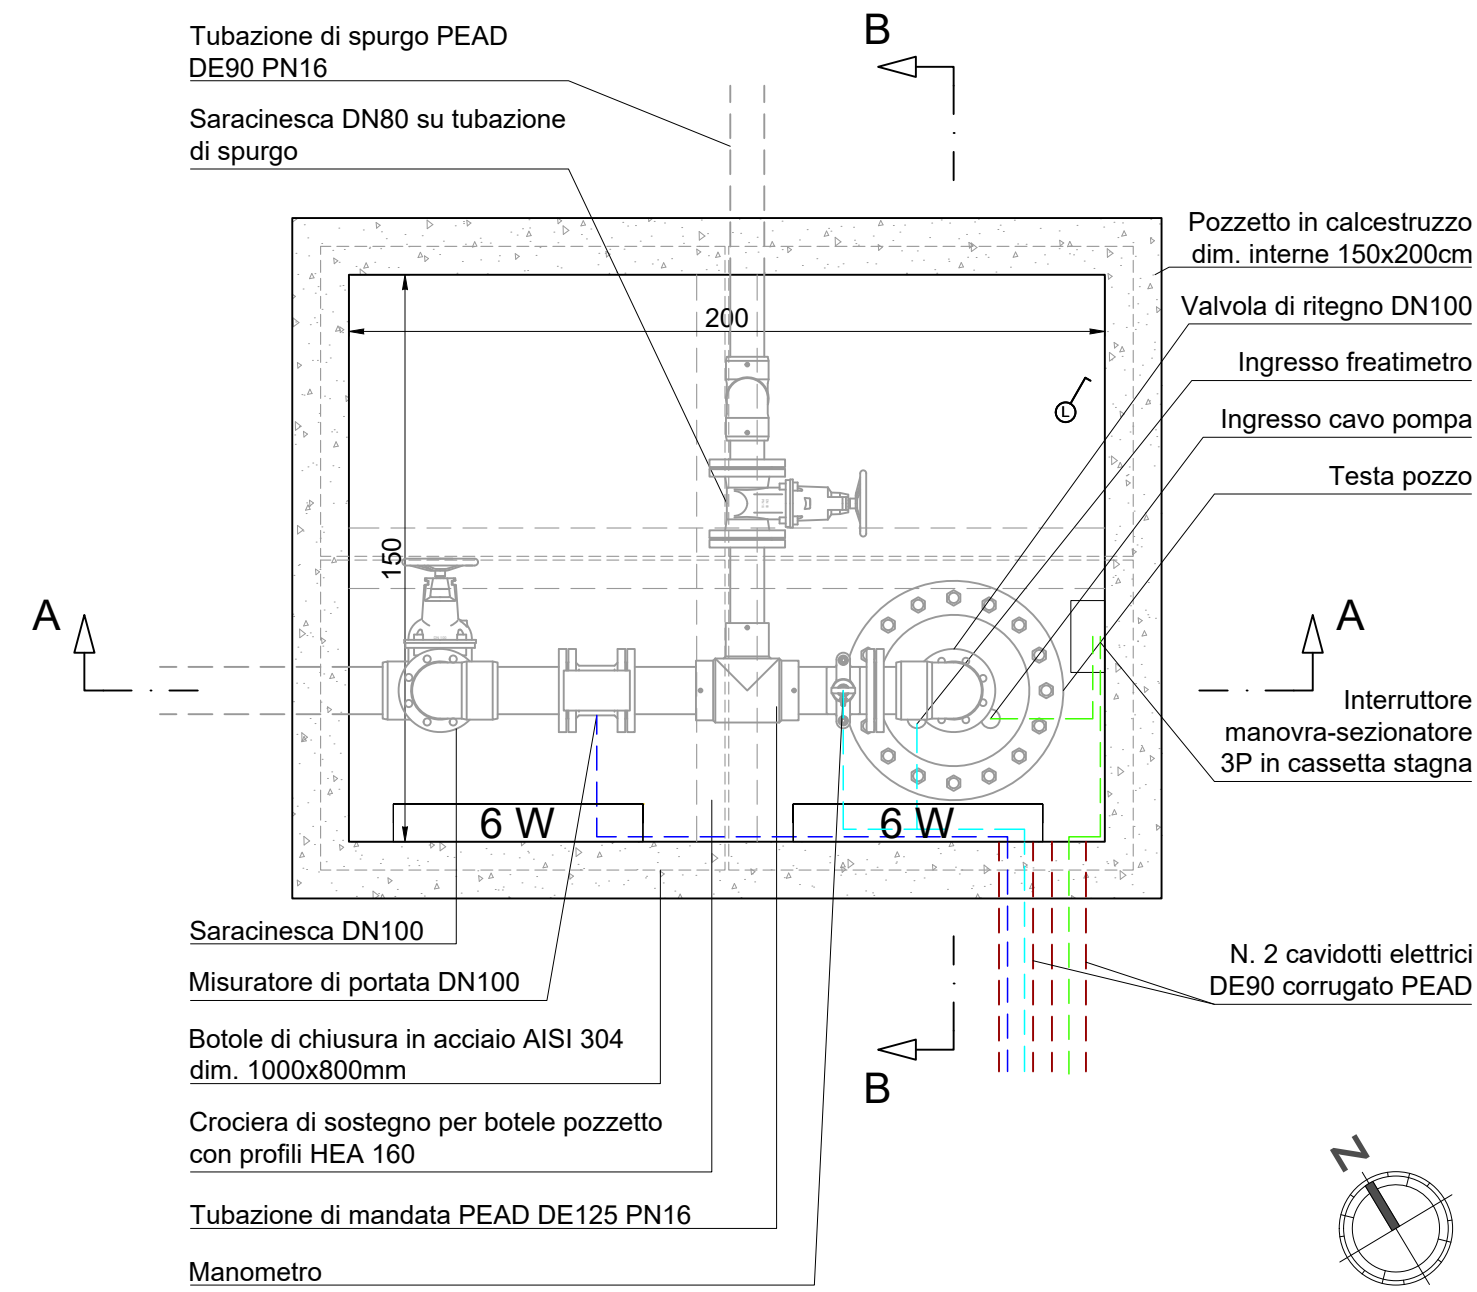


SEZIONE B-B

Scala 1 : 20

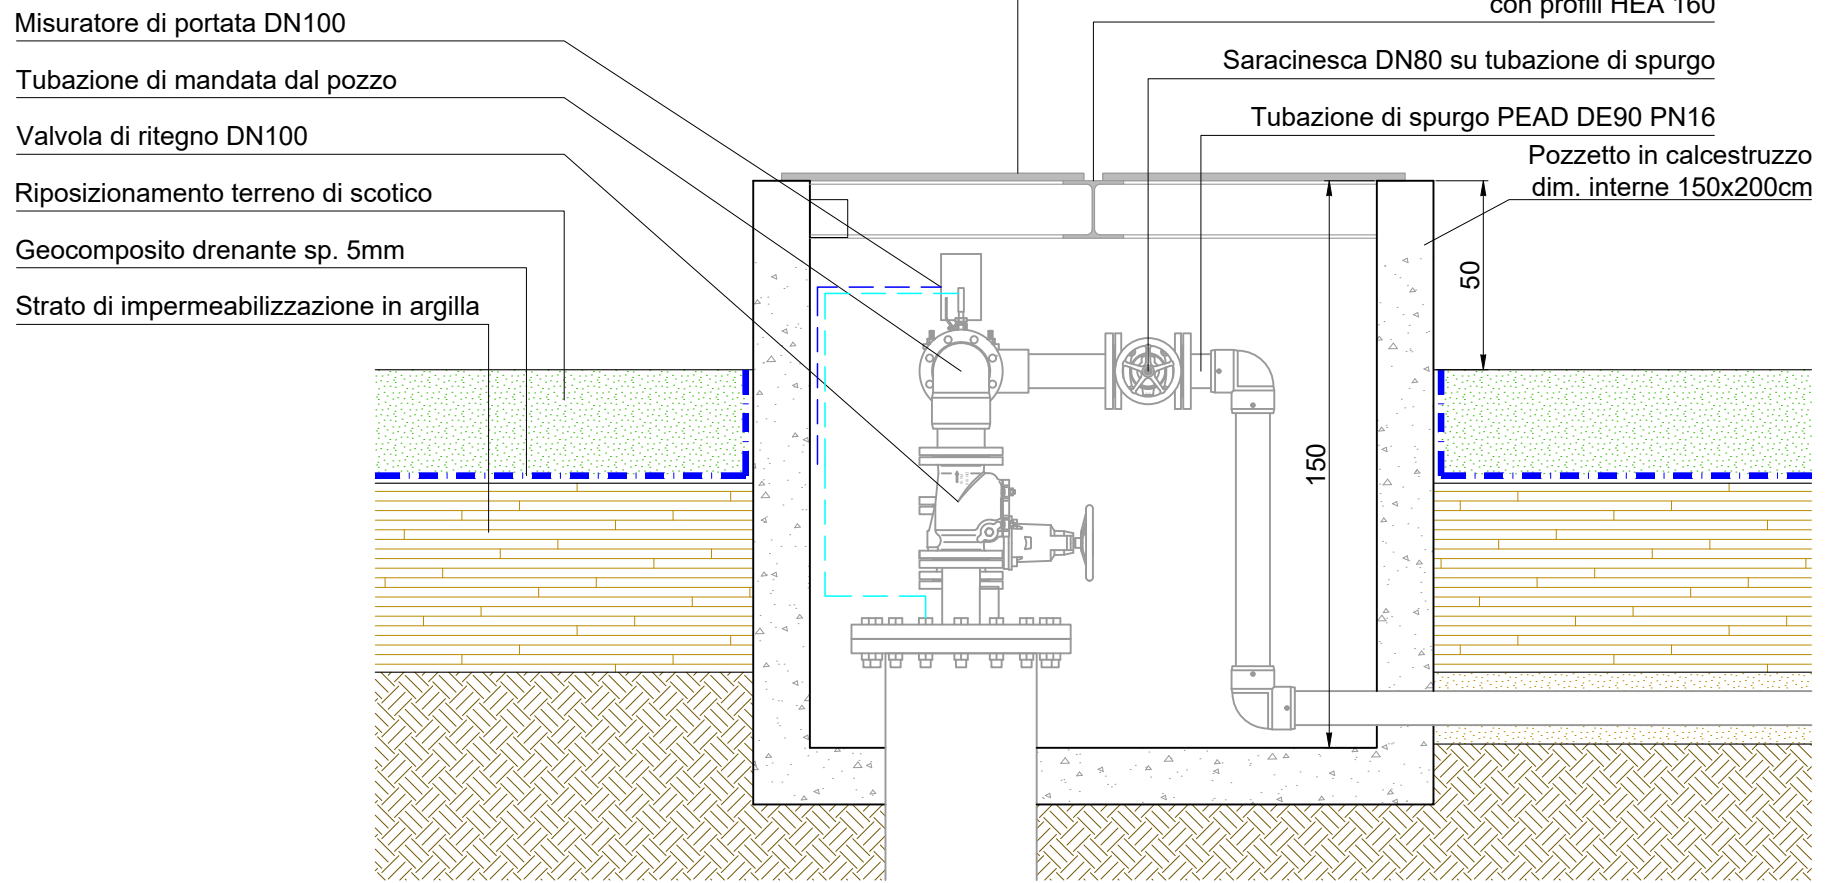


SEZIONE C-C

Scala 1 : 50

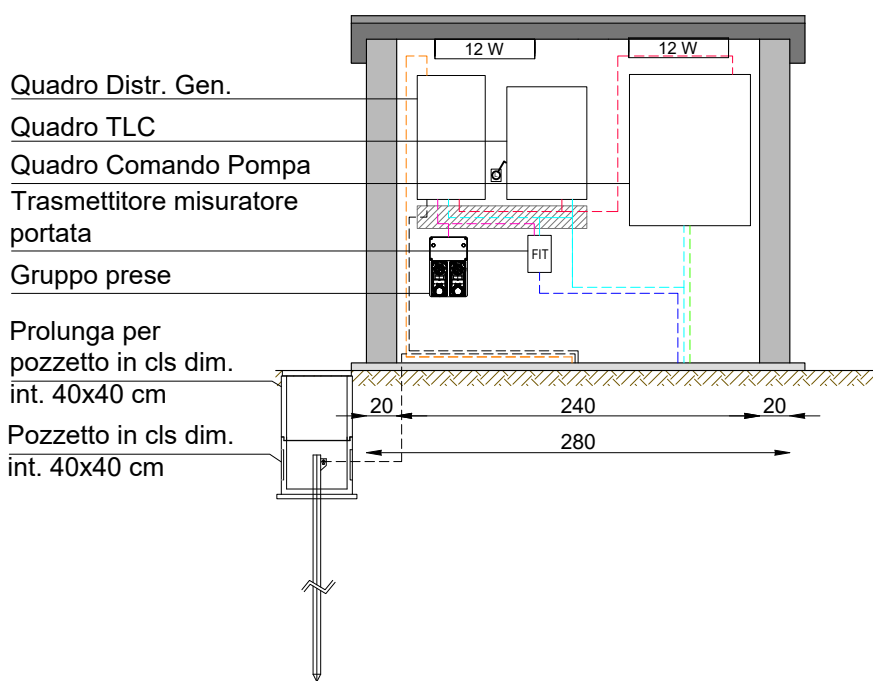

SEZIONE D-D

Scala 1 : 50

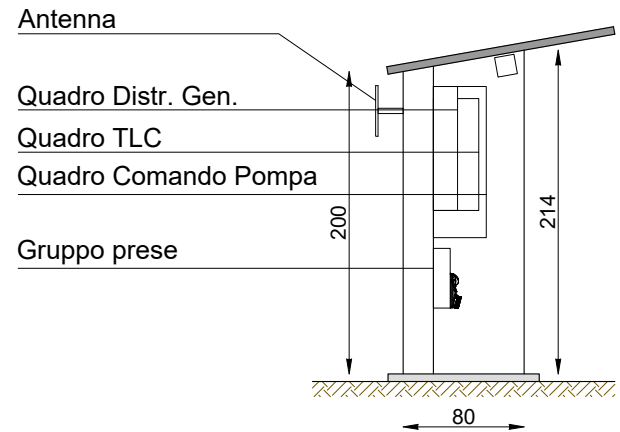

Legenda	
	Contatore Ente Distributore
	Quadro elettrico
	Cavi alim. Q.DISTR. GEN. da Q.FORNITURA
	Cavi alim. Q.TLC e Q.COMANDO POMPA
	Cavi alim. elettropompa
	Cavi alim. FM e strumenti
	Cavi comunicazione comandi segnali e dati
	Cavo trasmettitore sensore misuratore di portata
	Cavi CT e PE
	Passerella PVC 150x40 mm
	Cambio quota
	Pozzetto in cls con chiusura in ghisa, luce netta 80x80 cm
	Tubazione corrugata PEAD
	Pozzetto a circa 50x50 mm, 2,5 m
	Platiniera stagna LED 12W - 1000 lm
	Platiniera stagna LED 6W - 1000 lm
	Interruttore 1P luminoso
	Trasmettitore misuratore di portata
	Gruppo prese 2P+T-16A/3P+T-16A