

Studio di progettazione architetto Maria Elena Rizzoli

C.F.: RZZMLN67P41L746F P.i.wa 01579250034

C.F.: RZZMLN67P41L746F P.iwa 01579250034

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI DOMODOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSO OSSOLA

Oggetto: AMPLIAMENTO SEDE OPERATIVA "DOMOI" DI
IDRABLU A DOMODOSSOLA: PROGETTO
DEFINITIVO

Elaborato: SCHEMA IMPIANTO TERMIDRAULICO


Commitenti: IDRABLU S.P.A.

Progettista: Arch. Maria Elena Rizzoli







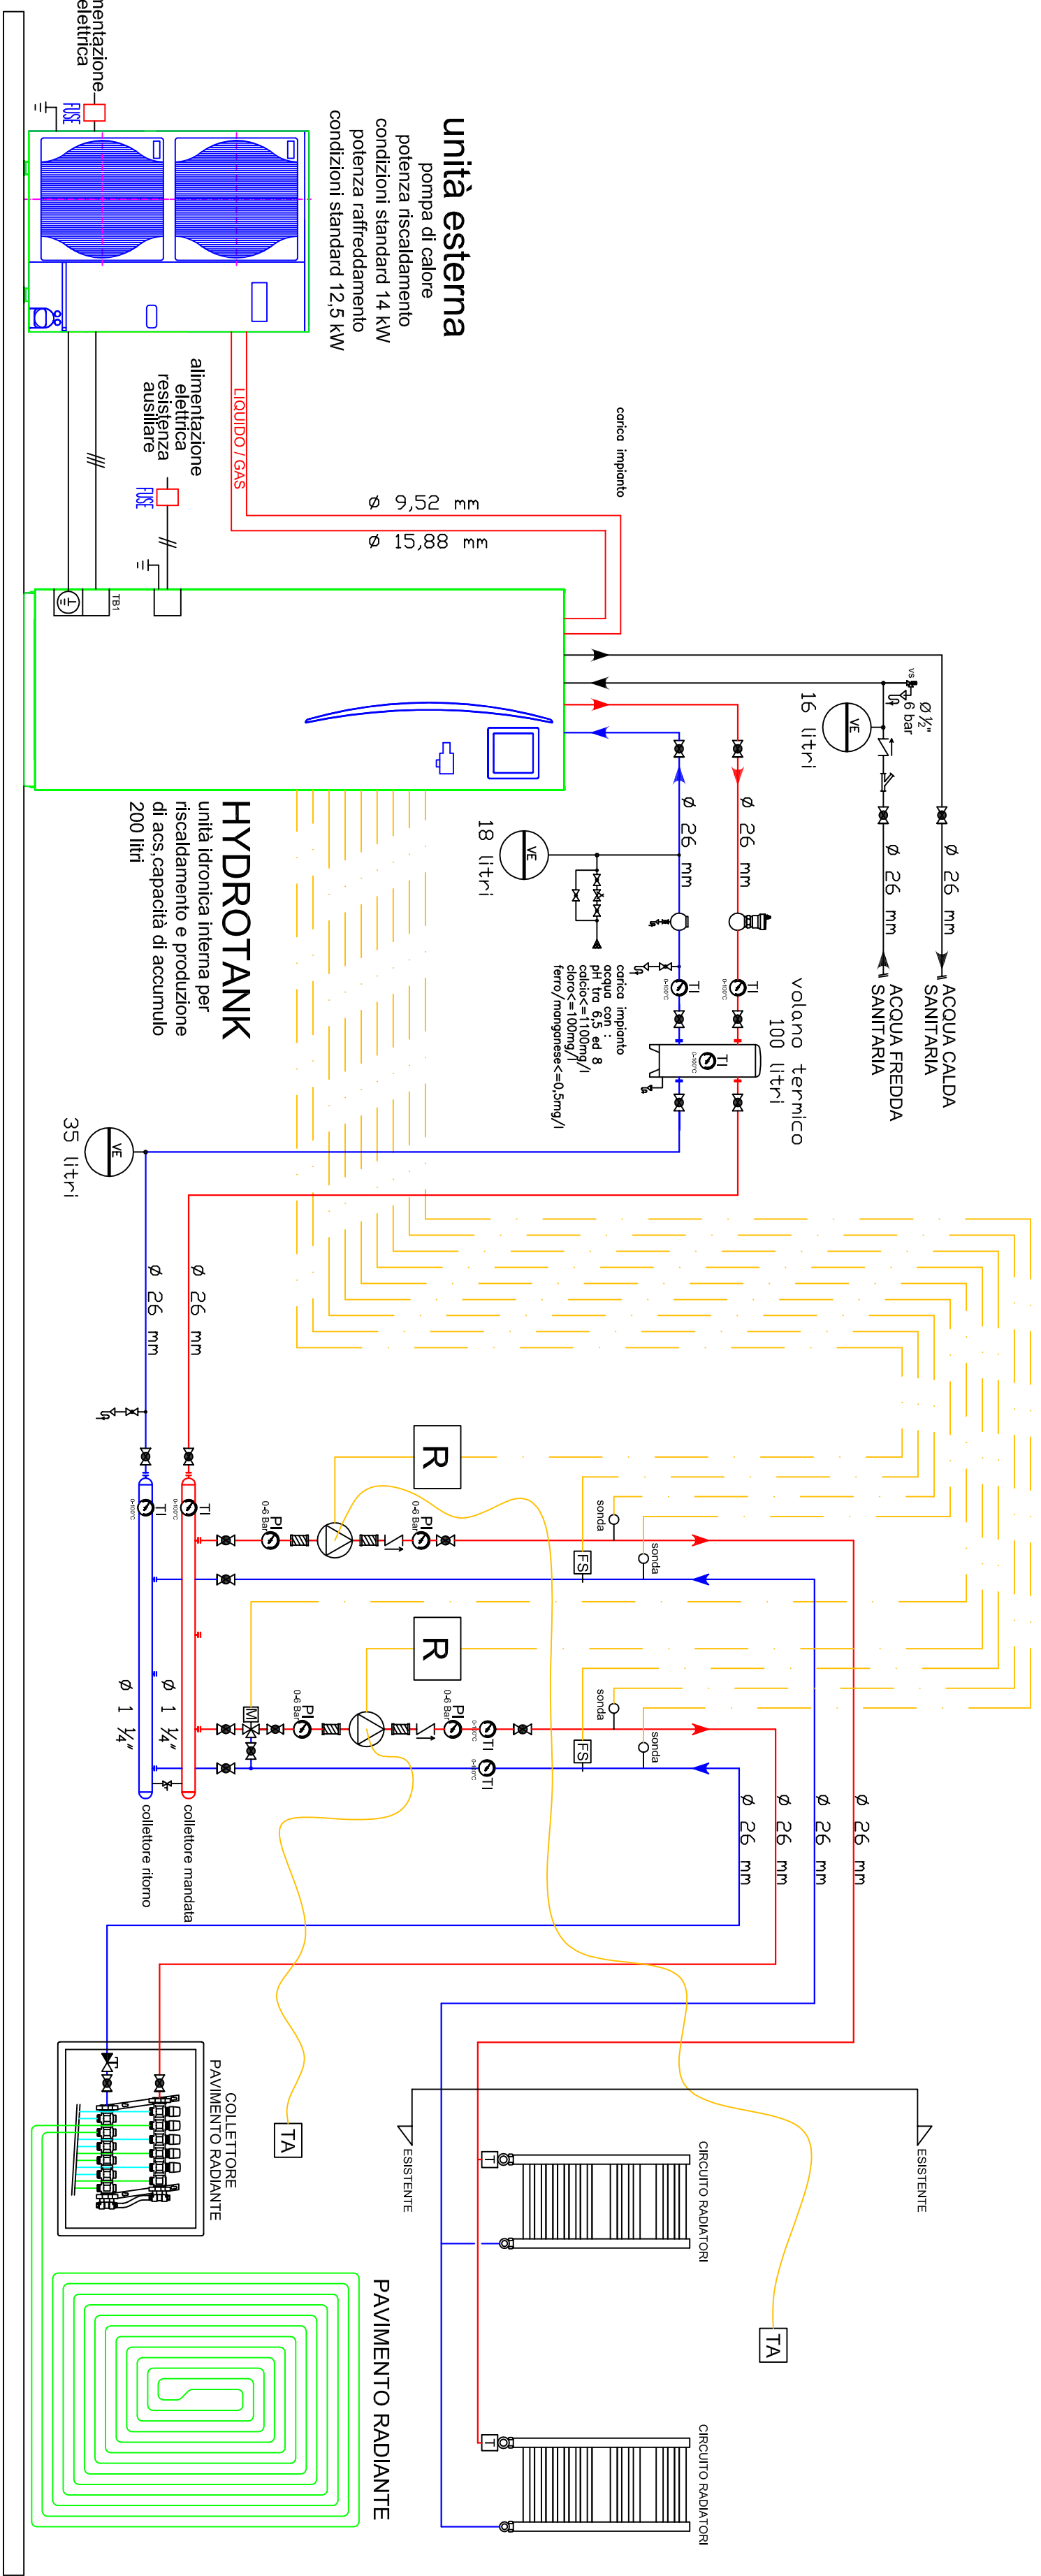



















Località:	Verbania
Data:	settembre 2016
Scala:	1:100

Protocollo: TAVOLA

20 BIS



LEGENDA

	Scorta
	Termistore bidirezionale o unidirezionale
	Termistore spurico
	Termistore a resistenza
	Funzione di sicurezza
	Presostato sicurezza
	Emettitore a 3 fili
	Emettitore a 2 fili
	Emettitore a 3 fili On/Off
	Emettitore a 2 fili On/Off
	Maxistore ACS
	Termometro
	Manometro
	Valvole incrociate
	Valvole di taratura
	Valvole di interc.
	Filtri
	Cilindri antiriforma
	Emettopipe
	Valvole di sicurezza
	Scorrici
	Valve di espansione
	Valvole di collegamento frigorifero
	Valvole prop. stat.
	Disattenti
	Defogging