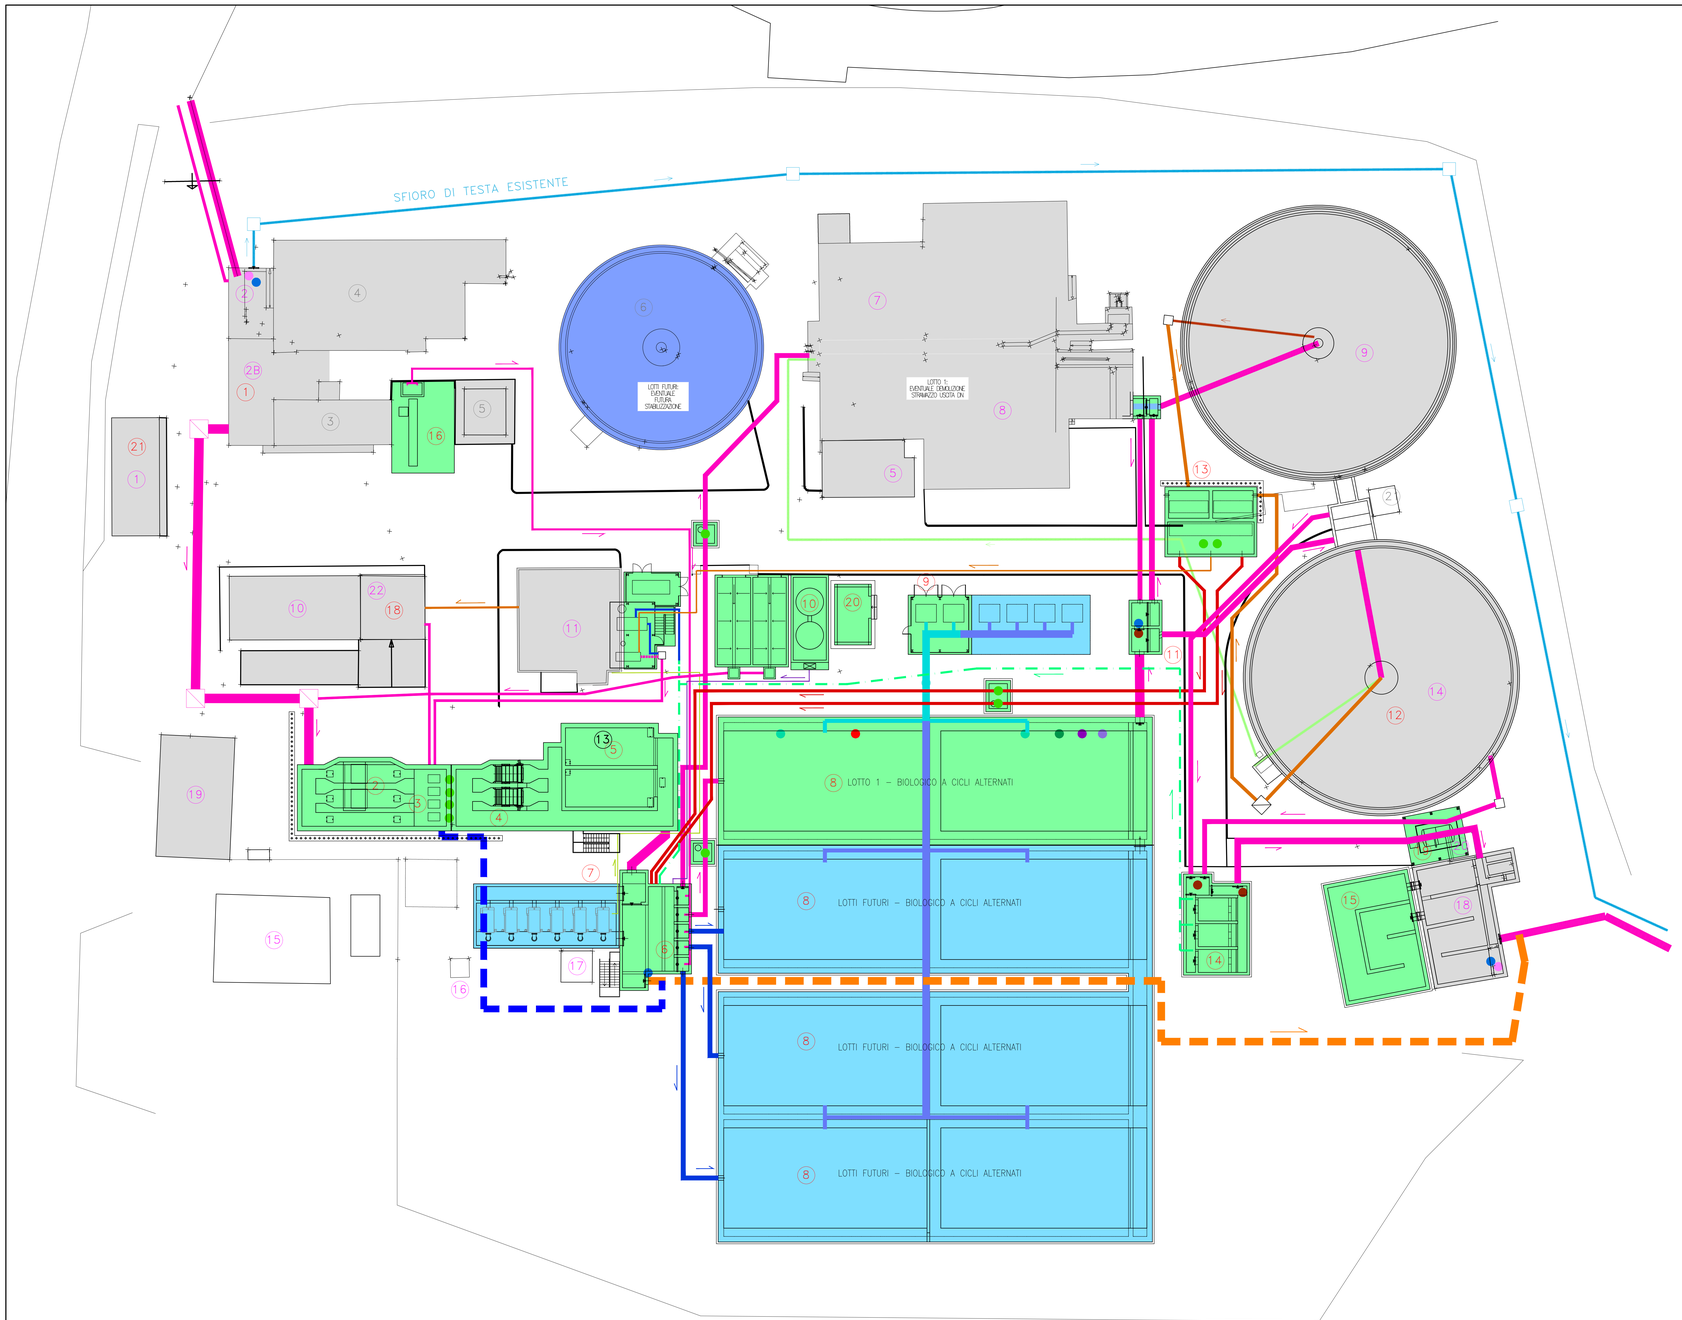


| LEGENDA ESISTENTE |
|---|
| MANUFATTI |
| 1 CABINA ENEL |
| 2 GRIGLIATURA 2B SOLLEVAMENTO |
| 3 DISSABBIATORE |
| 4 VASCA DI OMOGENEIZZAZIONE |
| 5 LOCALE COMPRESSORI |
| 6 SEDIMENTATORE PRIMARIO |
| 7 DENITRIFICAZIONE |
| 8 NITRIFICAZIONE |
| 9 SEDIMENTATORE SECONDARIO |
| 10 EDIFICIO SERVIZI |
| 11 STABILIZZAZIONE DEI FANGHI |
| 12 LETTI D'ESSICAMENTO |
| 13 ISPESSITORE |
| 14 SEDIMENTATORE FINALE |
| 15 EDIFICIO CUSTODE |
| 16 POZZO |
| 17 LOCALE AUTOCLAVE |
| 18 VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA |
| 19 PALAZZINA UFFICI |
| 20 DOSAGGIO ACIDO PERACETICO |
| 21 DOSAGGIO PAC |
| 22 DISIDRATAZIONE FANGHI |
| n° MANUFATTI DA MANTENERE/RIADATTARE |
| n° MANUFATTI DA DISMETTERE |

| LEGENDA PROGETTO |
|---|
| MANUFATTI |
| 1 MANUFATTO SGHIAIATORE |
| 2 GRIGLIATURA GROSSOLANA |
| 3 SOLLEVAMENTO INIZIALE |
| 4 GRIGLIATURA FINE |
| 5 DISSABBIATURA |
| 6 SFIORO PORTATA > 3Qm |
| 7 FUTURA SED. PRIMARIA E MANUFATTO DI RIPARTIZIONE |
| 8 BIOLOGICO A CICLI ALTERNATI |
| 9 EDIFICIO SOFFIANTI |
| 10 DEFOSFATAZIONE CHIMICA |
| 11 MANUFATTO DI RIPARTIZIONE |
| 12 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA |
| 13 SOLLEVAMENTO FANGHI |
| 14 TRATTAMENTI TERZIARI (FILTRI) |
| 15 VASCA DI DISINFEZIONE CON PAA |
| 16 TRATTAMENTO BOTTINI |
| 17 ISPESSIMENTO CON RIPOSIZIONAMENTO TRITURATORE ESISTENTE A MONTE DELL'ISPESSITORE PER IL FANGO DI SUPERO |
| 18 NUOVA CENTRIFUGA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE |
| 19 NUOVO SISTEMA DI DOSAGGIO PAA |
| 20 NUOVO LOCALE ELETTRICO |
| 21 SOSTITUZIONE CABINA MT/BT |
| 22 LETTI DI ESSICAMENTO |
| TUBAZIONI E RETI INTERRATE |
| LIQUAMI |
| BY–PASS GENERALE |
| BY–PASS Q>3Qm |
| FANGO RICIRCOLO |
| FANGO SUPERO |
| FANGO TERZIARIO |
| ARIA COMPRESSA |
| FLOCCULANTE |
| LIQUAMI FASI FUTURE |
| FANGHI PRIMARI FUTURI |
| ARIA COMPRESSA(FUTURO) |
| ACQUA DI SERVIZIO |

| MISURATORI E SENSORI |
|---|
| AUTOCAMPIONATORE REFRIGERATO DA 24 BOTTIGLIE |
| MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO |
| MISURATORE DI LIVELLO A ULTRASUONI |
| SONDA PER LA MISURA DELL' OSSIGENO DISCIOLTO |
| SONDA PER LA MISURA DELL'AMMONIACA |
| SONDA PER LA MISURA DEI NITRATI |
| MISURA DI TEMPERATURA |
| SONDA PER LA MISURA DEI SOLIDI SOSPESI |
| SONDA PER LA MISURA DEL PH |
| MISURATORE DI PORTATA ARIA COMPRESSA VORTEX |


PROGETTAZIONE

STUDIO DI INGEGNERIA
ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.
Dott. Ing. Renzo ISOLA
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO

Corso Prestinari 86
13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0039 0161 215214
Fax. 0039 0161 1895045
isolaboasso@email.it
isolaboassoassociati@legalmail.it
www.isolaboasso.it


Vs. Rif. arch.:


Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione


Ente destinatario:

–


ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Acqua Novara VCO Spa
Via L. Triggiani n. 9
28100 NOVARA


PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto

# AMPLIAMENTO DEPURATORE DI GRAVELLONA TOCE

Via Trattati di Roma
Gravellona Toce (VB)

| | |
|---|---|
| Data: Dicembre 2019 | Rif. archivio: 002.19 |
| Scala: 1:200 | TAV. n° FO.03.005 |

| Rev. | AGGIORNAMENTI | DATA |
|---|---|---|
| 1 | Revisione per validazione Progetto Definitivo | Aprile 2020 |
| | | |
| | | |

Contenuto degli Elaborati

PLANIMETRIA DI PROGETTO
CON INDICAZIONE DEI MISURATORI E DEI SENSORI

Il Responsabile
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

Visto

Il Rappresentante dell'Amministrazione