


LEGENDA

- Travi IPE - UNI EN 10024:1996 - 10365:2017 - 10034:1995
- Lamiera bugnata in acciaio zincato S235JR 3 + 2 mm
- Parapetti presa in alveo**
Norma UNI EN ISO 14122-3:2016
H > 1100mm; corrimano Ø50mm; tavola fermapede altezza minima 100mm installata al massimo 12 mm



COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

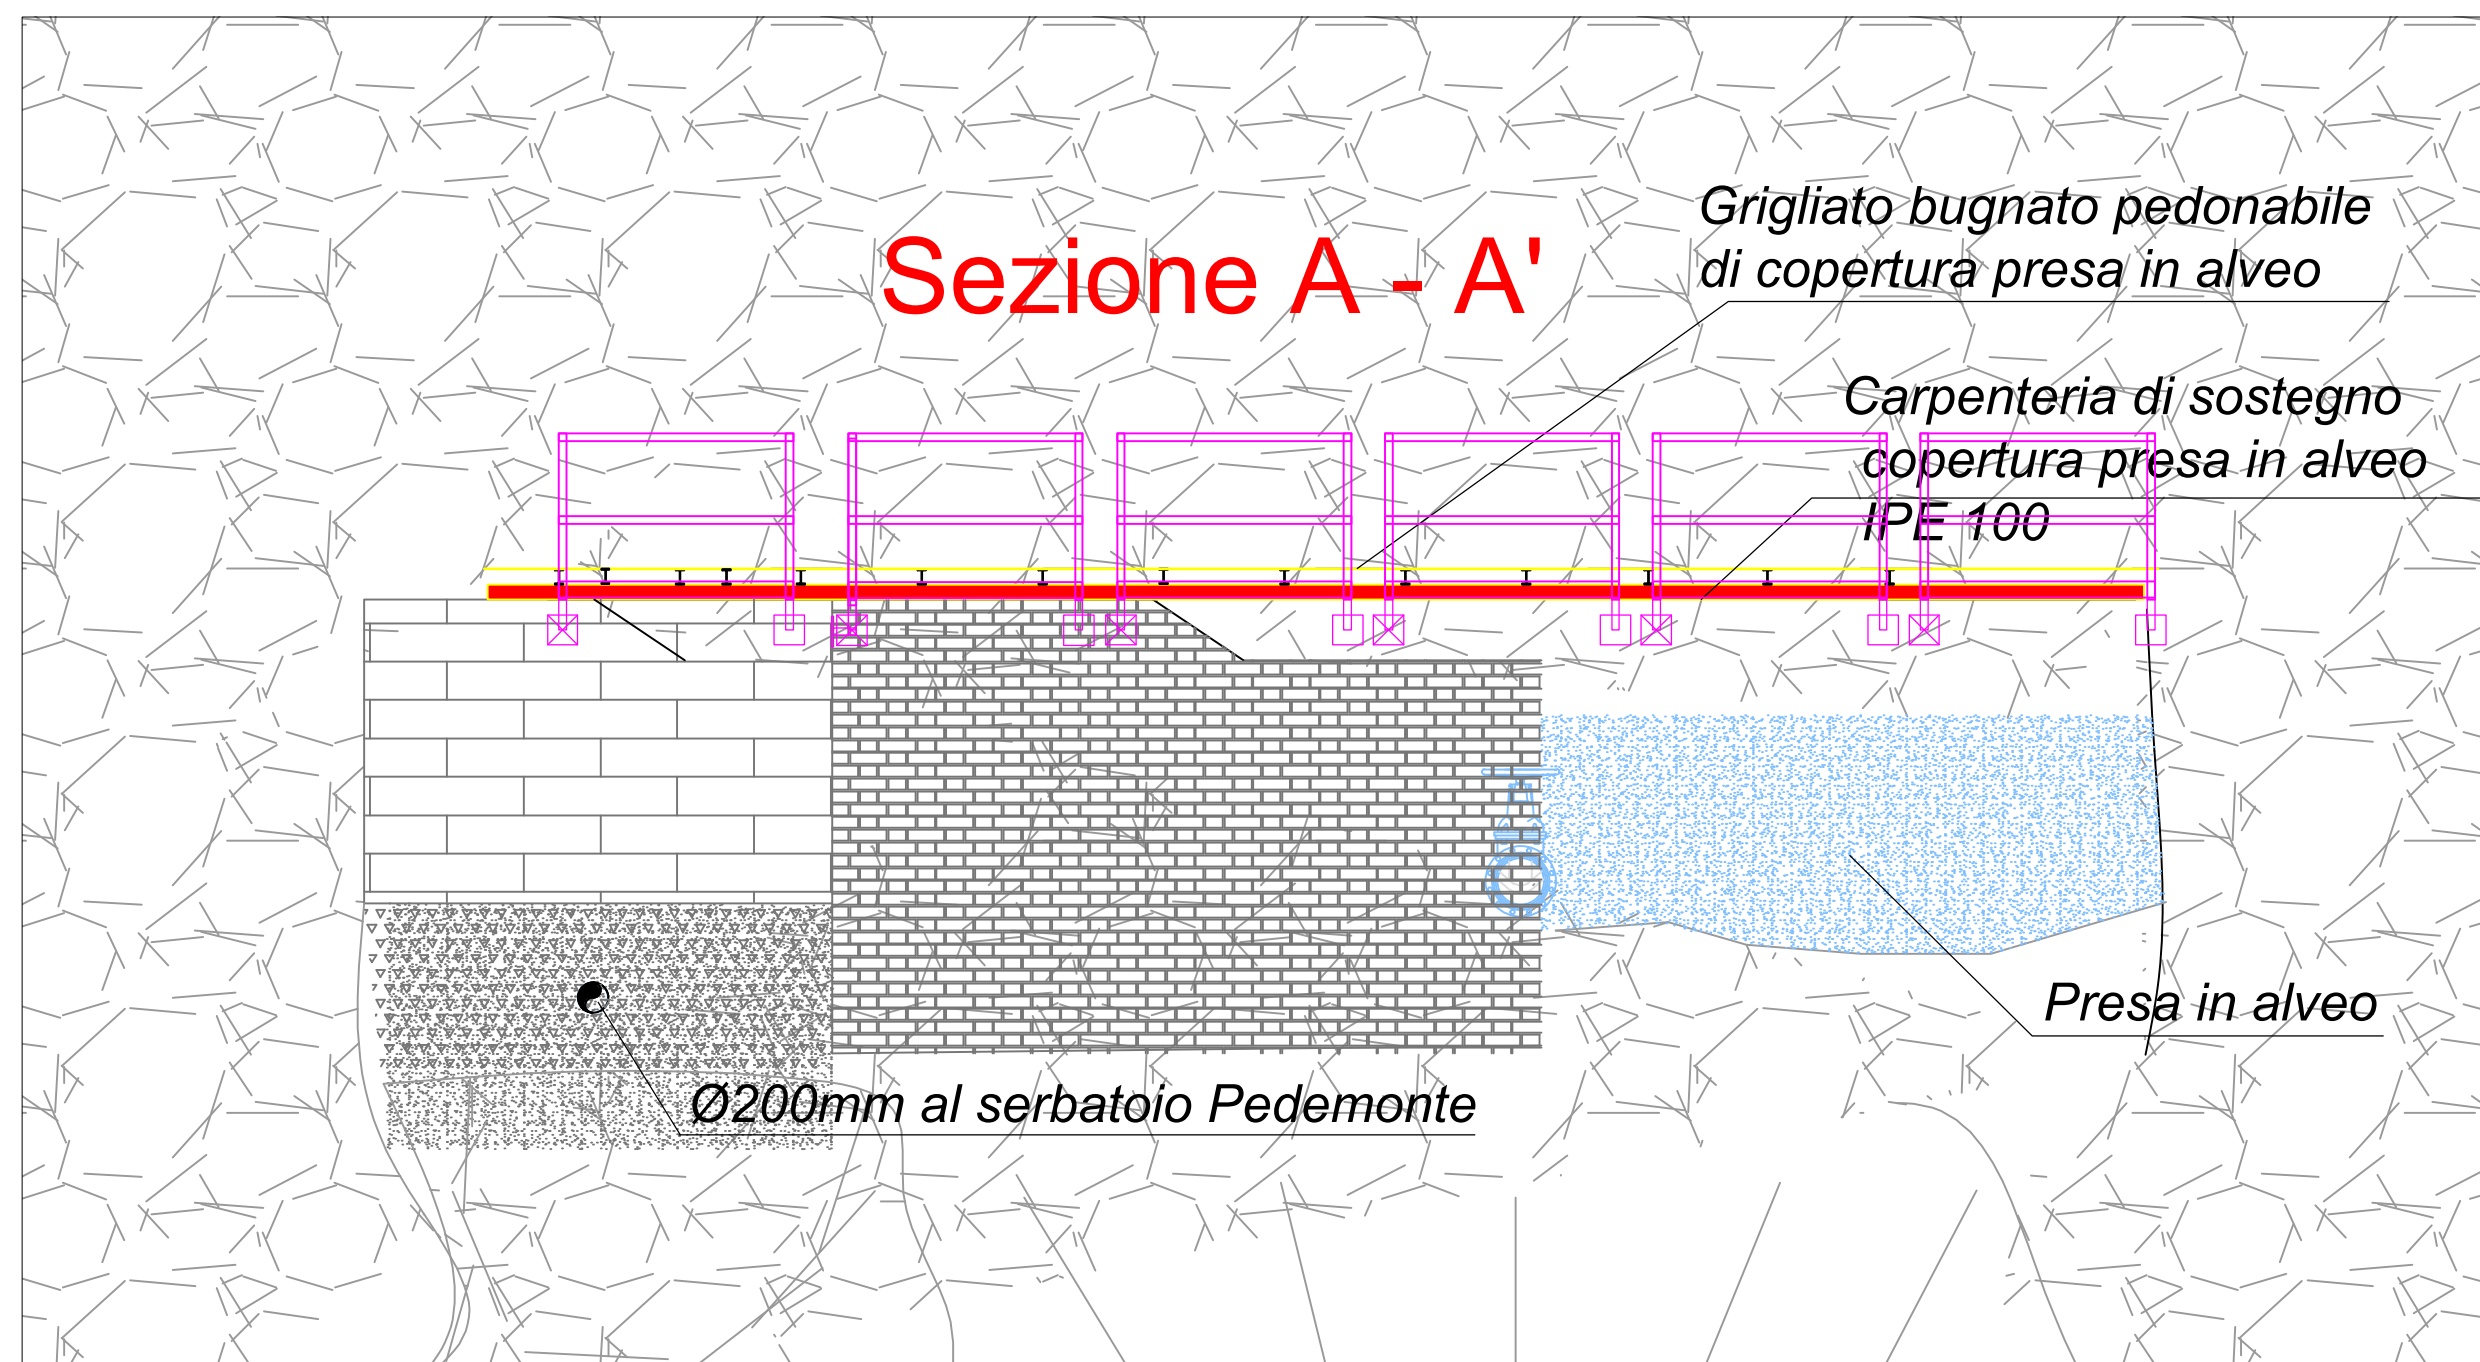

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

ADEGUAMENTO PRESA IN ALVEO, IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE DI ACCUMULO

OGGETTO:

PLANIMETRIA PARTICOLARI

SCALA:

1 : 100

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

Agosto 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-/-
2	-	-/-/-
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y04M - 10043320

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

007

CUP:

D48B22000570001

File:

PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NÉ COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

