


COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

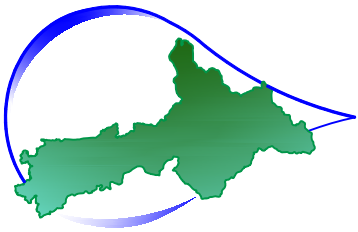

ACQUA  
NOVARA.VCO  
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovaravco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

RISOLUZIONE INTERFERENZE AIPO  
INTERFERENZE "G" - "H"

OGGETTO:

Inquadramento territoriale

SCALA:

1 : 10.000 - 1 : 2.000 - 1 : 1.000

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:  
03 GENNAIO 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-/-
2	-	-/-/-
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

X00M - 10036393

Il Progettista  
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

1

CUP:

D47H21005060005

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti


QUESTO DISSEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

PROPRIETA' RISERVATA


AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.




Inquadramento fotografico aereo  
Fuori scala

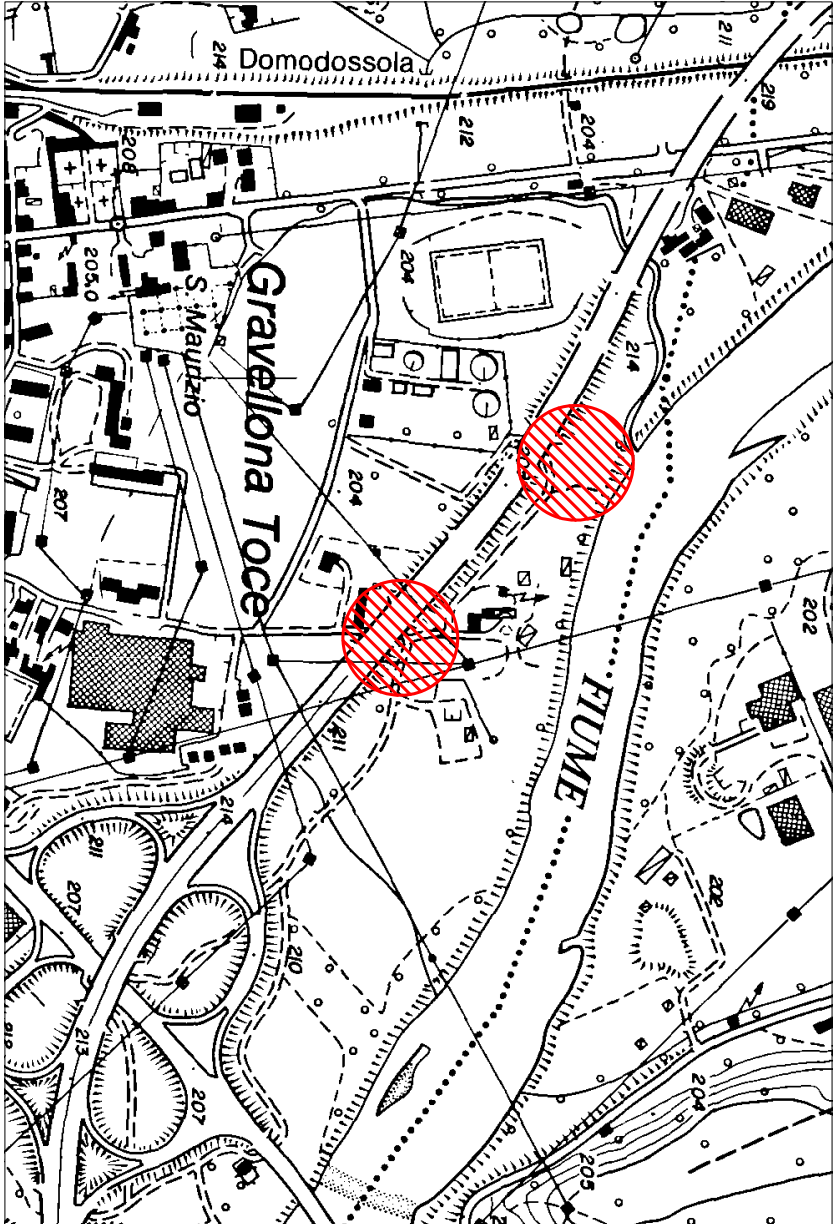

CTR - 073020  
Scala 1:10.000

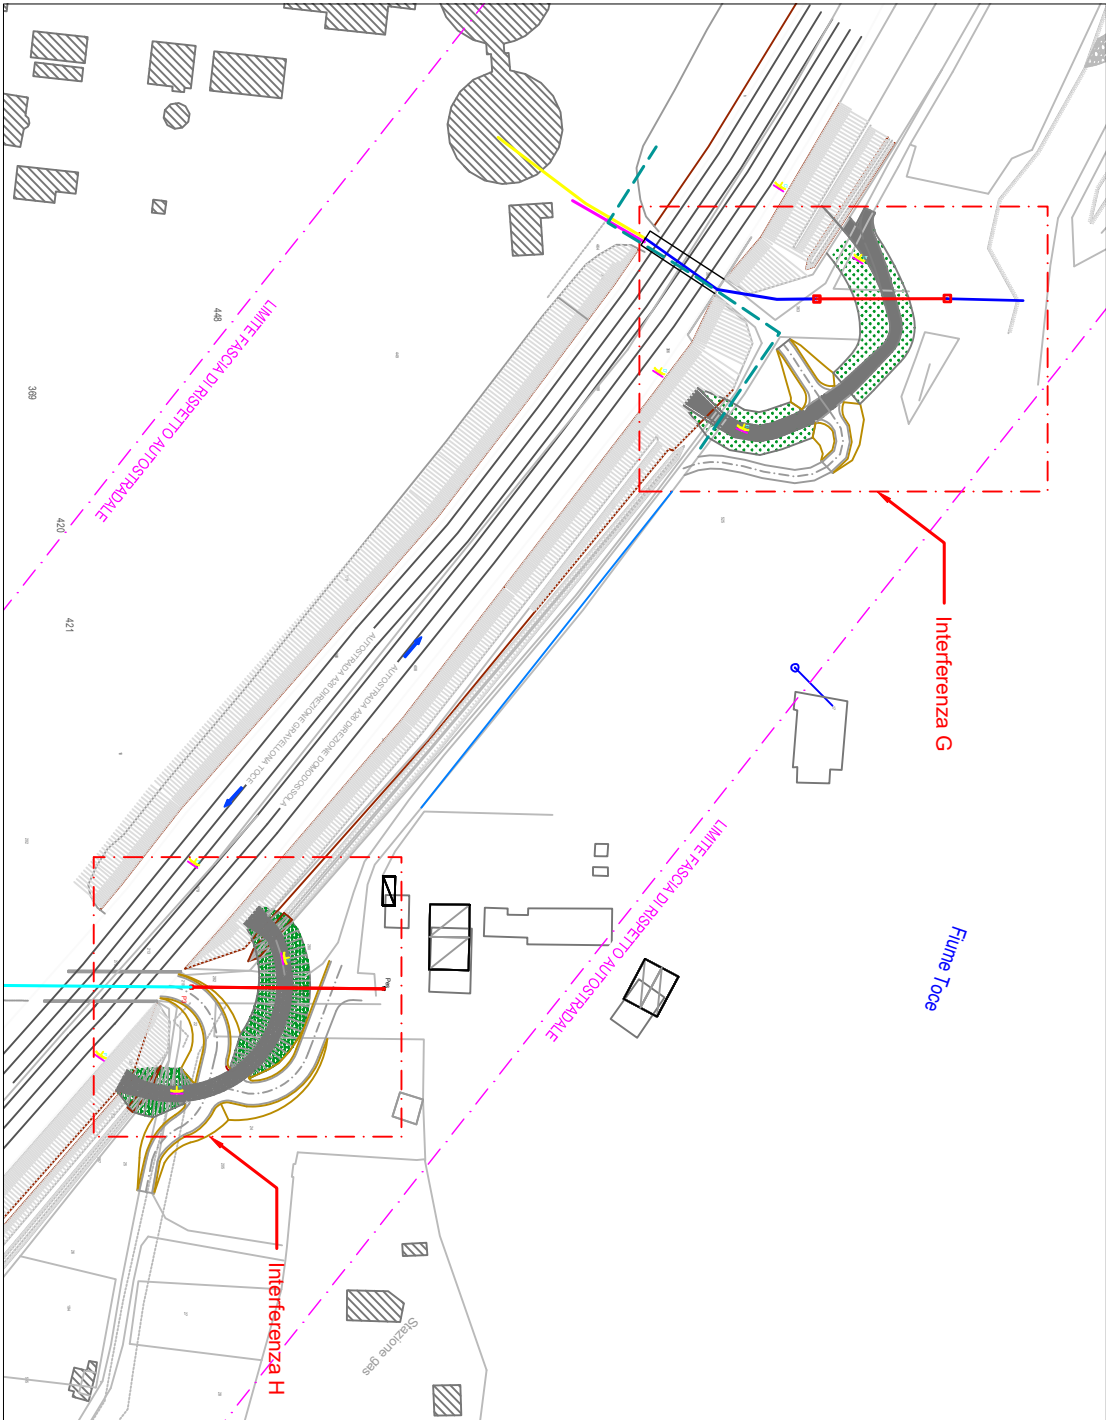

Planimetria di rilievo  
Scala 1:2.000

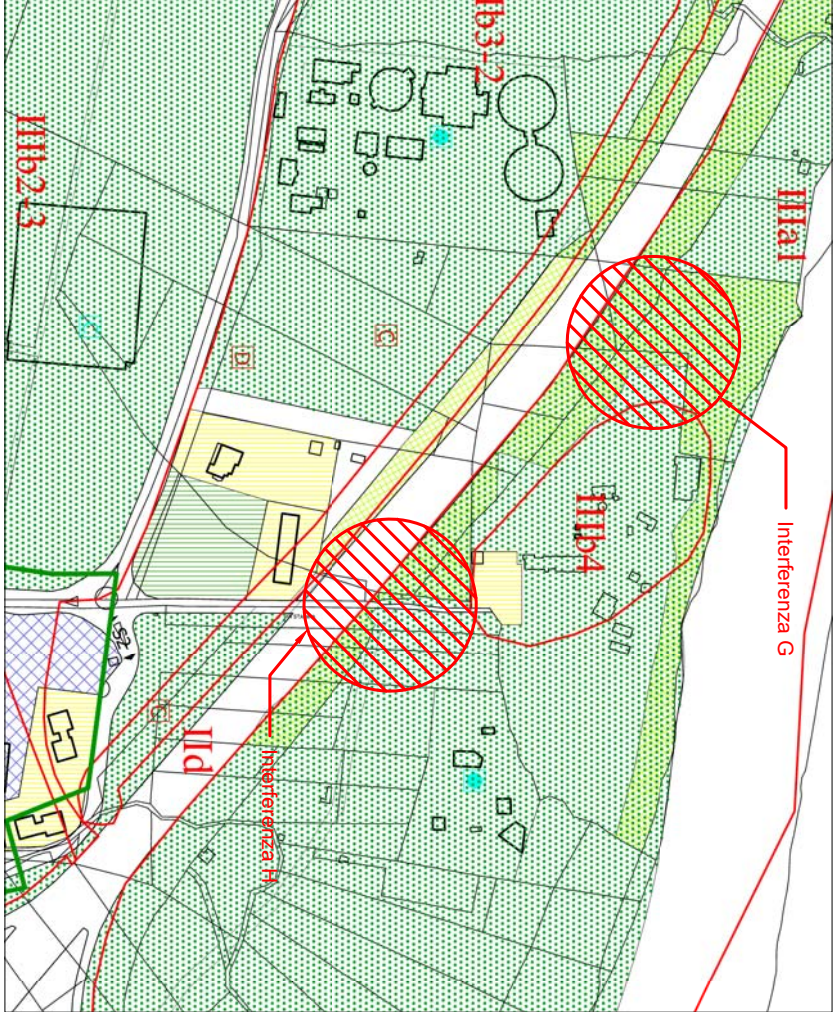

P.R.G. Comune di Gravellona Toce - P3a Fg.1  
Scala 1:1.000

LEGENDA	
	Tubazioni in progetto
	Tubazione esistente scarico nel Toce in CLS DN 1200
	Sfioro di testa esistente in CLS DN 1000
	Scarico finale disinfezione esistente in CLS DN 1000
	Tubazione idrica esistente
	Area delle lavorazioni