COMUNE DI MERGOZZO (VB)

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Mergozzo - Manutenzione rete acquedottistica

OGGETTO:

Sostituzione tubazioni acquedotto in via Sempione - Via Roma - P.zza Vittorio Veneto - Via Pallanza in Comune di Mergozzo (VB)

Profilo Via Pallanza

SCALA:
V 1:250 - H 1:500

AVANZAMENTO PROGETTO:	Data Rev. N° - :
PROGETTO DEFINITIVO	20/07/2020

Rev. N°	Modifiche	Data
1	–	-/-/-
2	–	-/-/-
3	–	-/-/-
4	–	-/-/-

Rif. N° Commessa: *Y00M - 10038064*

CUP: *D44H20000090005*

RUP: *Ing. Barbara Dell'Edera*

Il Progettista: *Ing. Giorgio Tornotti*

Elaborato N°: *TAV. 3*

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

VIA ROMA - VIA SEMPIONE

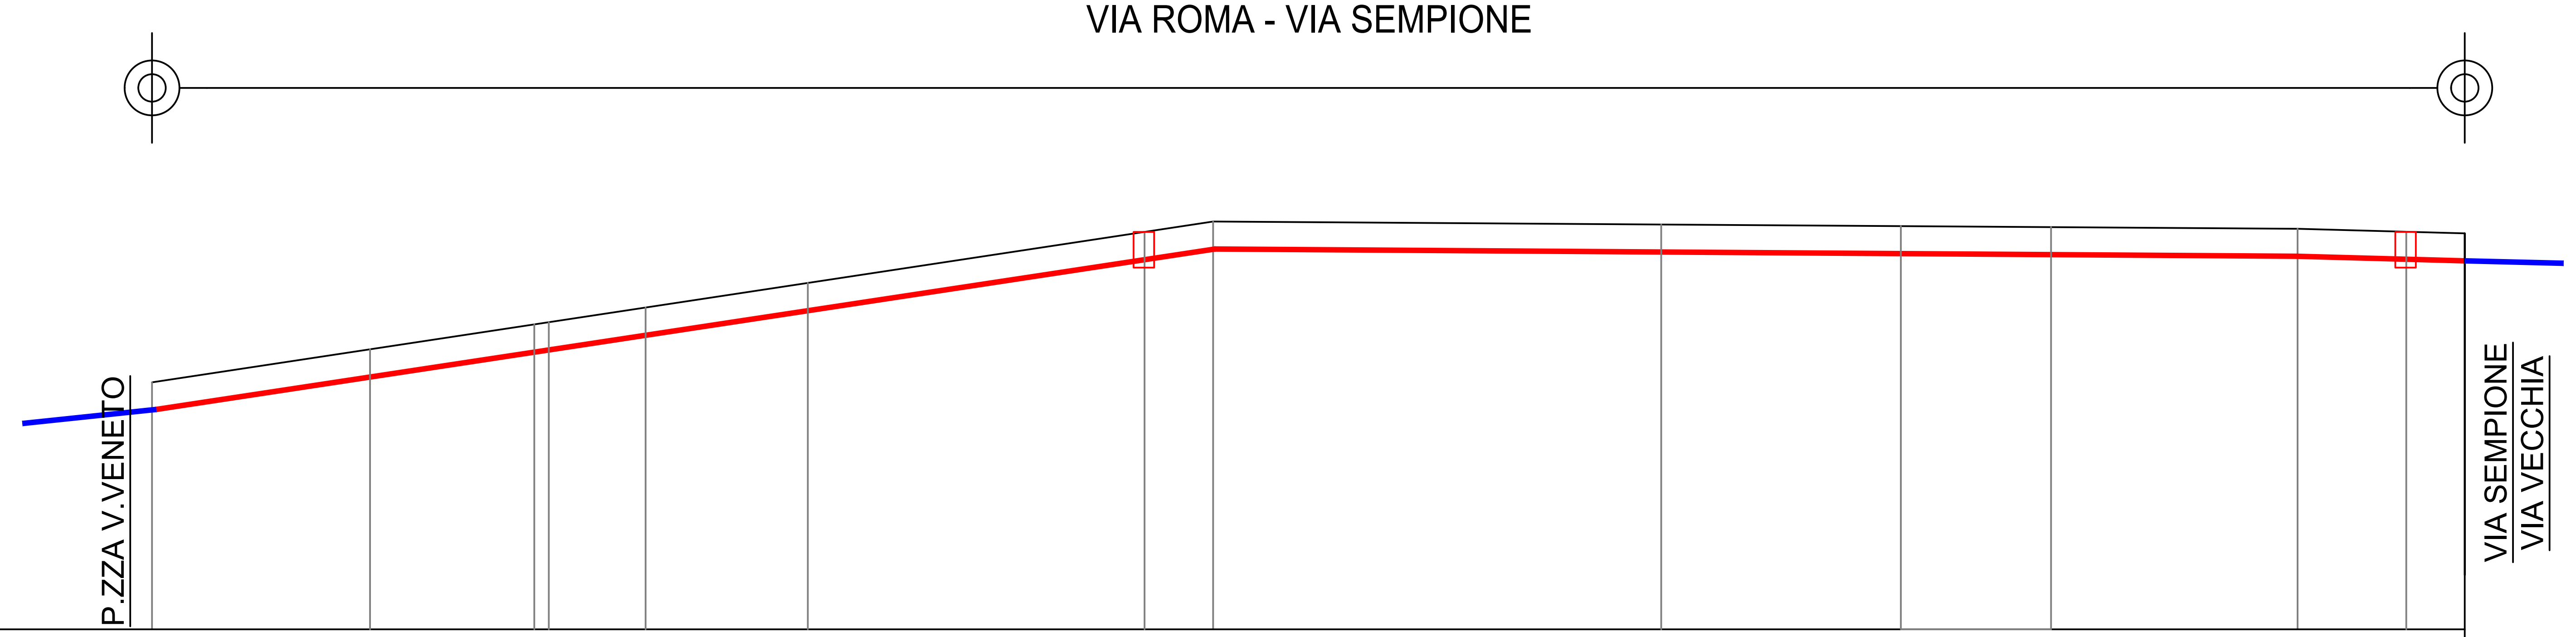

Scala H 1/500
Scala V 1/250

190.00 m s.l.m.

Sezioni	S10	S9	S8	S7	S6	S5	P2		S4	S3	S2	S1	P1
Codici	399							400				416	
Quota terreno	199.00	200.20	201.11	201.19	201.72	202.62	204.48	204.86	204.75	204.69	204.65	204.59	204.48
Quota scorrimento	198.30	199.50	200.41	200.49	201.02	201.92	203.78	204.16	204.05	203.99	203.95	203.89	203.78
Distanza parziale		15.90	11.98	1.06	7.06	11.82	24.56	5.00	32.31	17.48	10.95	17.98	7.93
Distanza progressiva	0.00	15.90	27.88	28.94	36.00	47.82	72.38	77.38	109.69	127.17	138.12	156.10	164.03

Materiale: PE100 DE200 PN16 — Tubazione in PEAD PE100 DE200 PN16 — ACC. DN100

Pendenza: Variabile