
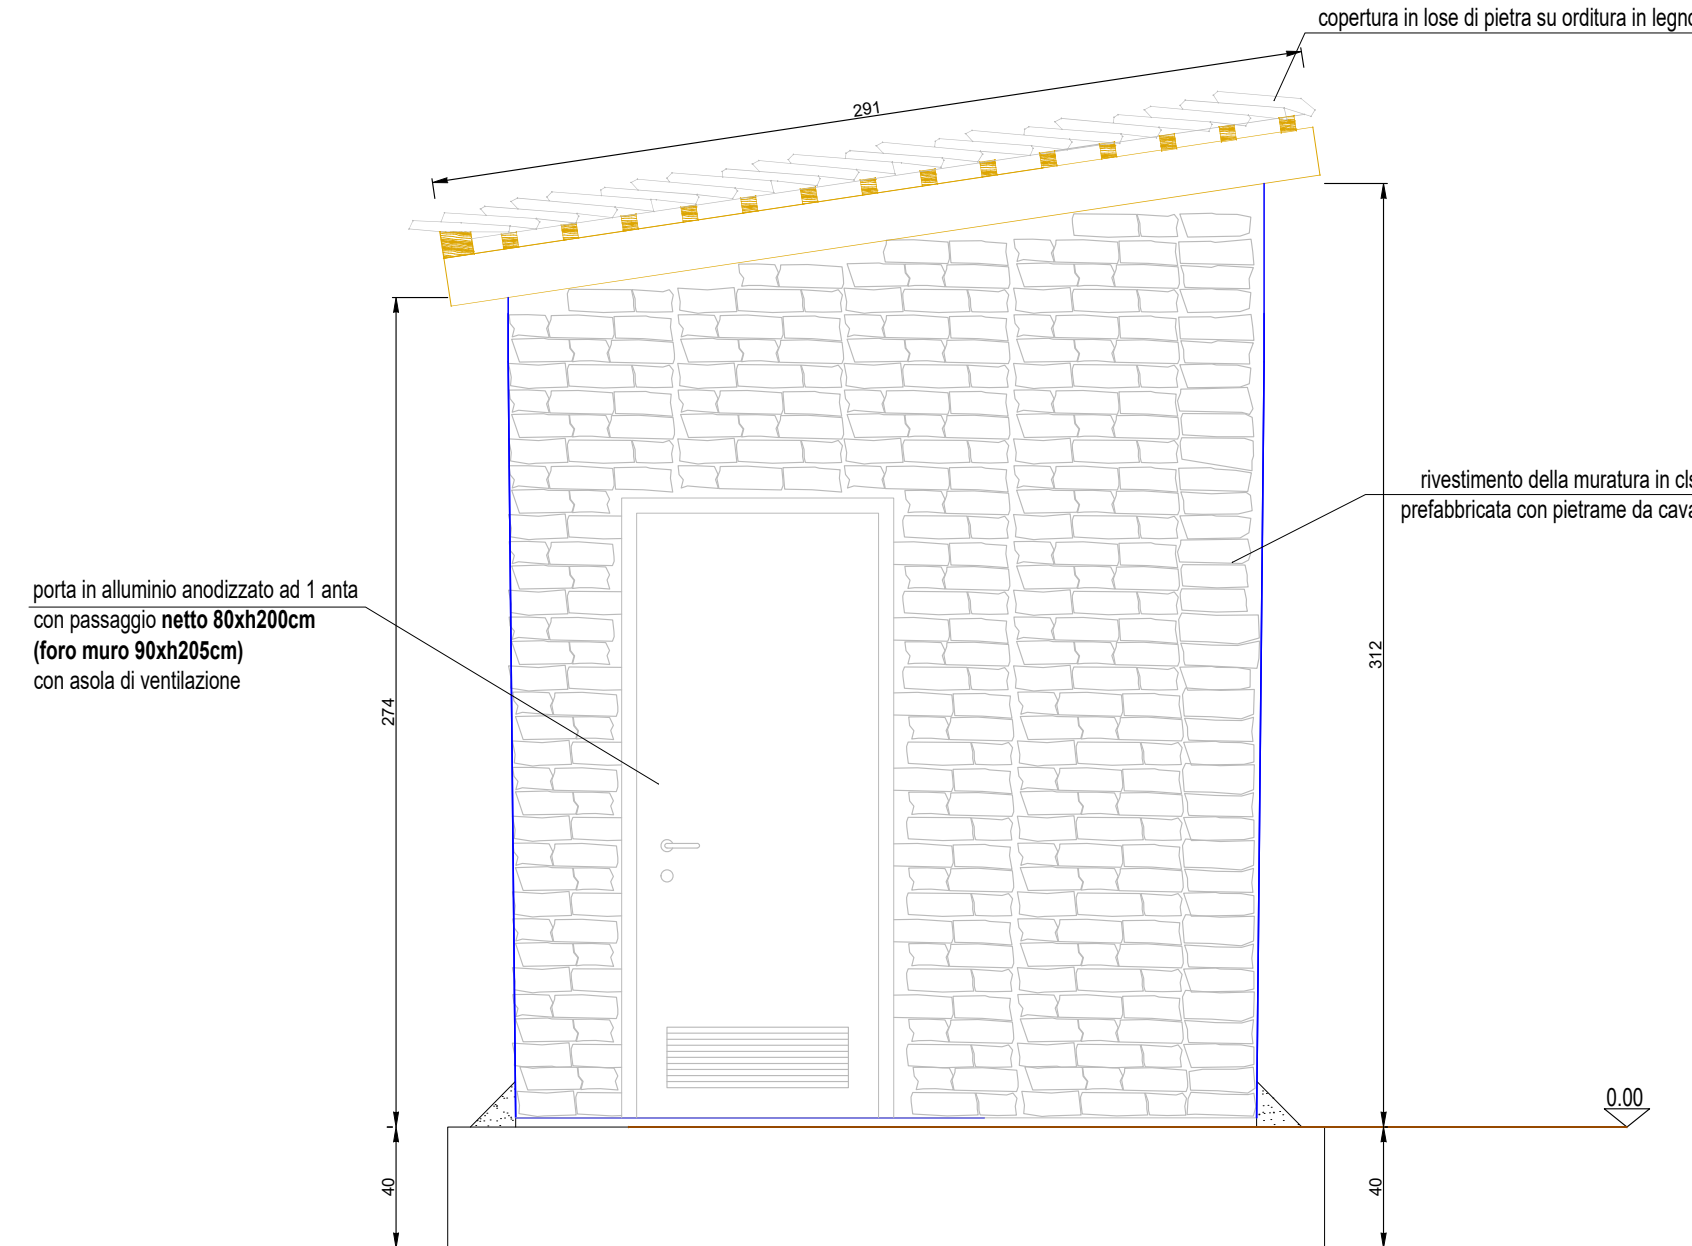
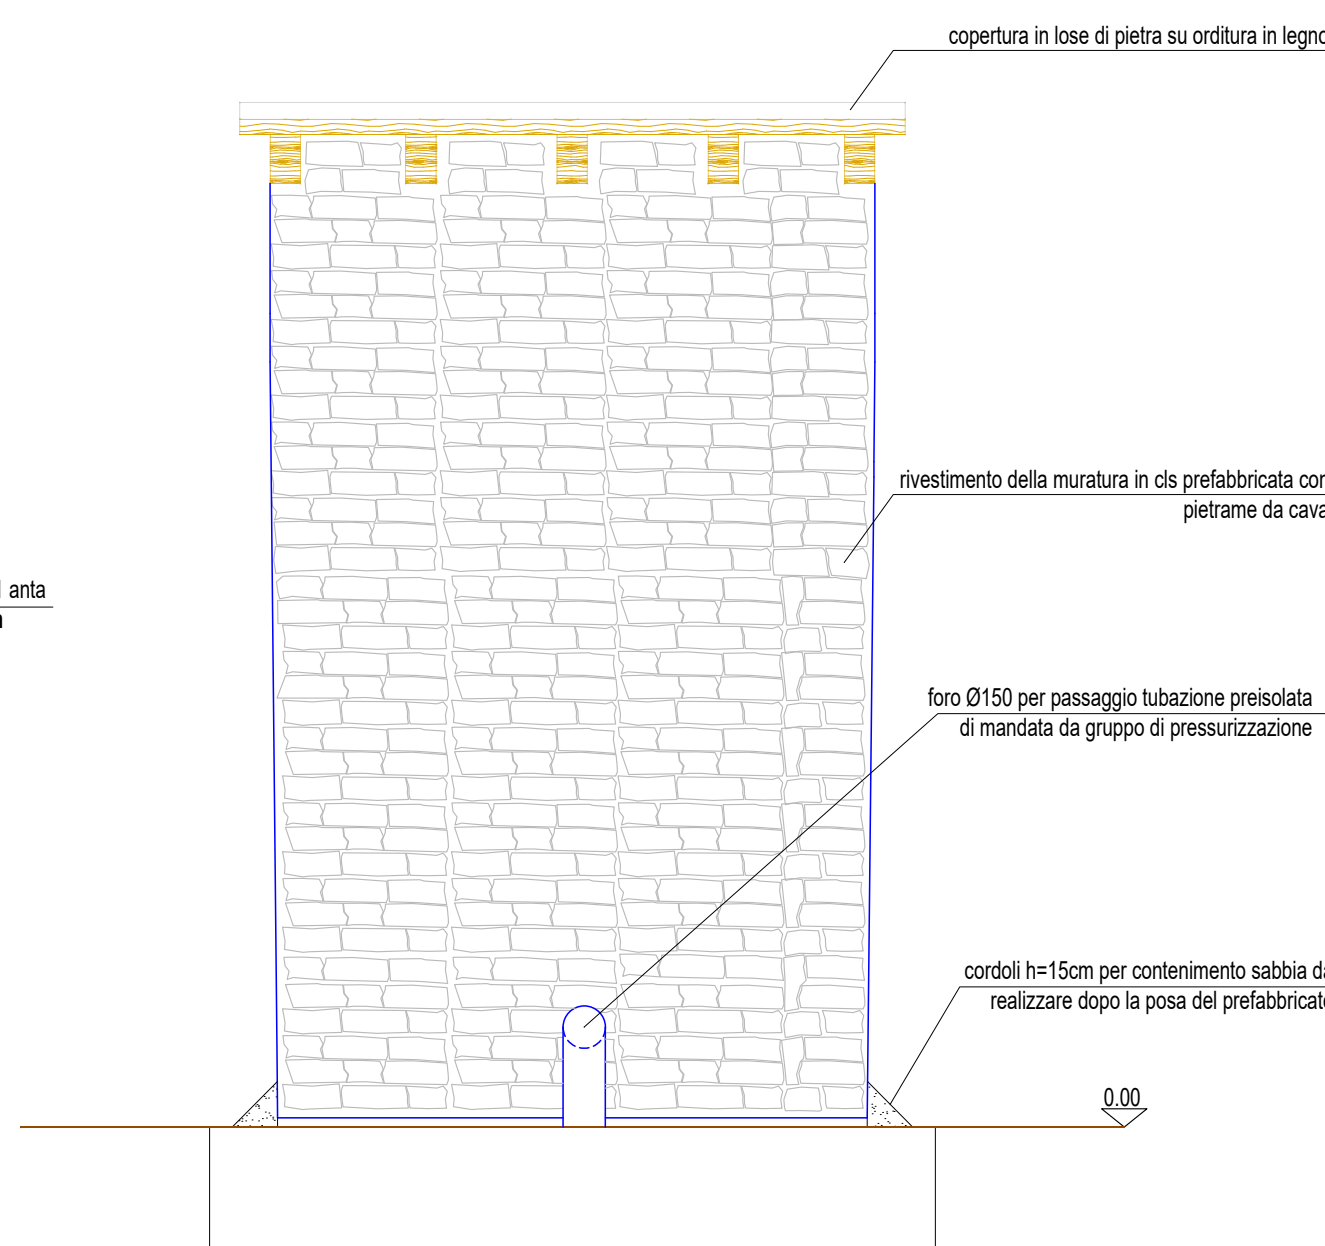


DESCRIZIONE	PESO VASCA (q ± 5%)	PESO COPERTURA (q ± 5%)
1 - LOCALE TECNICO - dim. est. cm 160x180x250 + 16 cop.	60	11
2 - RISERVA IDRICA ACQUA POTABILE - dim. est. cm 160x180x250 + 16 cop.	55	11

"REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE

1) Eseguire **BONIFICA ADEGUATA**.
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (Classe C25/30) per appoggio vasche prefabbricate;
3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa uno strato di cm 3 di sabbia perfettamente livellata (TIRATA A STAGGIA);
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;
5) Riempire completamente, **MA GRADUALMENTE**, tutte le vasche con acqua pulita per poter eseguire il collaudo dell'impianto e per evitare eventuali fenomeni di galleggiamento dovuti ad eventi meteorici improvvisi o straordinari. Per riempire le vasche si deve necessariamente seguire una delle seguenti modalità:
I°) riempire tutte le vasche uniformemente (o in sequenza) fino al raggiungimento del massimo livello con una **portata costante** pari al max. di 1.00 litro al secondo;
II°) riempire tutte le vasche uniformemente (o in sequenza) fino al raggiungimento del massimo livello procedendo ad intervalli di riempimento della durata max di 30minuti ciascuna con una pausa di almeno 15minuti tra un intervallo e l'altro.

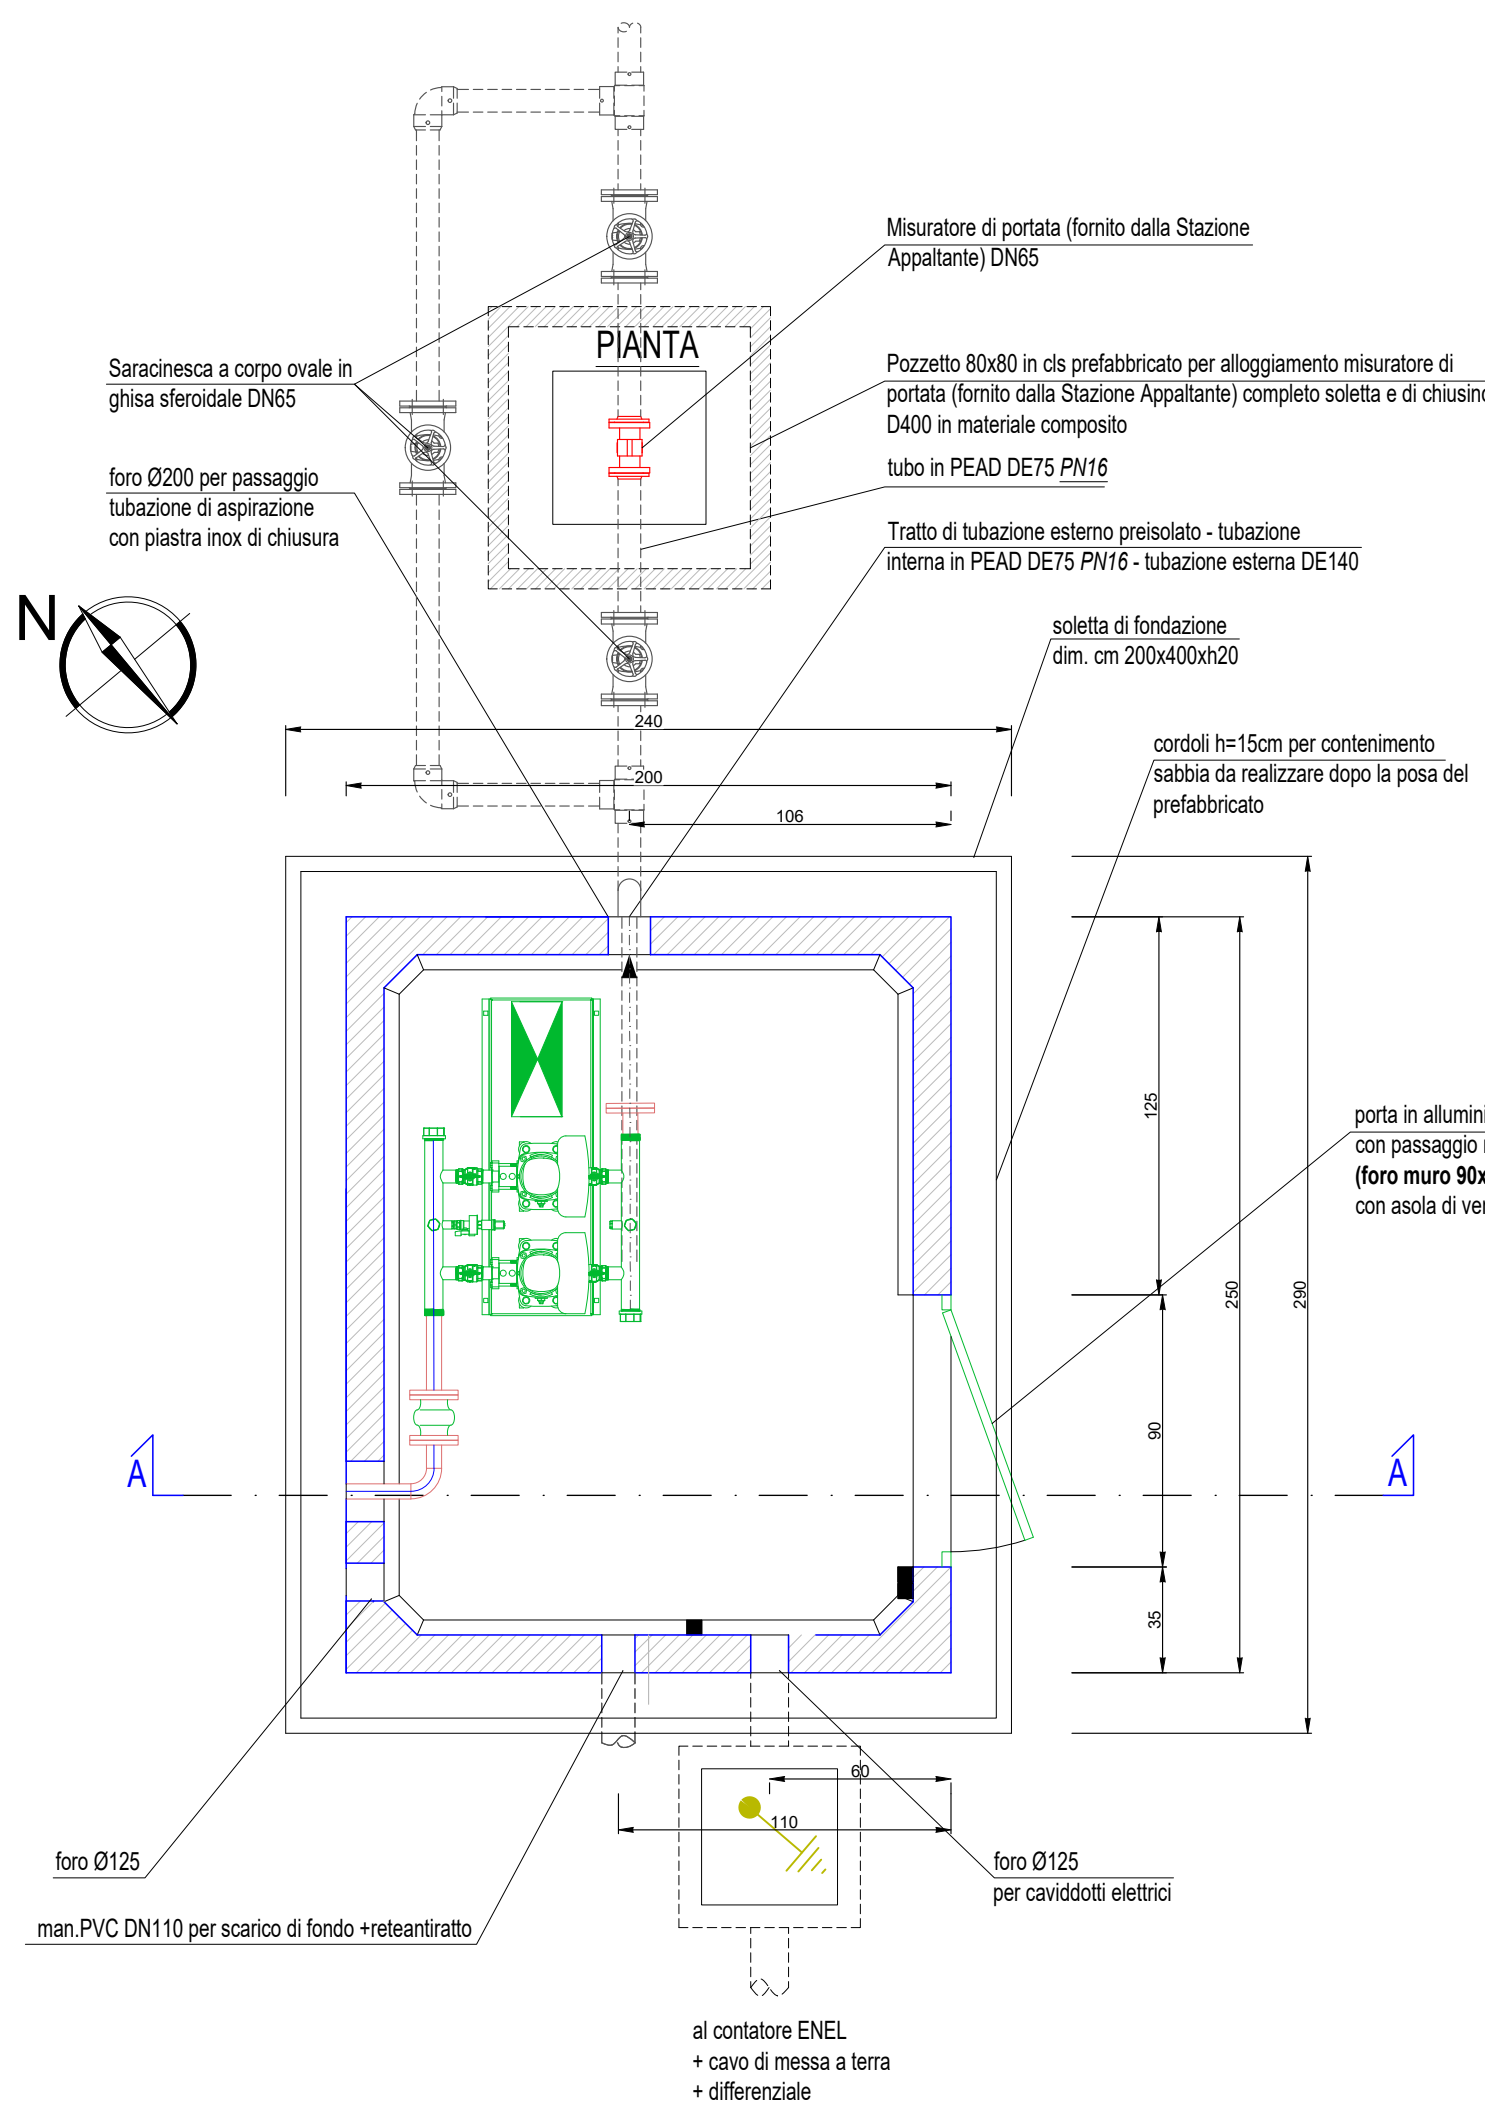

COMUNE DI GRIGNASCO (NO)



TITOLO COMMESSA:
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte

OGGETTO:
**Rilancio Cà Marietta
Particolari stazione di rilancio 01**

SCALA:
1:200 - 1 : 25

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° - :
AGOSTO 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	Revisione a seguito del Rapporto di verifica n. 1 del 20/09/2022	LUGLIO 2023
2	—	—
3	—	—
4	—	—

Rif. N° Commessa: **Y00M - 10037681**


CUP: **D19E17000010009**

RUP: **Ing. Giuseppe Caranti**

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:
GR.07

PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

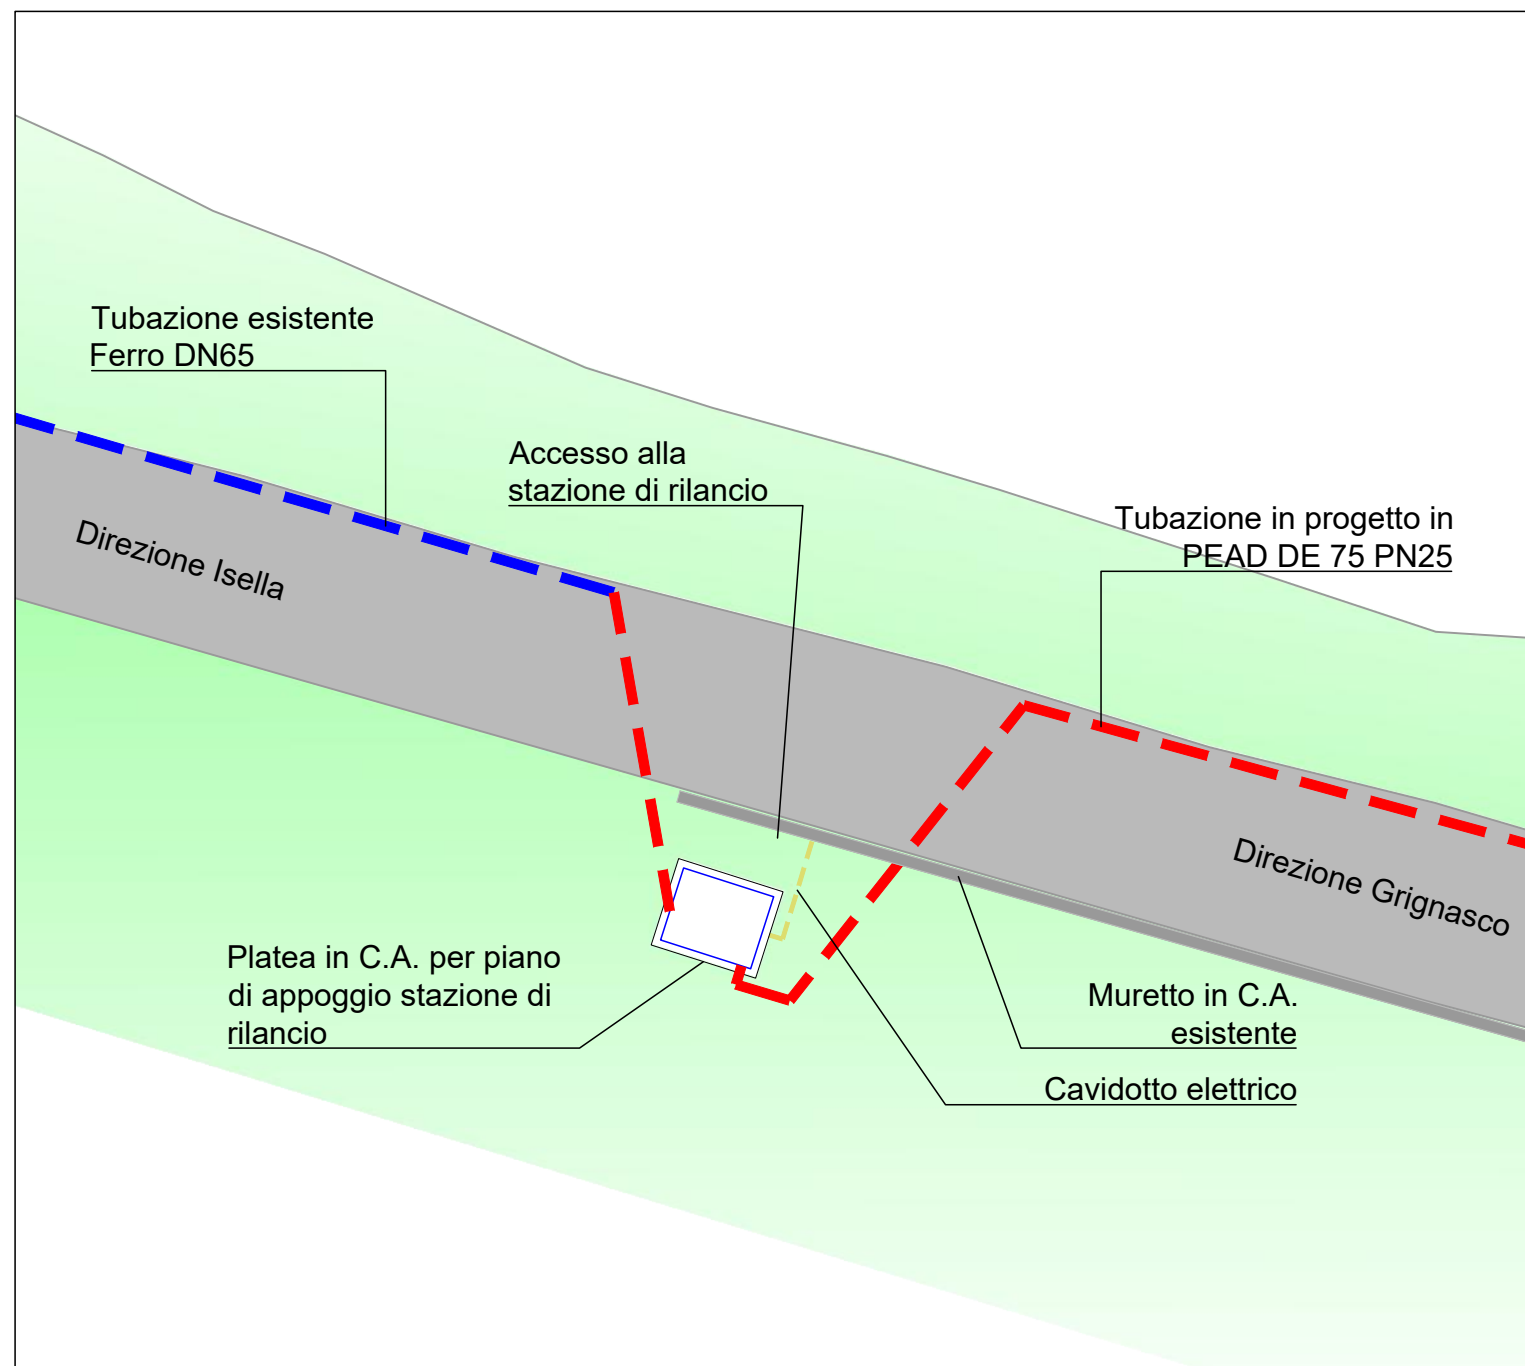

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO
Scala 1:200

