

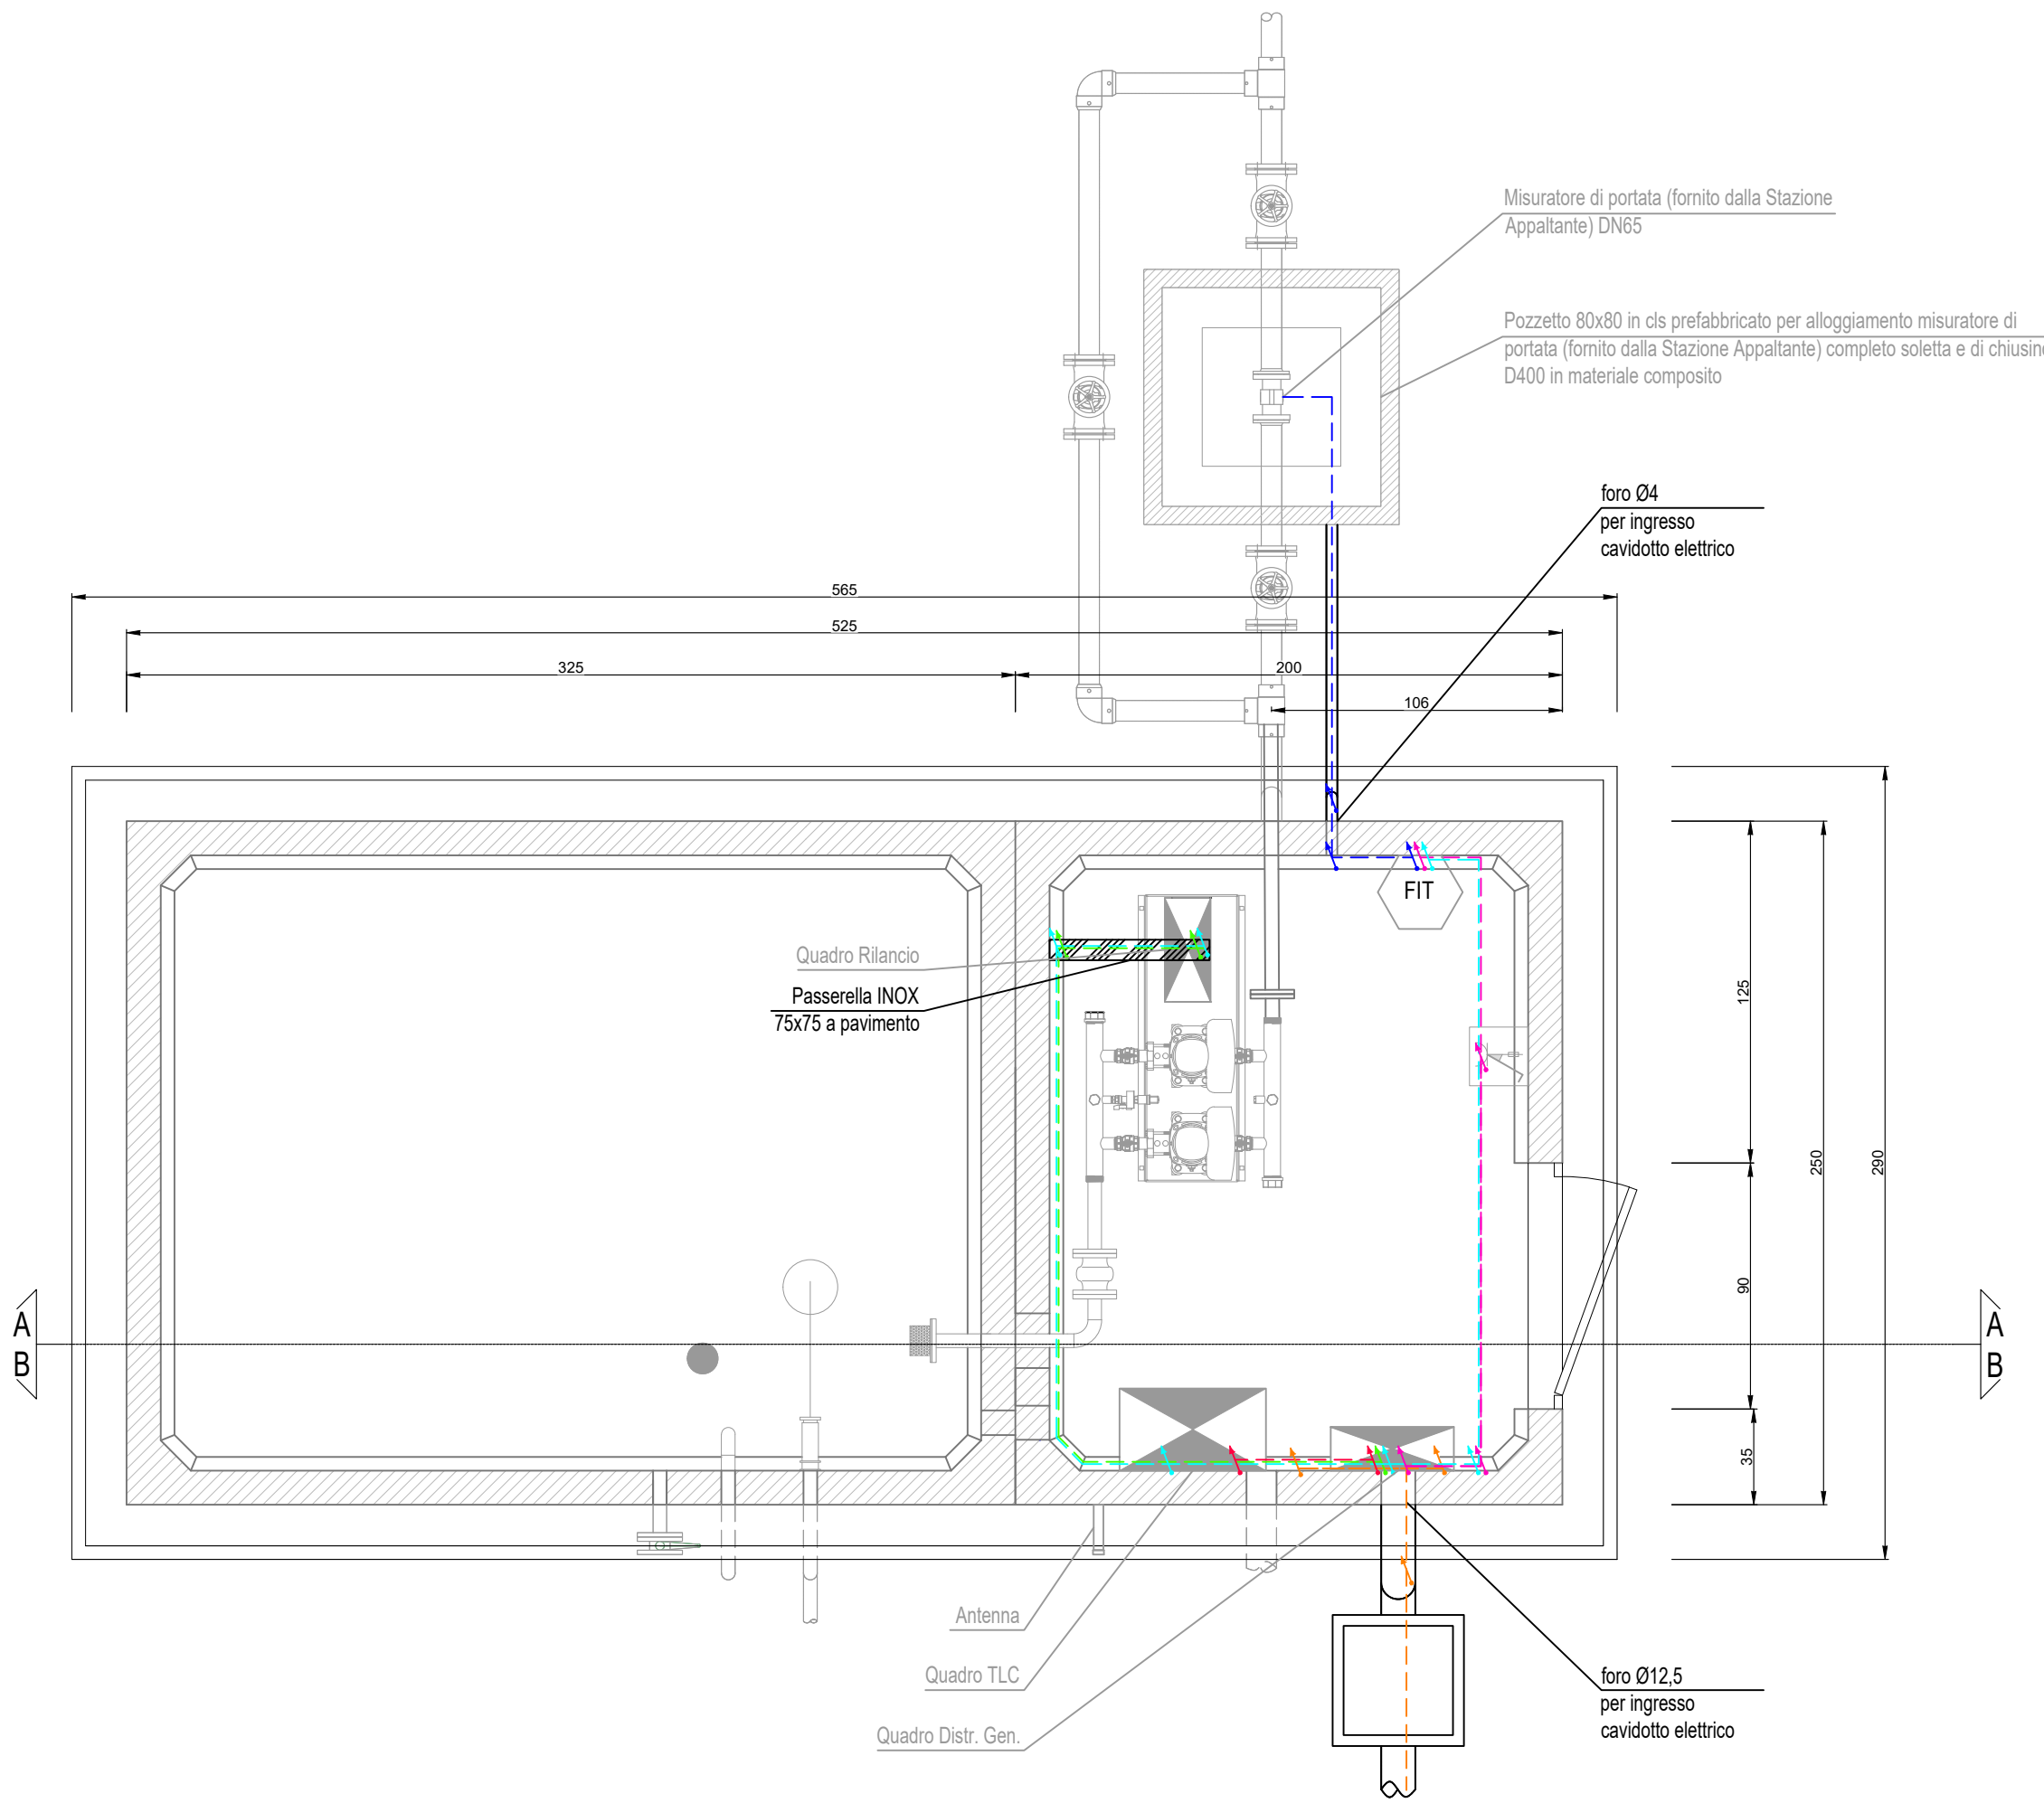


Legenda:	
---	Cavi alim. Q.DISTR. GEN. da Q.FORNITURA
---	Cavi alim. Q.TLC
---	Cavi alim. Q.RILANCIO
---	Cavi alim. FM
---	Cavi comunicazione comandi/segnali e dati
---	Cavo trasmettitore-sensore misuratore di portata
	Passerella PVC 150x50 mm
	Passerella INOX 75x75 mm
/	Cambio quota
⊕	Forometria sezione circolare diametro 12,5 cm
□	Pozzetto in c/c con chiusino in ghisa, luce netta 40x40 cm
	Tubazione corrugata PEAD




PIANTA

SEZIONE A - A

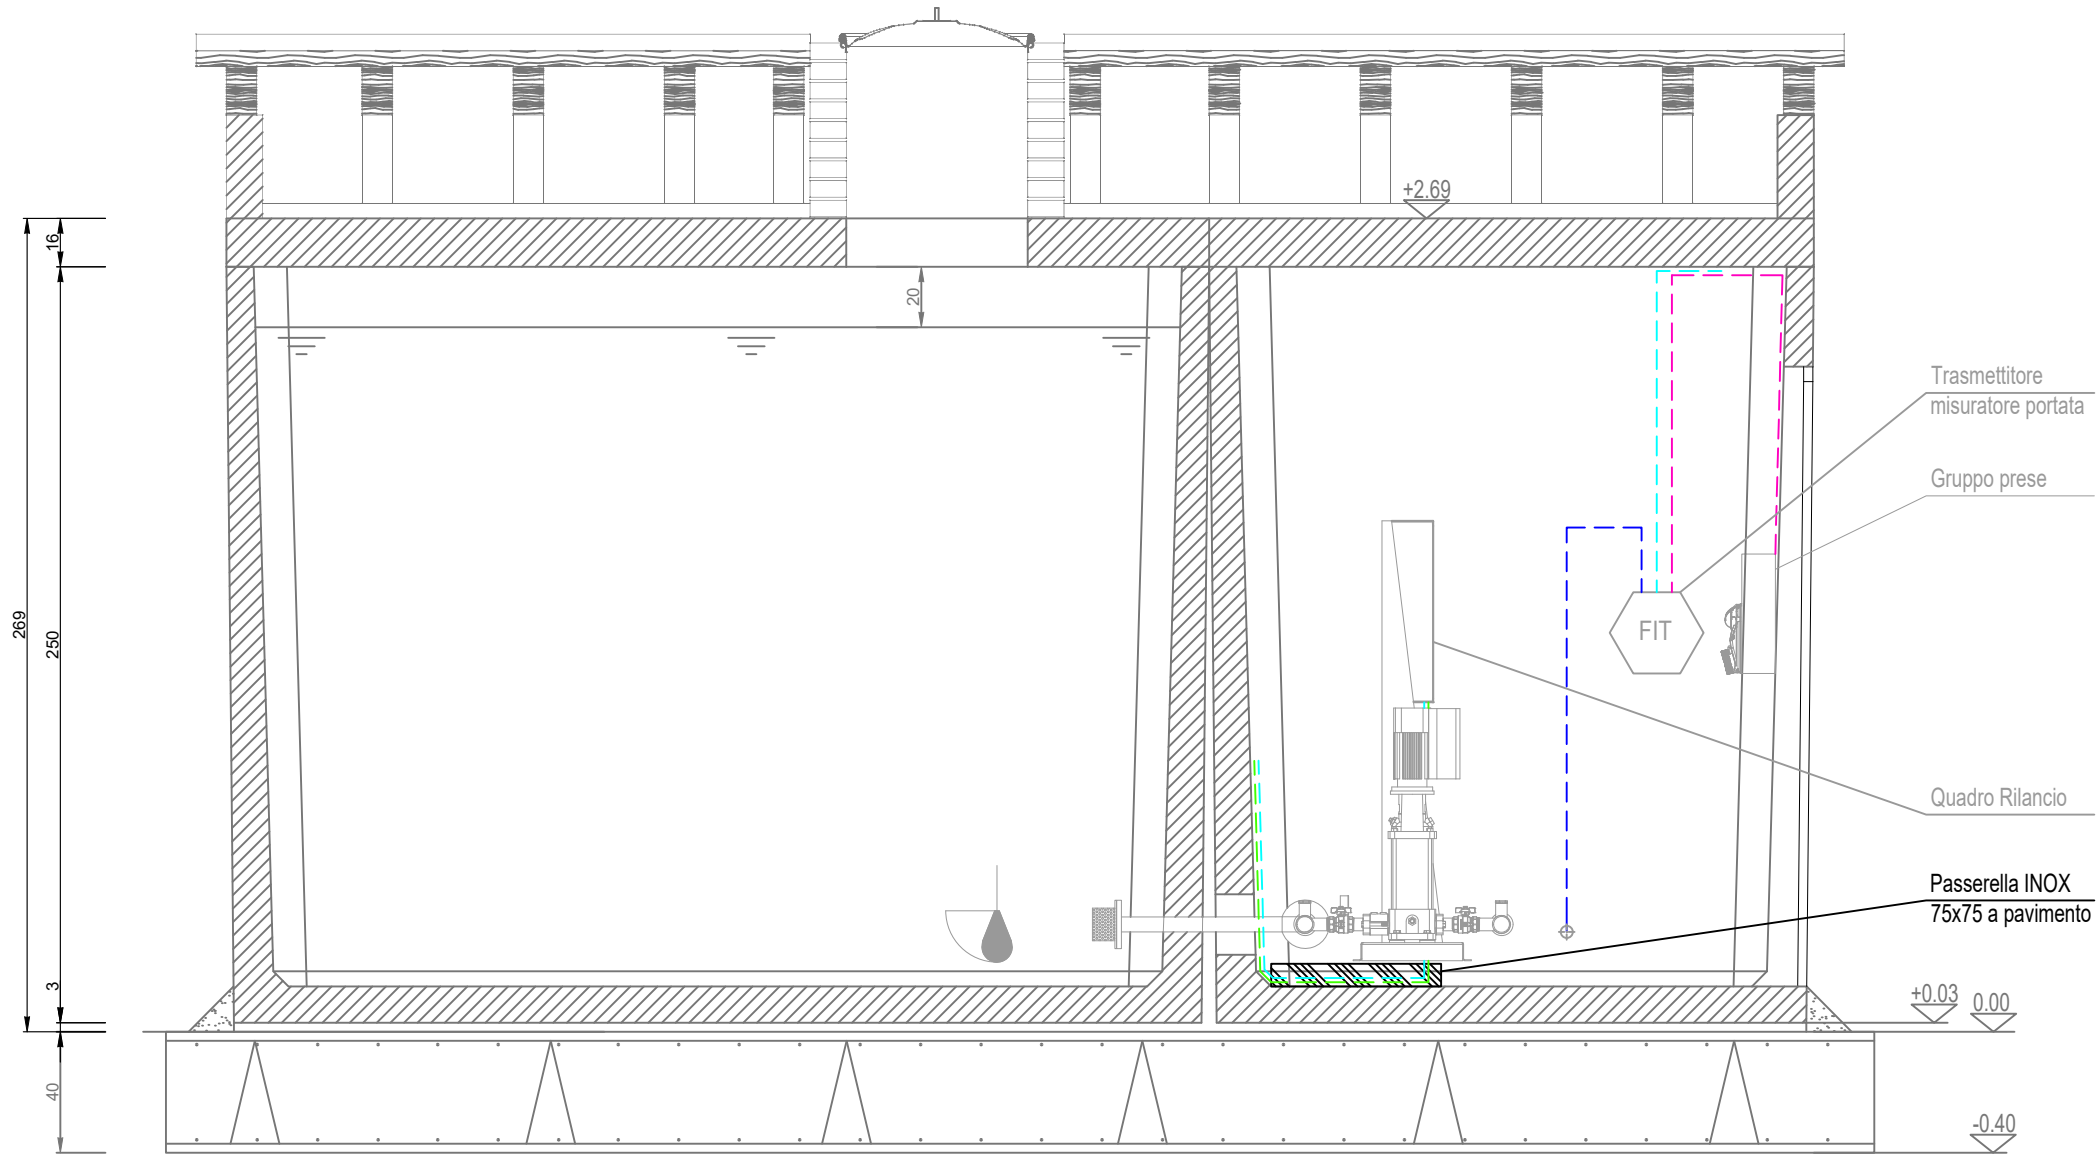


PIANTA - SEZIONI STAZIONE DI RILANCIO 02
Scala 1:25


PROSPETTO SUD

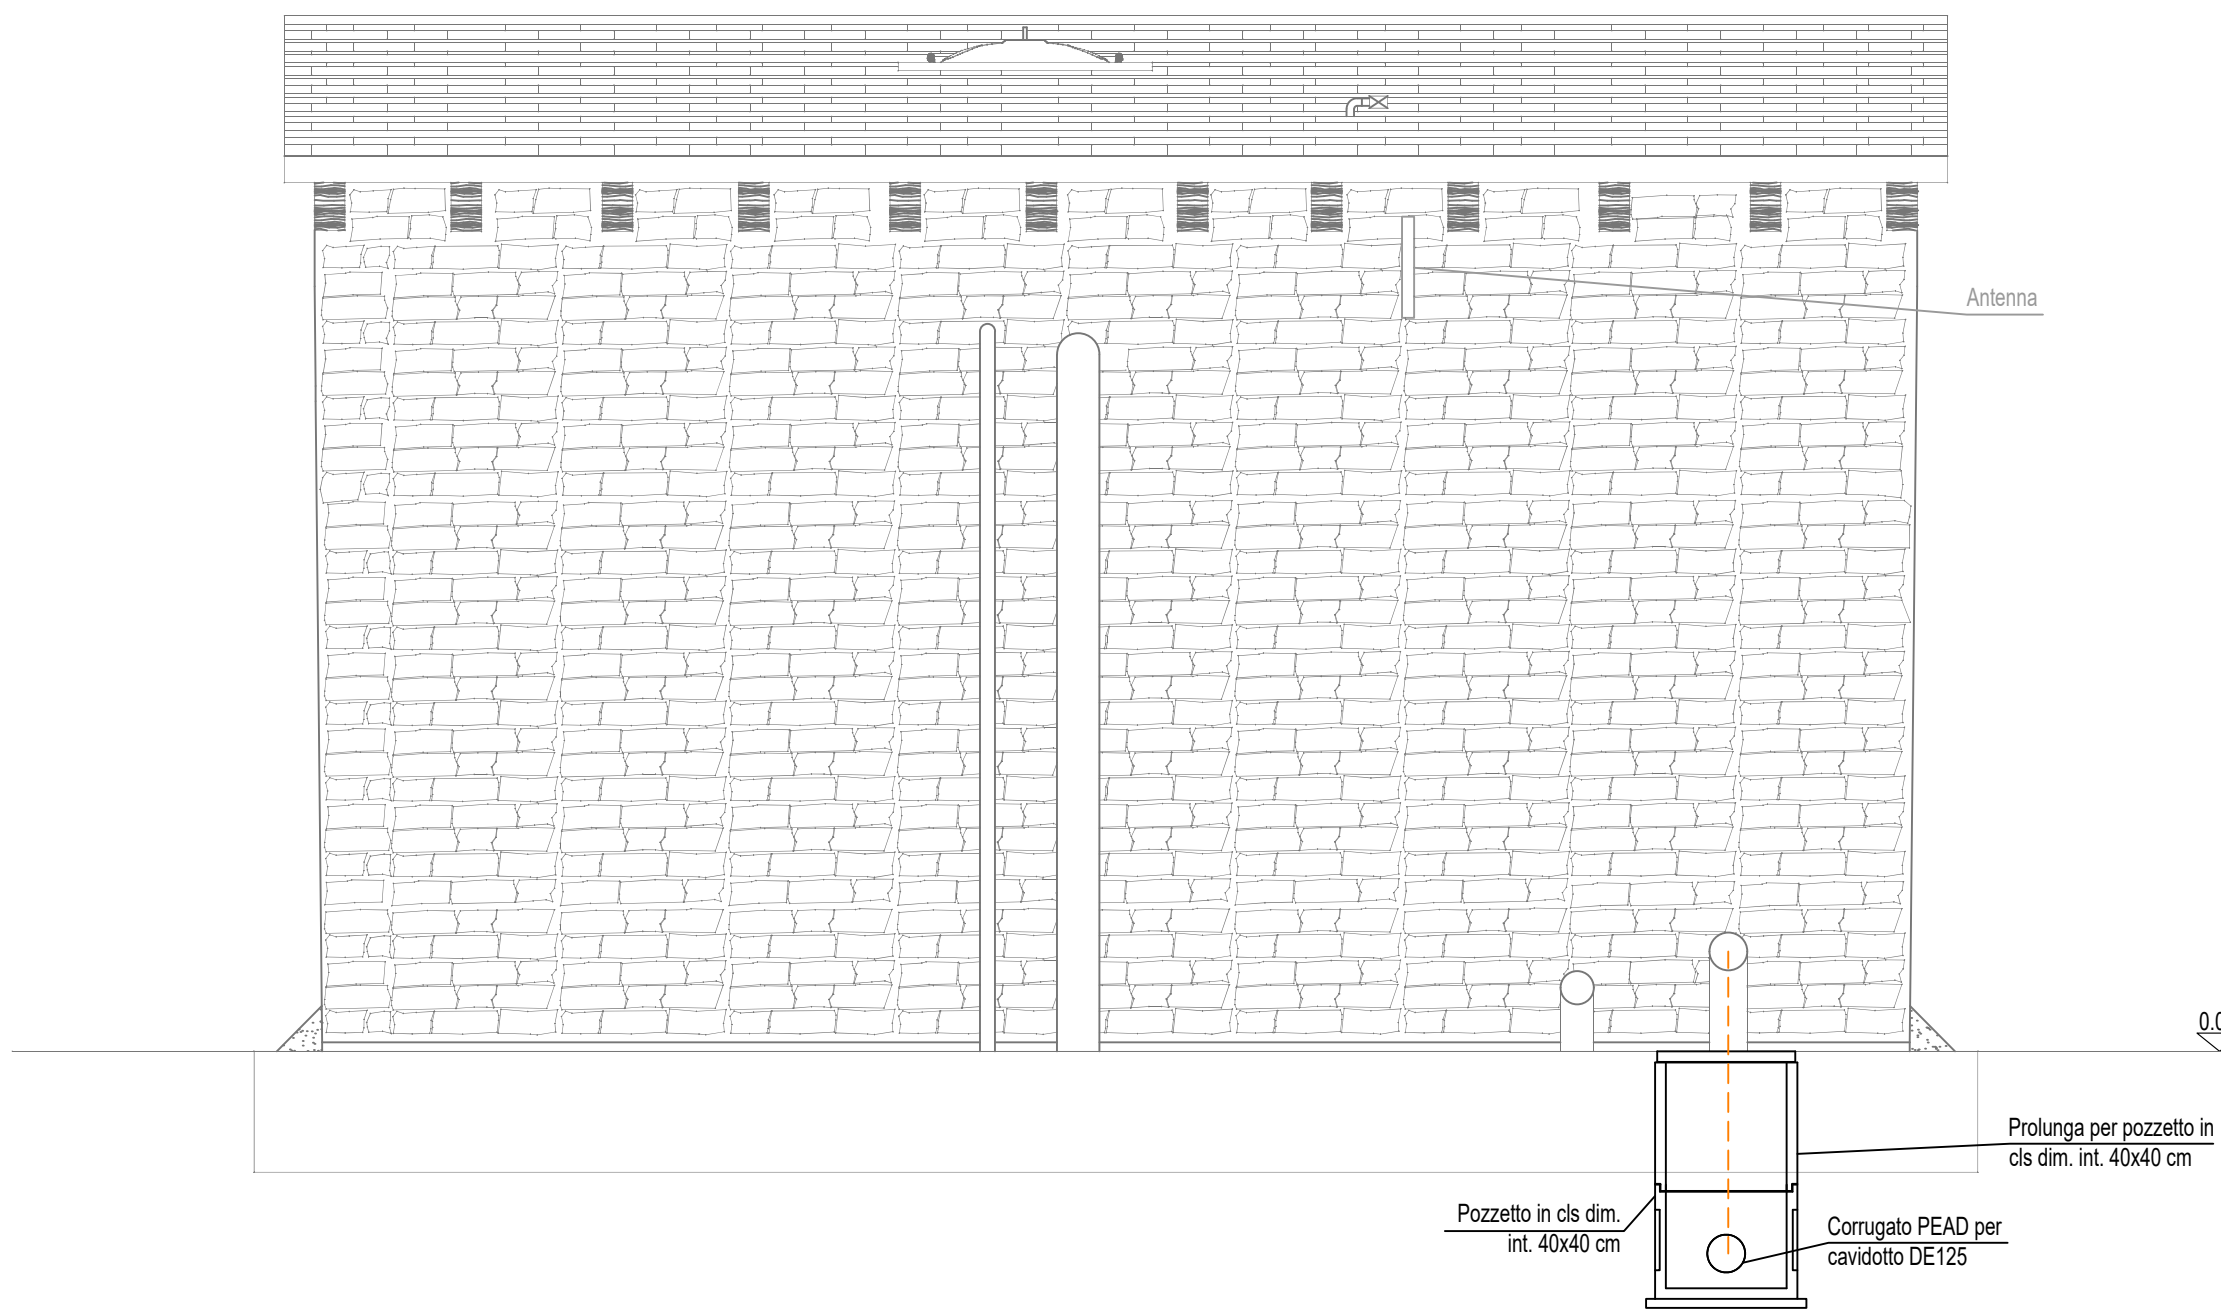


PROSPETTO EST

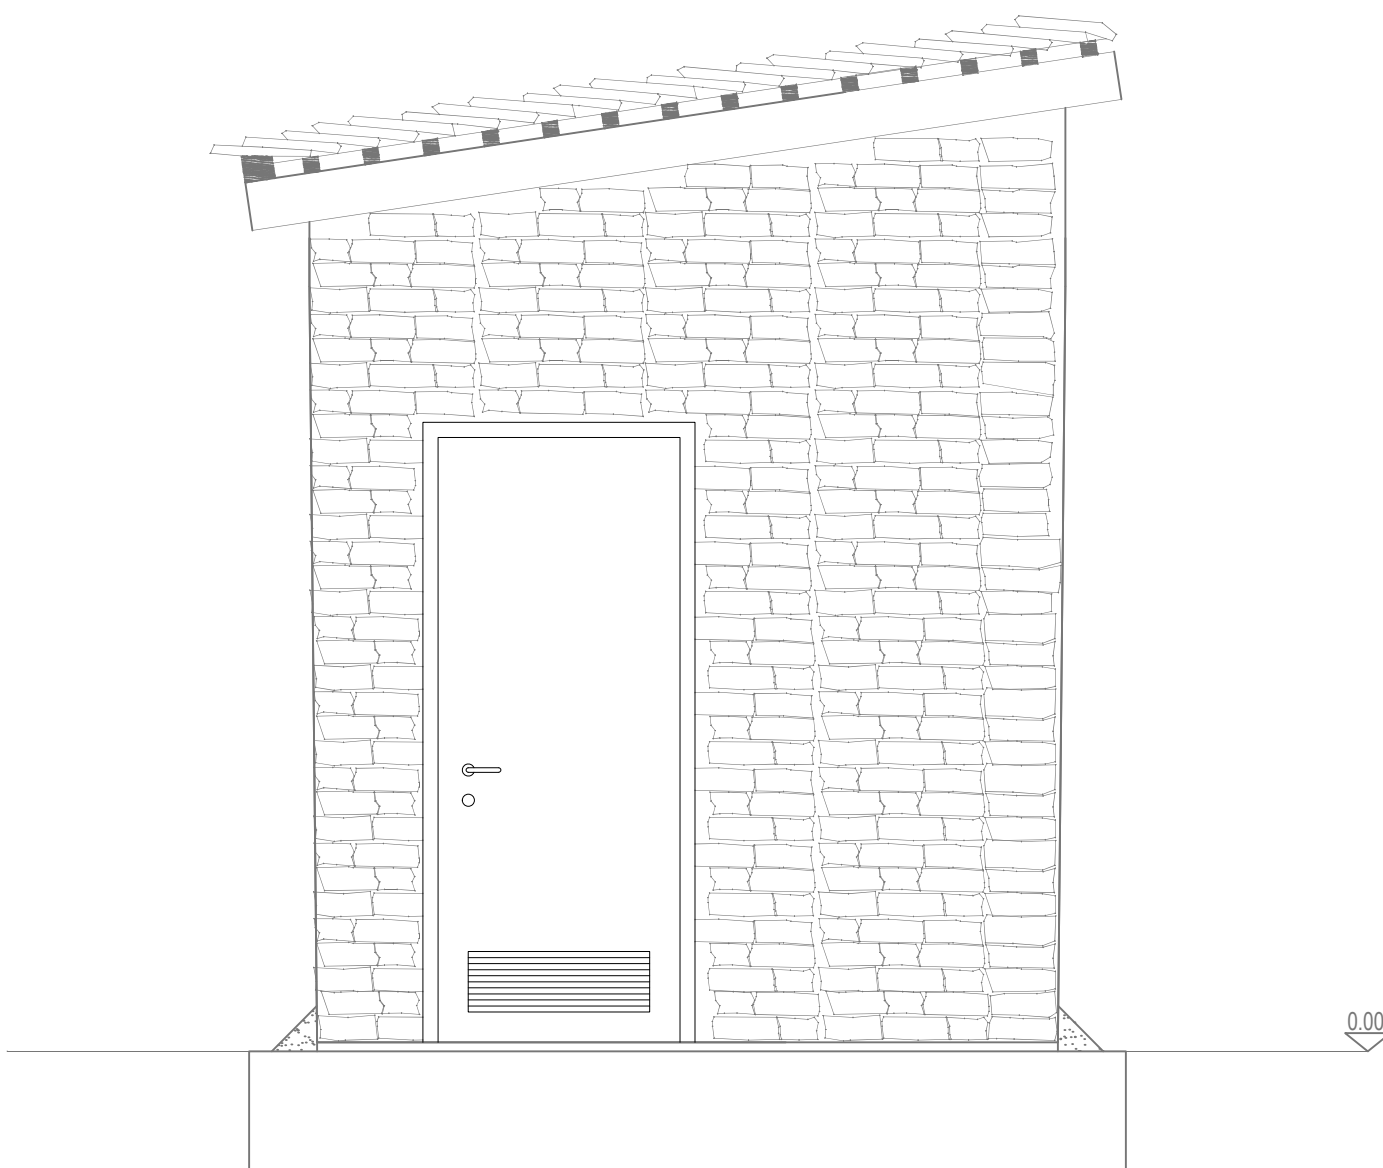

SEZIONE B - B

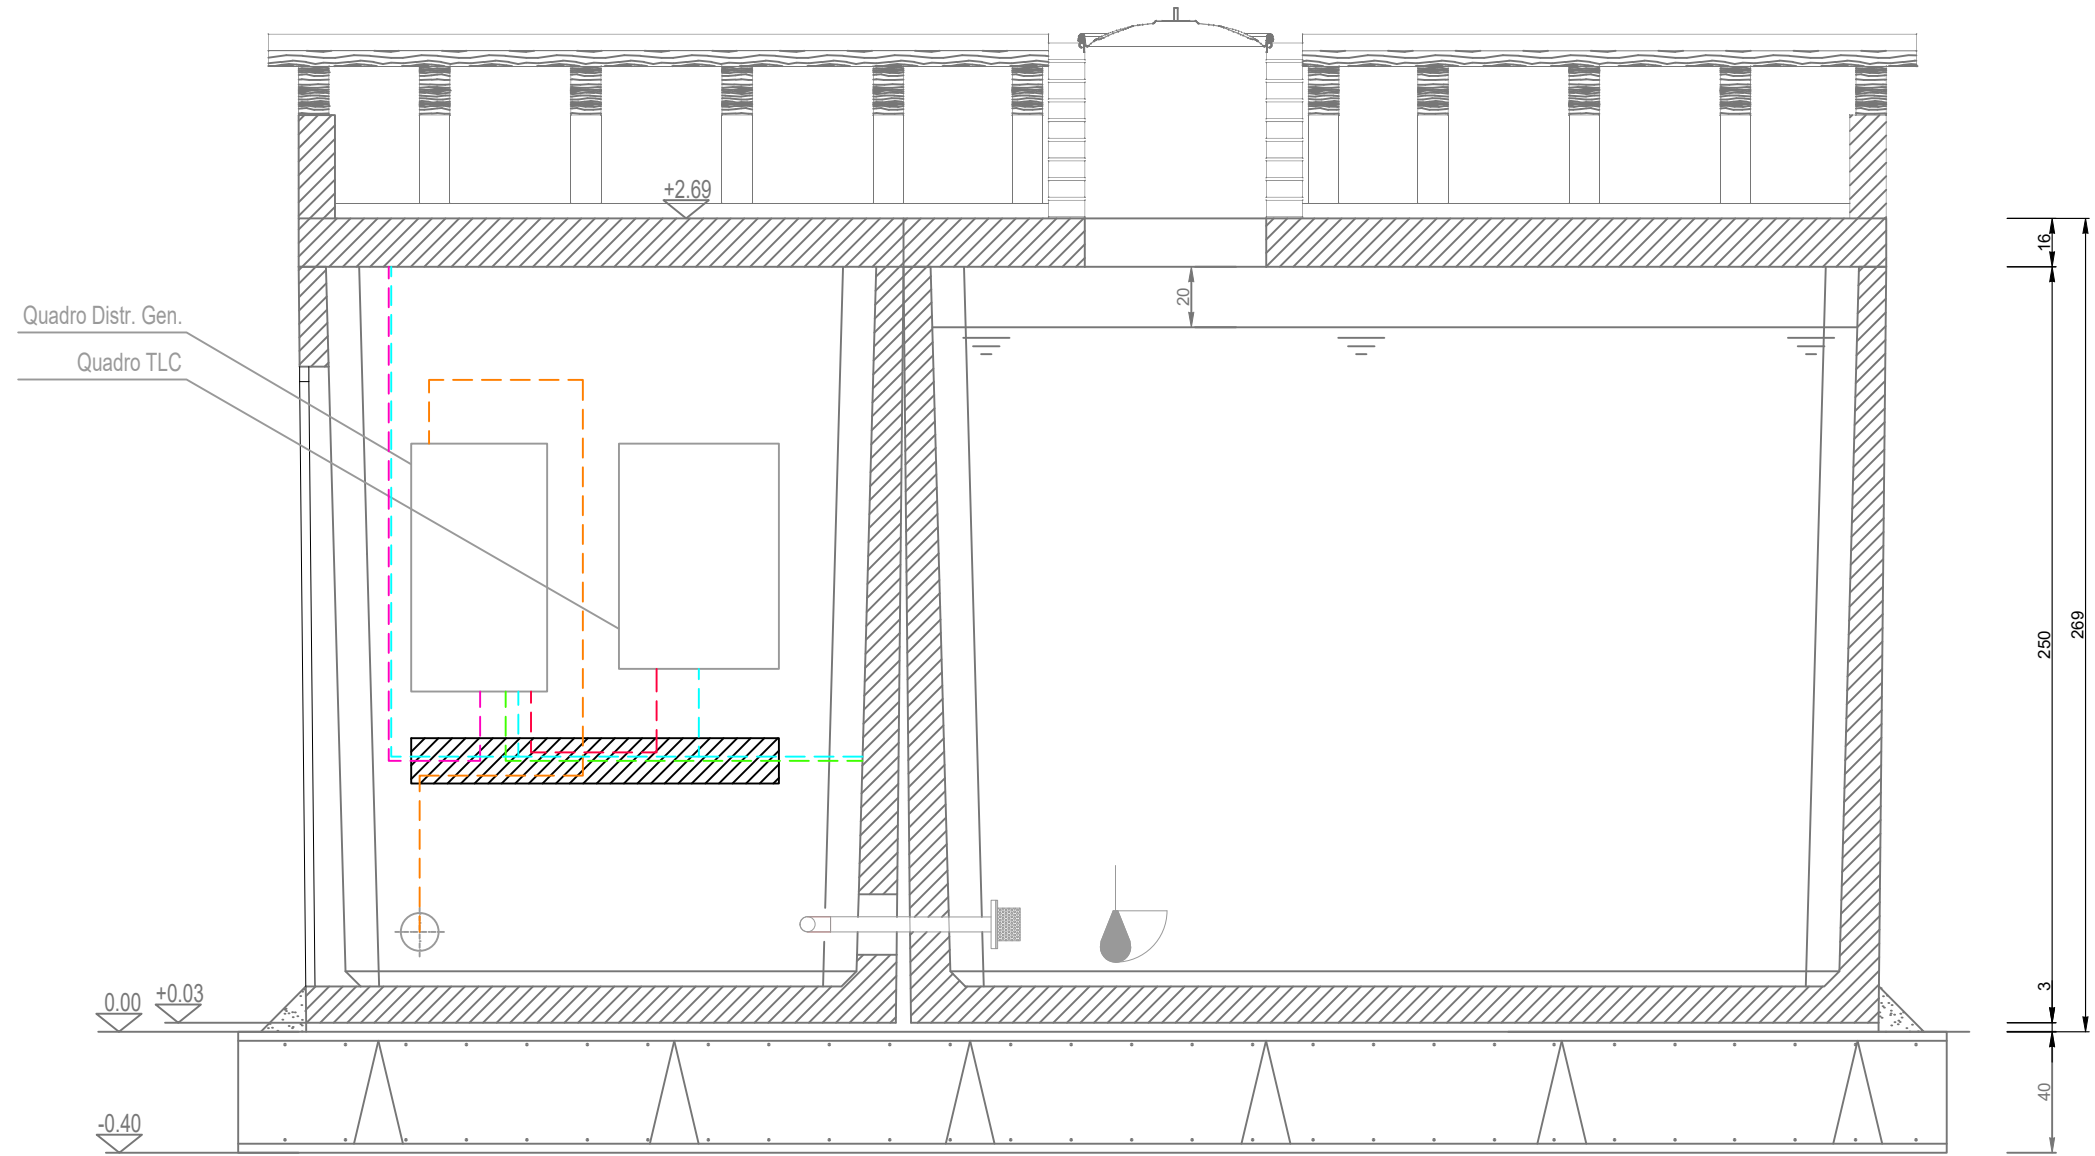

PROSPETTO OVEST

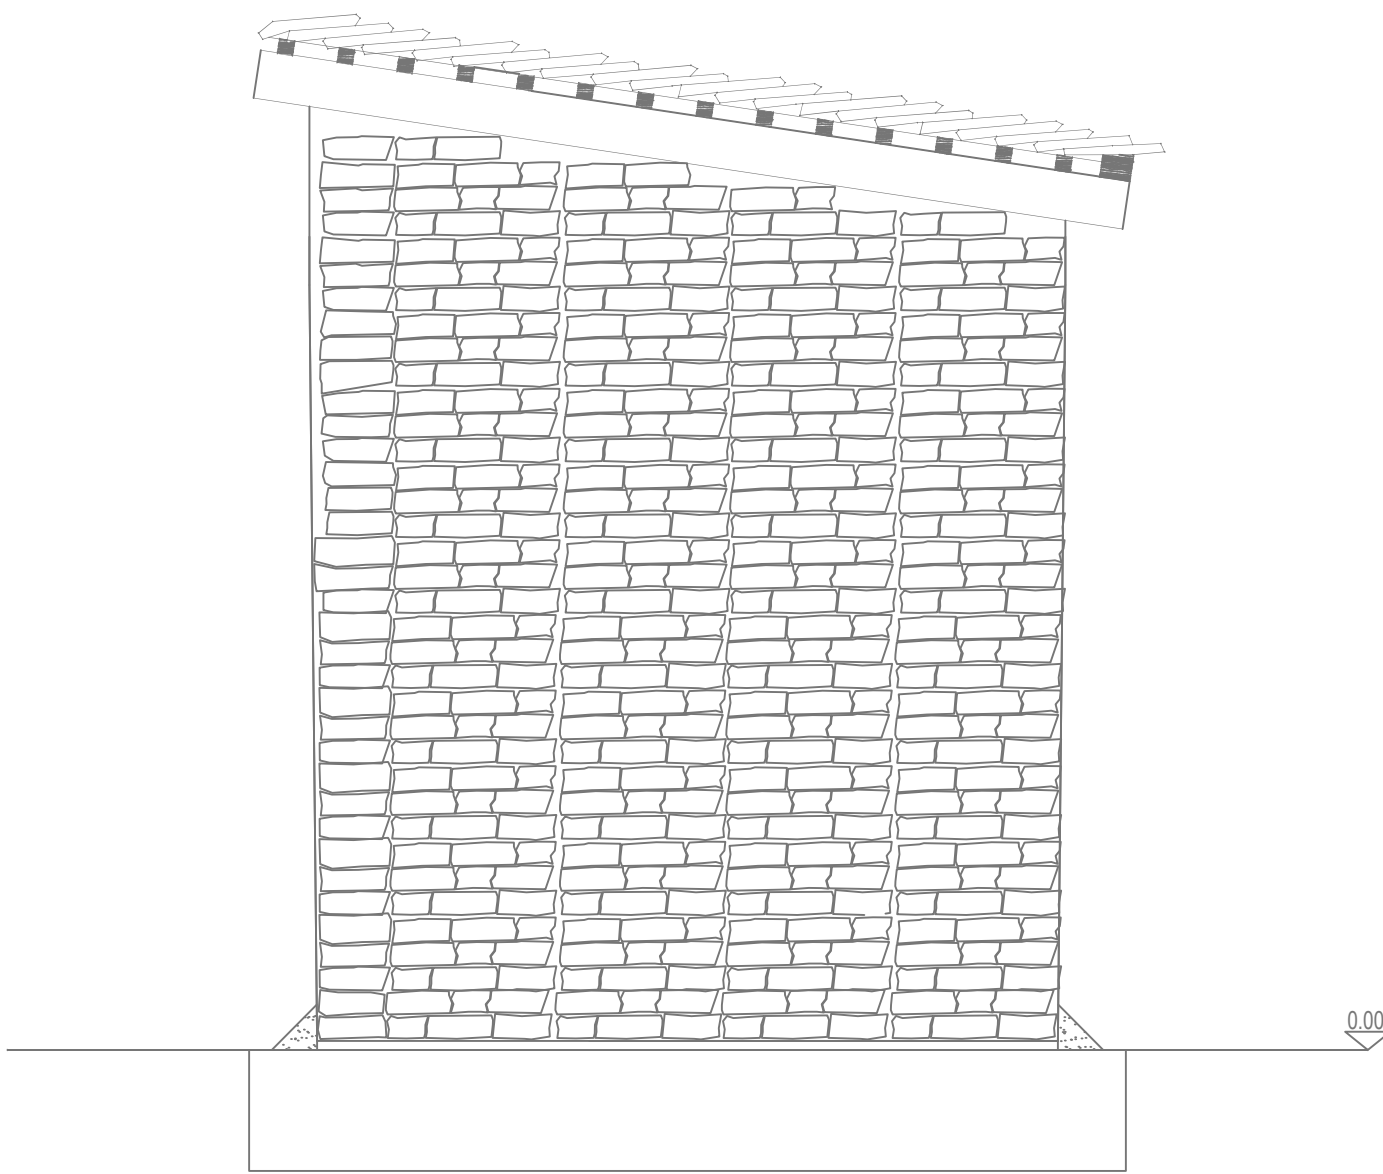

COMUNE DI GRIGNASCO (NO)



TITOLO COMMESSA:
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte

OGGETTO:
**Rilancio Cà Marietta
Pianta - Sezioni stazione di rilancio 02
Layout cavi elettrici**

SCALA:
1:25

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° - :
AGOSTO 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	Revisione a seguito del Rapporto di verifica n. 1 del 20/09/2022	LUGLIO 2023
2	---	---
3	---	---
4	---	---

Rif. N° Commessa: Y00M - 10037681	Il Progettista Ing. Marco Zanetta	Elaborato N°: GR.E.12
CUP: D19E17000010009		
RUP: Ing. Giuseppe Caranti		
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, NE COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.		