



Legenda:	
	Cavi alim. Q.DISTR. GEN. da Q.FORNITURA
	Cavi alim. Q.TLC
	Cavi alim. Q.RILANCIO
	Cavi alim. FM
	Cavi comunicazione comandi/segnali e dati
	Cavo trasmettitore-sensore misuratore di portata
	Passerella PVC 150x50 mm
	Passerella INOX 75x75 mm
	Cambio quota
	Forometria sezione circolare diametro 12,5 cm
	Pozzetto in cls con chiusino in ghisa, luce netta 40x40 cm
	Tubazione corrugata PEAD

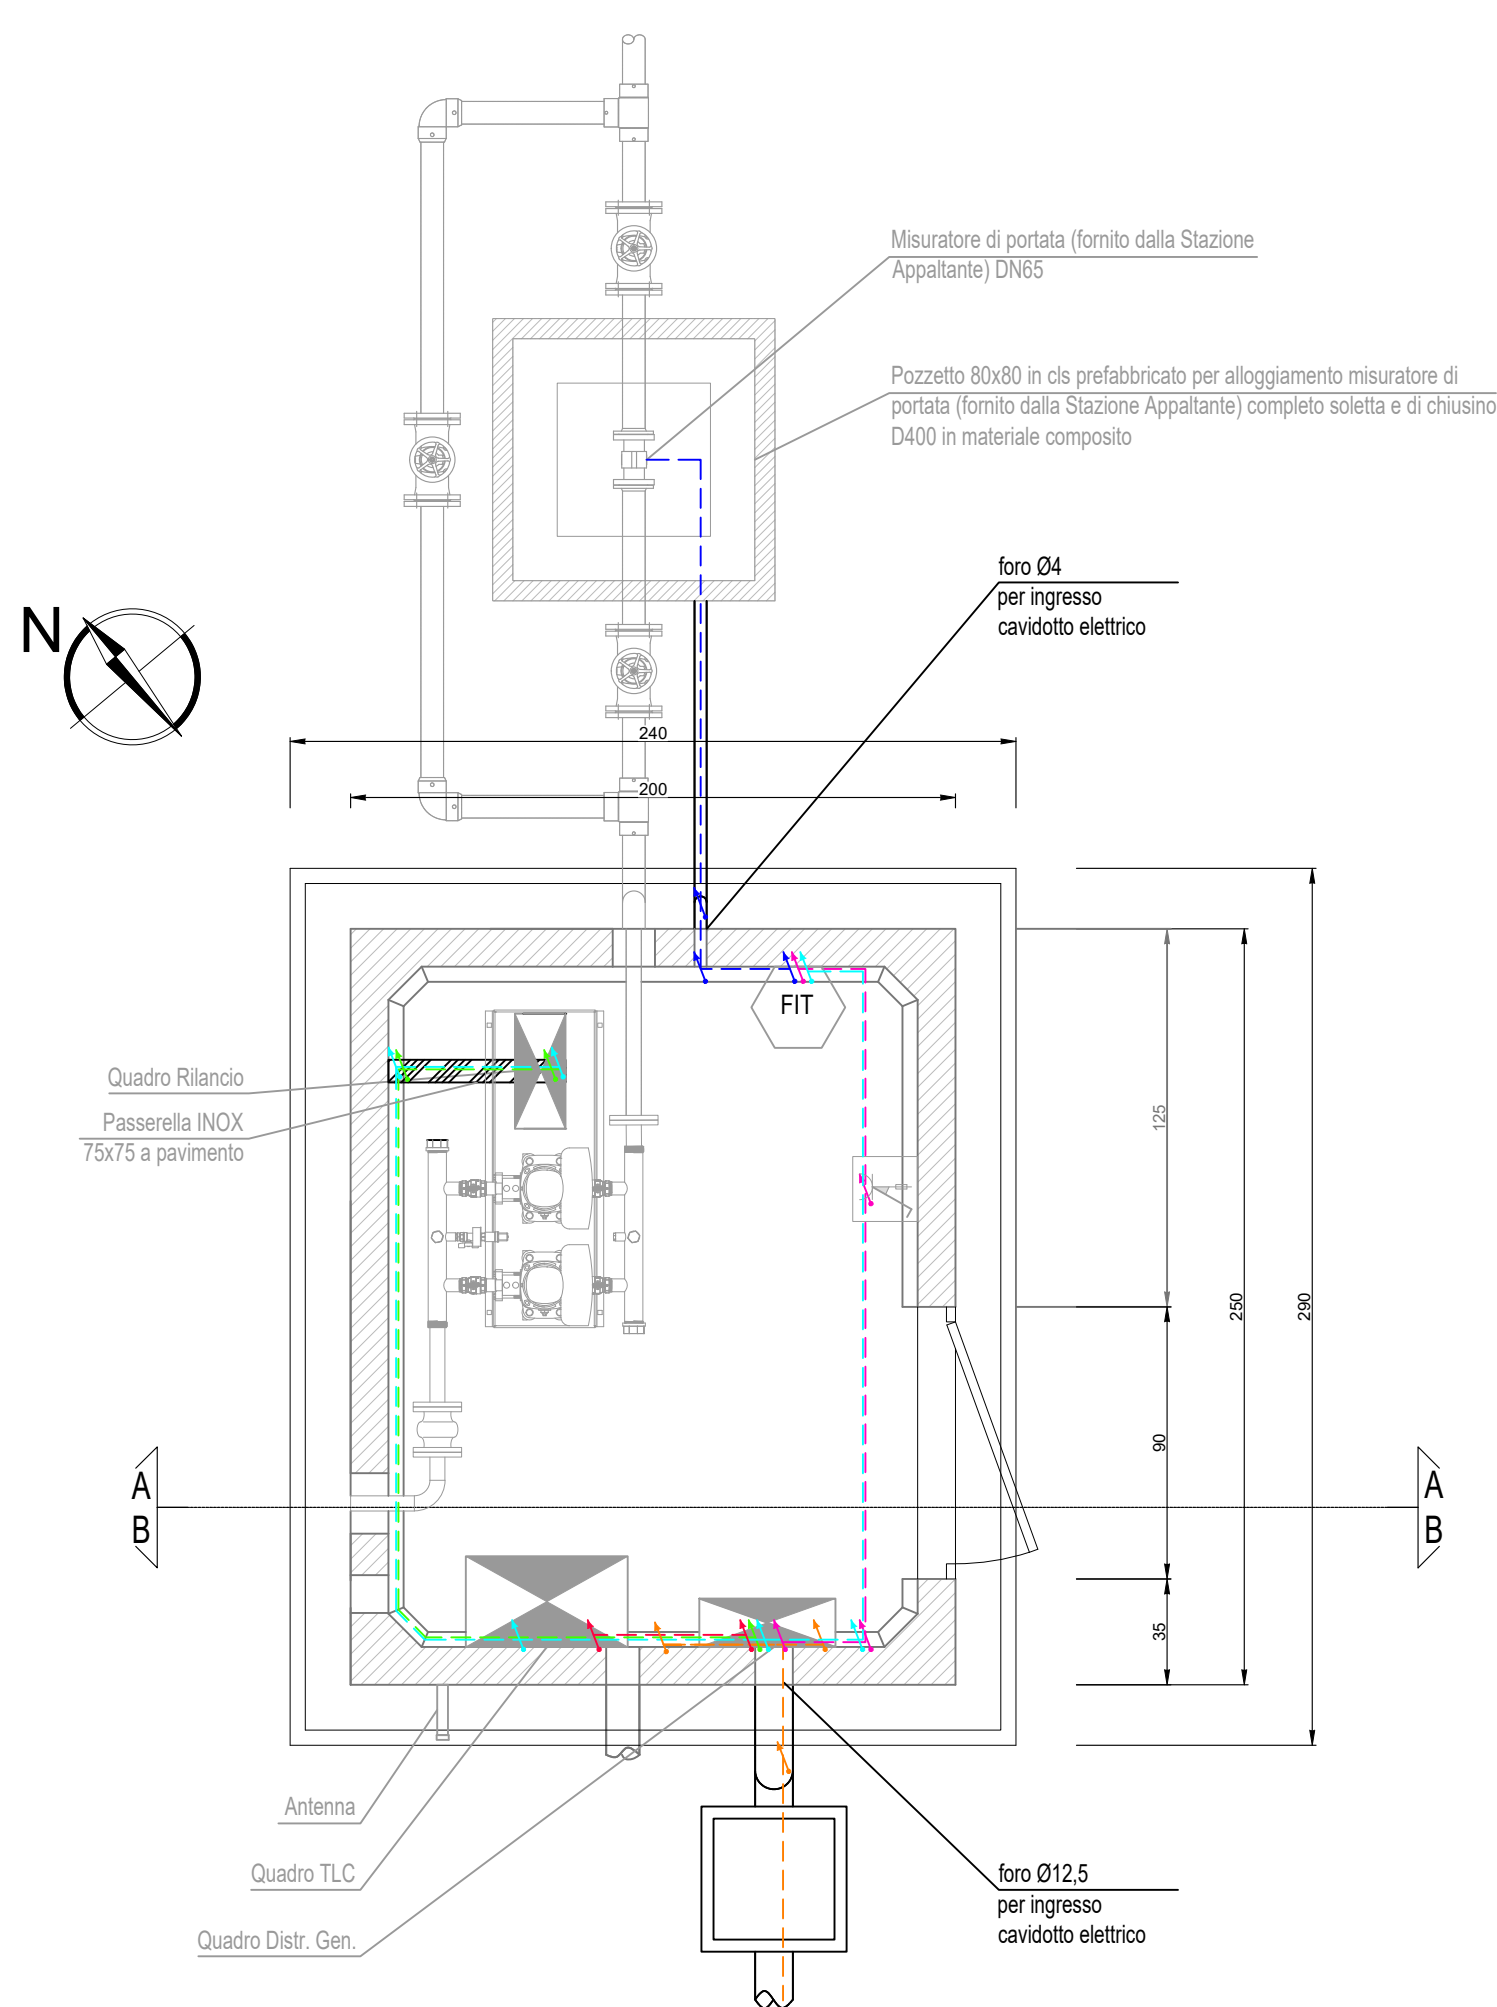

PIANTA


SEZIONE A - A

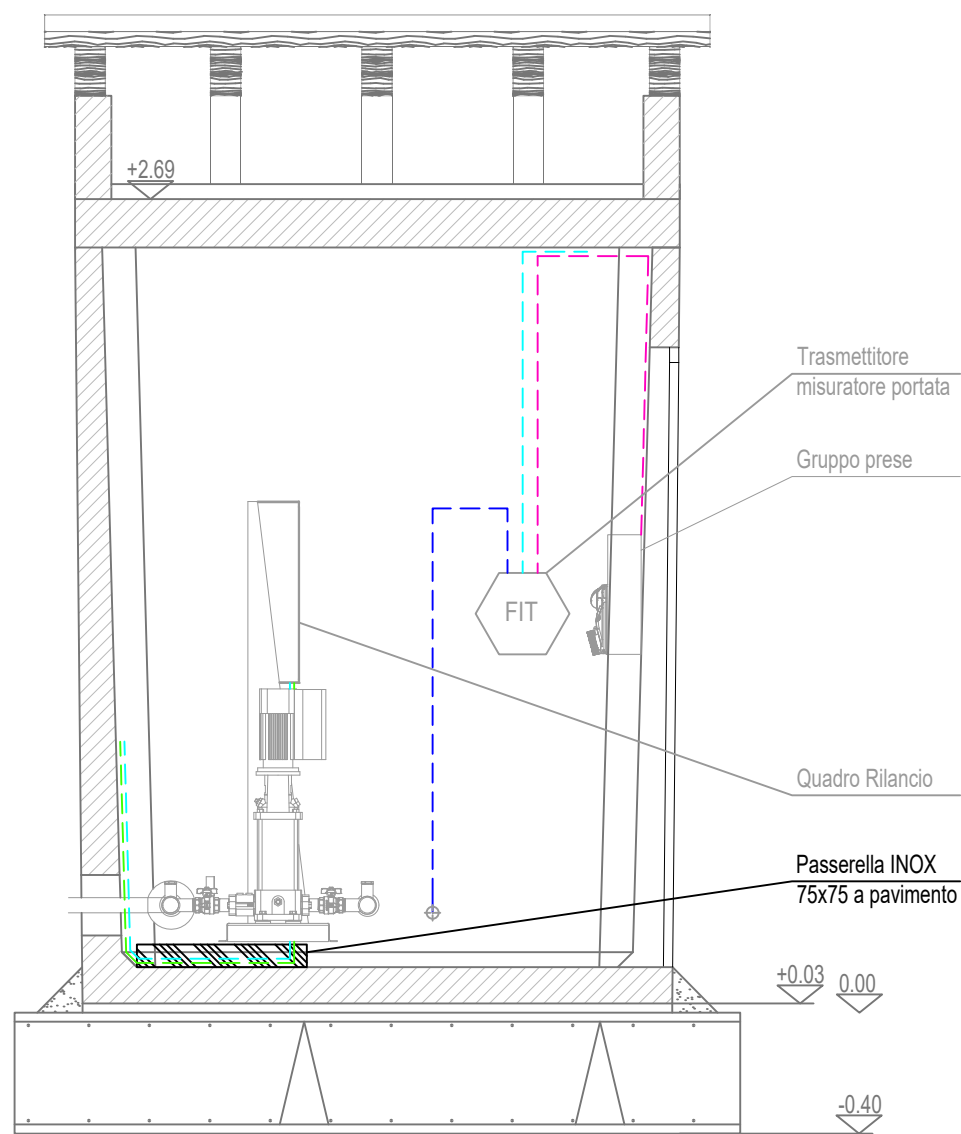


PIANTA - SEZIONI STAZIONE DI RILANCIO 01  
Scala 1:25

N.B:  
I cavi relativi all'illuminazione interna non sono riportati per semplicità di rappresentazione.


PROSPETTO SUD

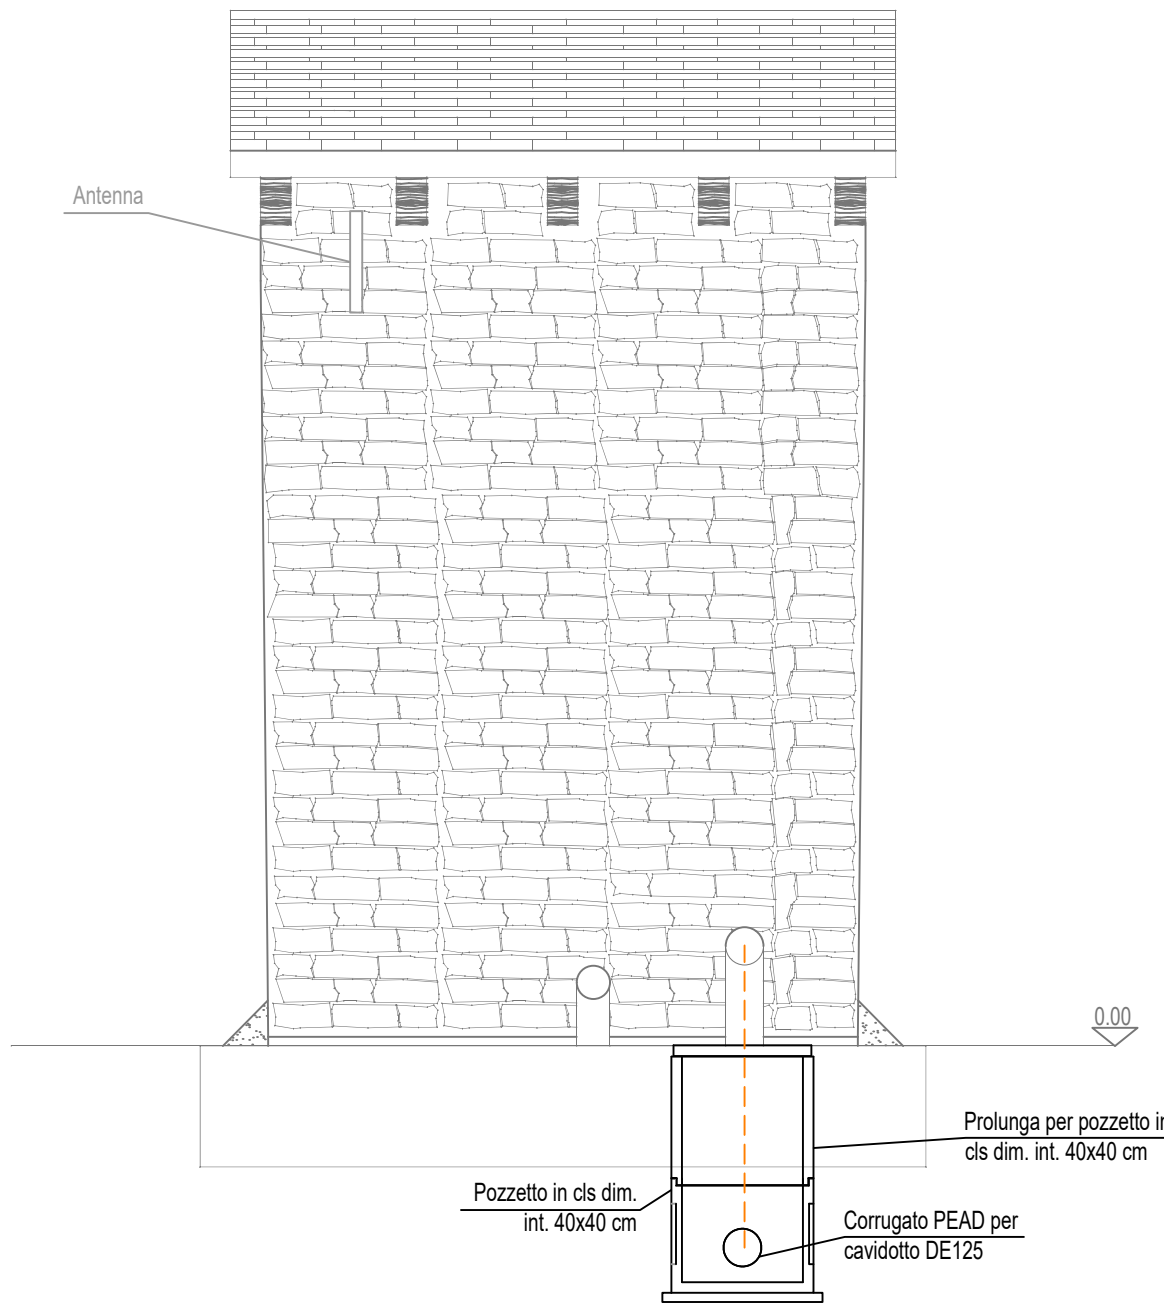


PROSPETTO EST

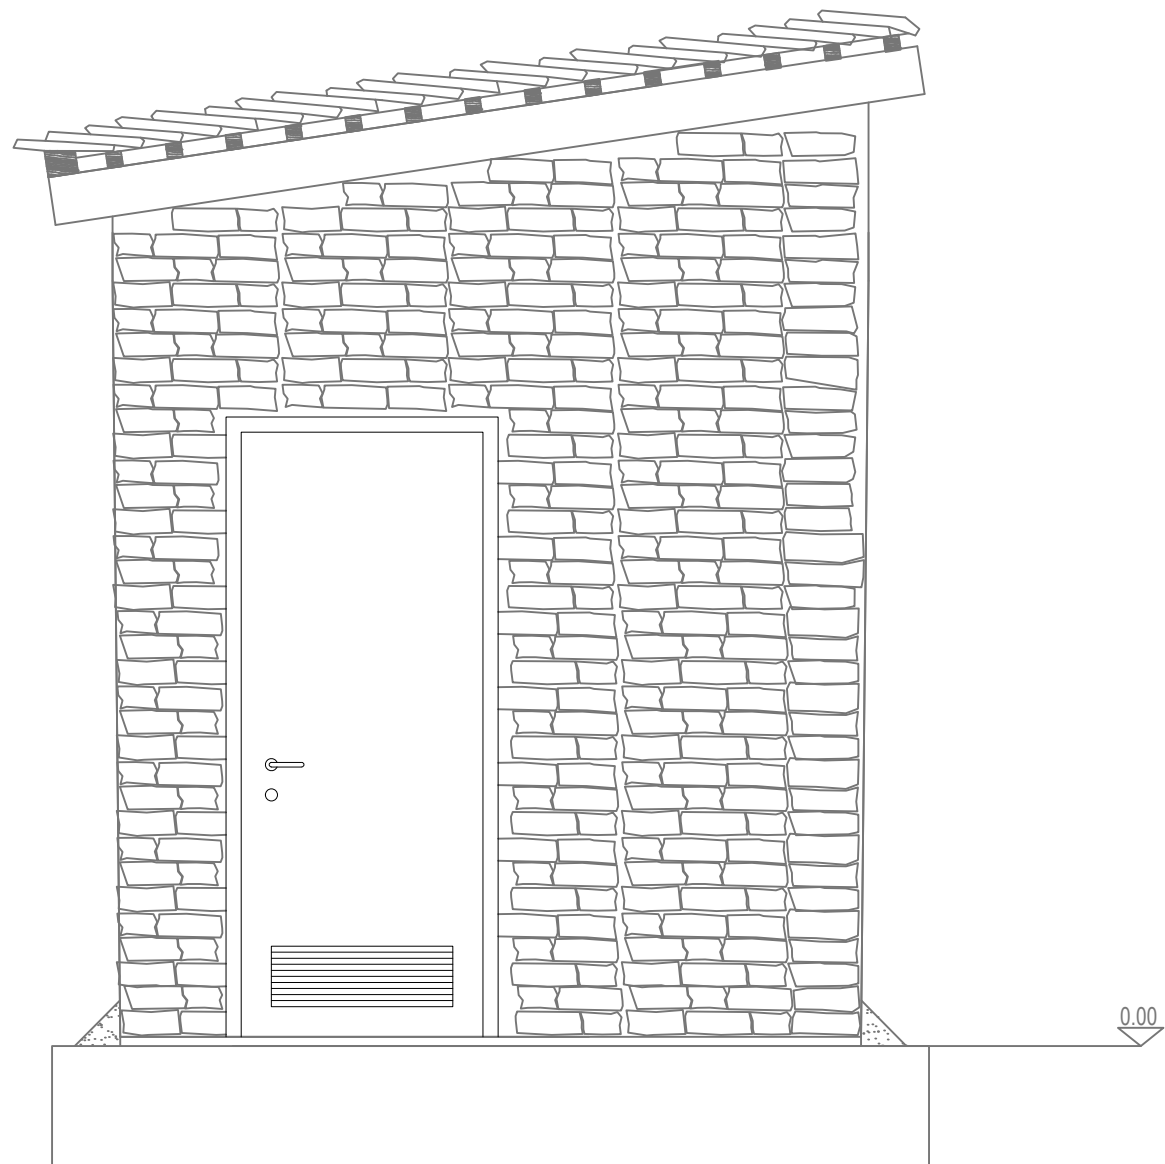

PROSPETTO OVEST

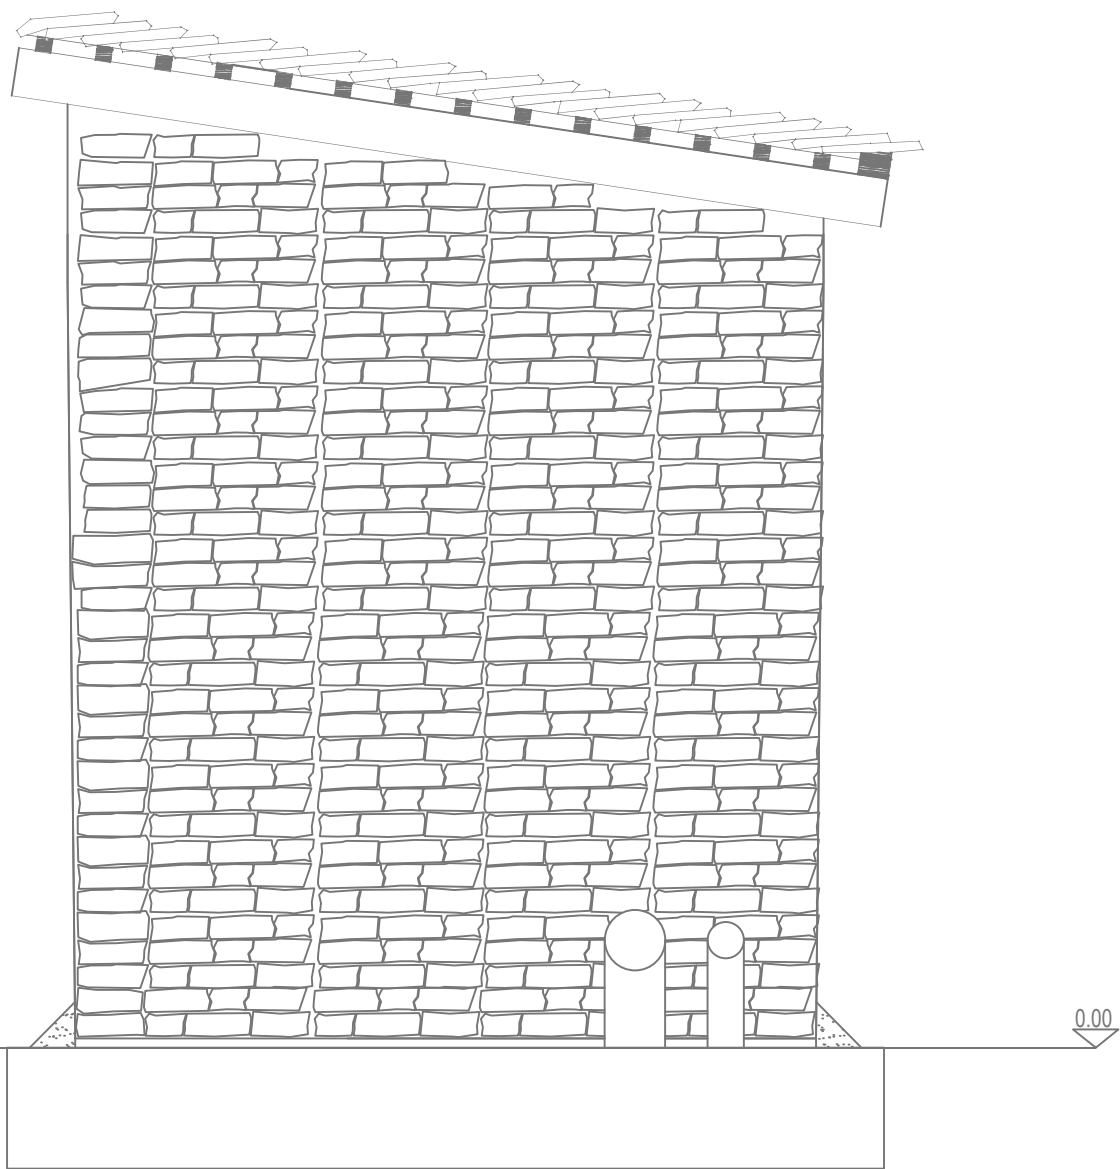

## COMUNE DI GRIGNASCO (NO)

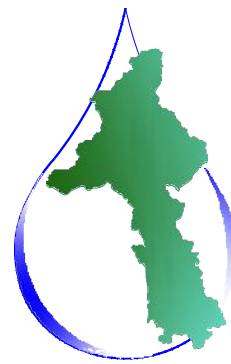

**ACQUA  
NOVARA.VCO  
S.p.A.**

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)  
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729  
@mail: info@acquanovavco.eu  
@pec: segreteria@pec.acquanovavco.eu



### TITOLO COMMESSA:

**Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte**

### OGGETTO:

**Rilancio Cà Marietta  
Pianta - Sezioni stazione di rilancio 01  
Layout cavi elettrici**

### SCALA:

**1:25**

### AVANZAMENTO PROGETTO:

**DEFINITIVO**

### Data Rev. N° - :

**AGOSTO 2022**

Rev. N°	Modifiche	Data
1	Revisione a seguito del Rapporto di verifica n. 1 del 20/09/2022	LUGLIO 2023
2	-	-
3	-	-
4	-	-

Rif. N° Commessa: **Y00M - 10037681**

Il Progettista  
Ing. Marco Zanetta

Elaborato N°:

**GR.E.07**

CUP: **D19E17000010009**

RUP: **Ing. Giuseppe Caranti**

PROPRIETÀ RISERVATA  
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

