
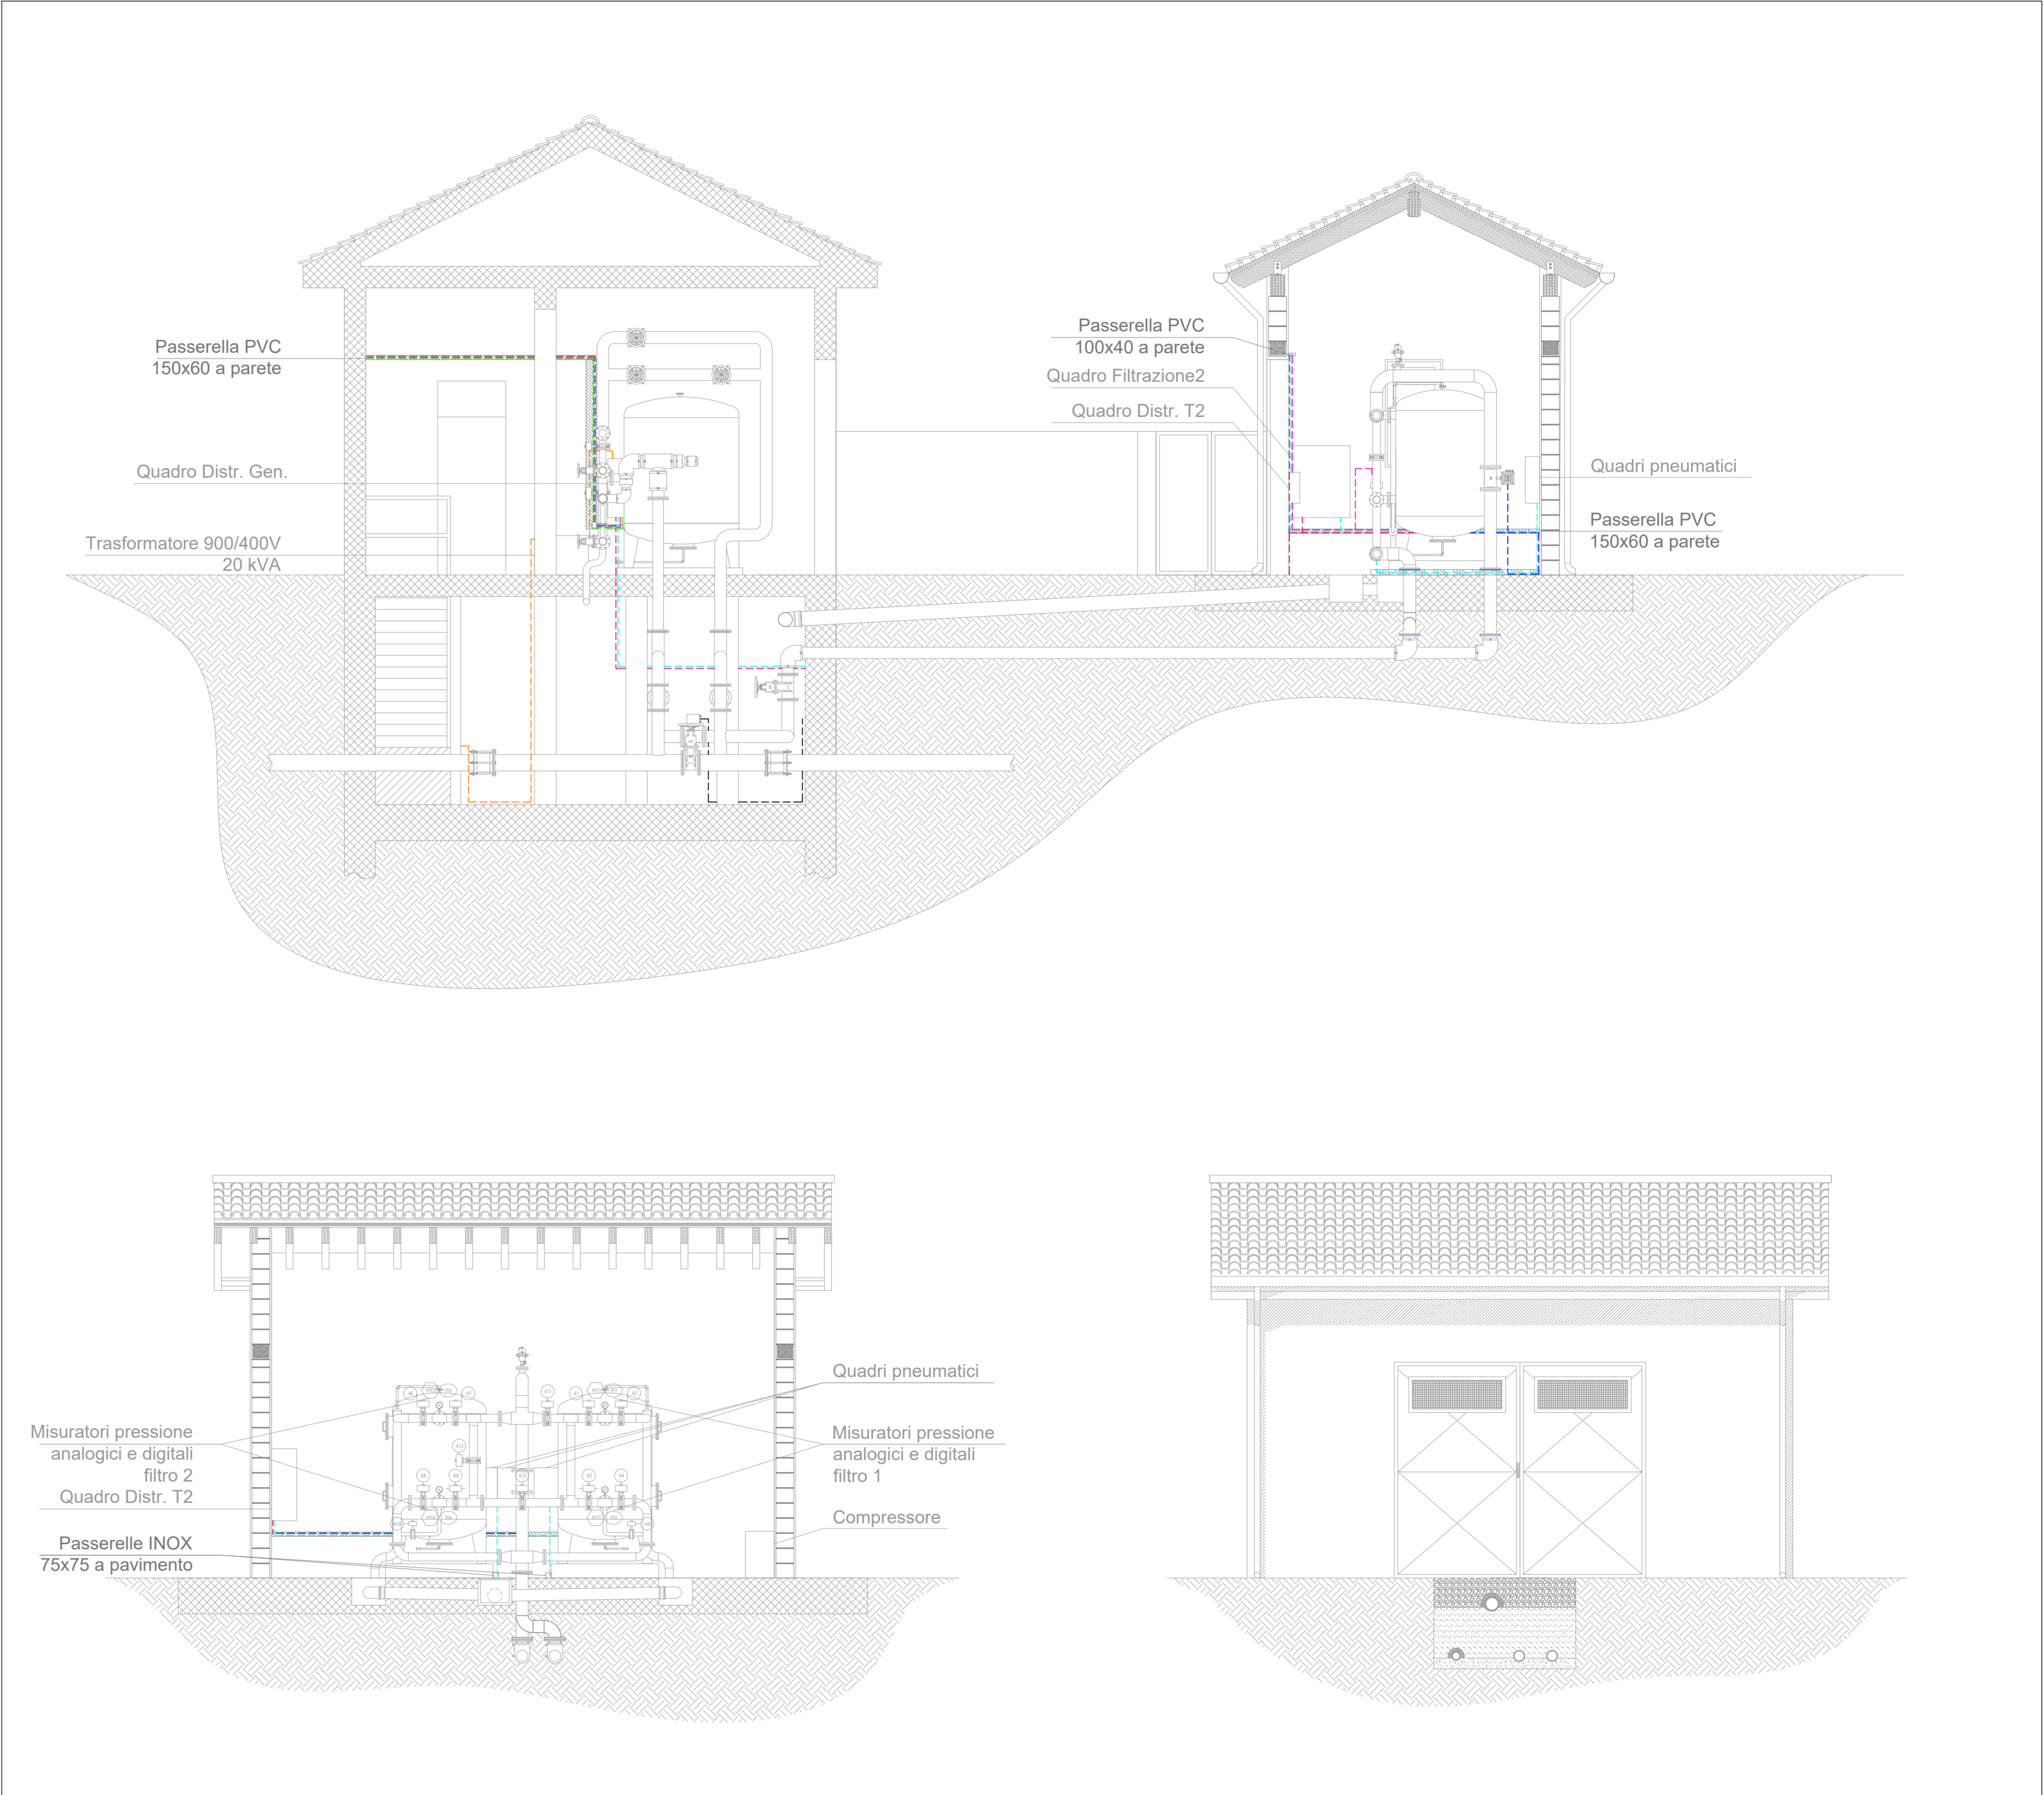
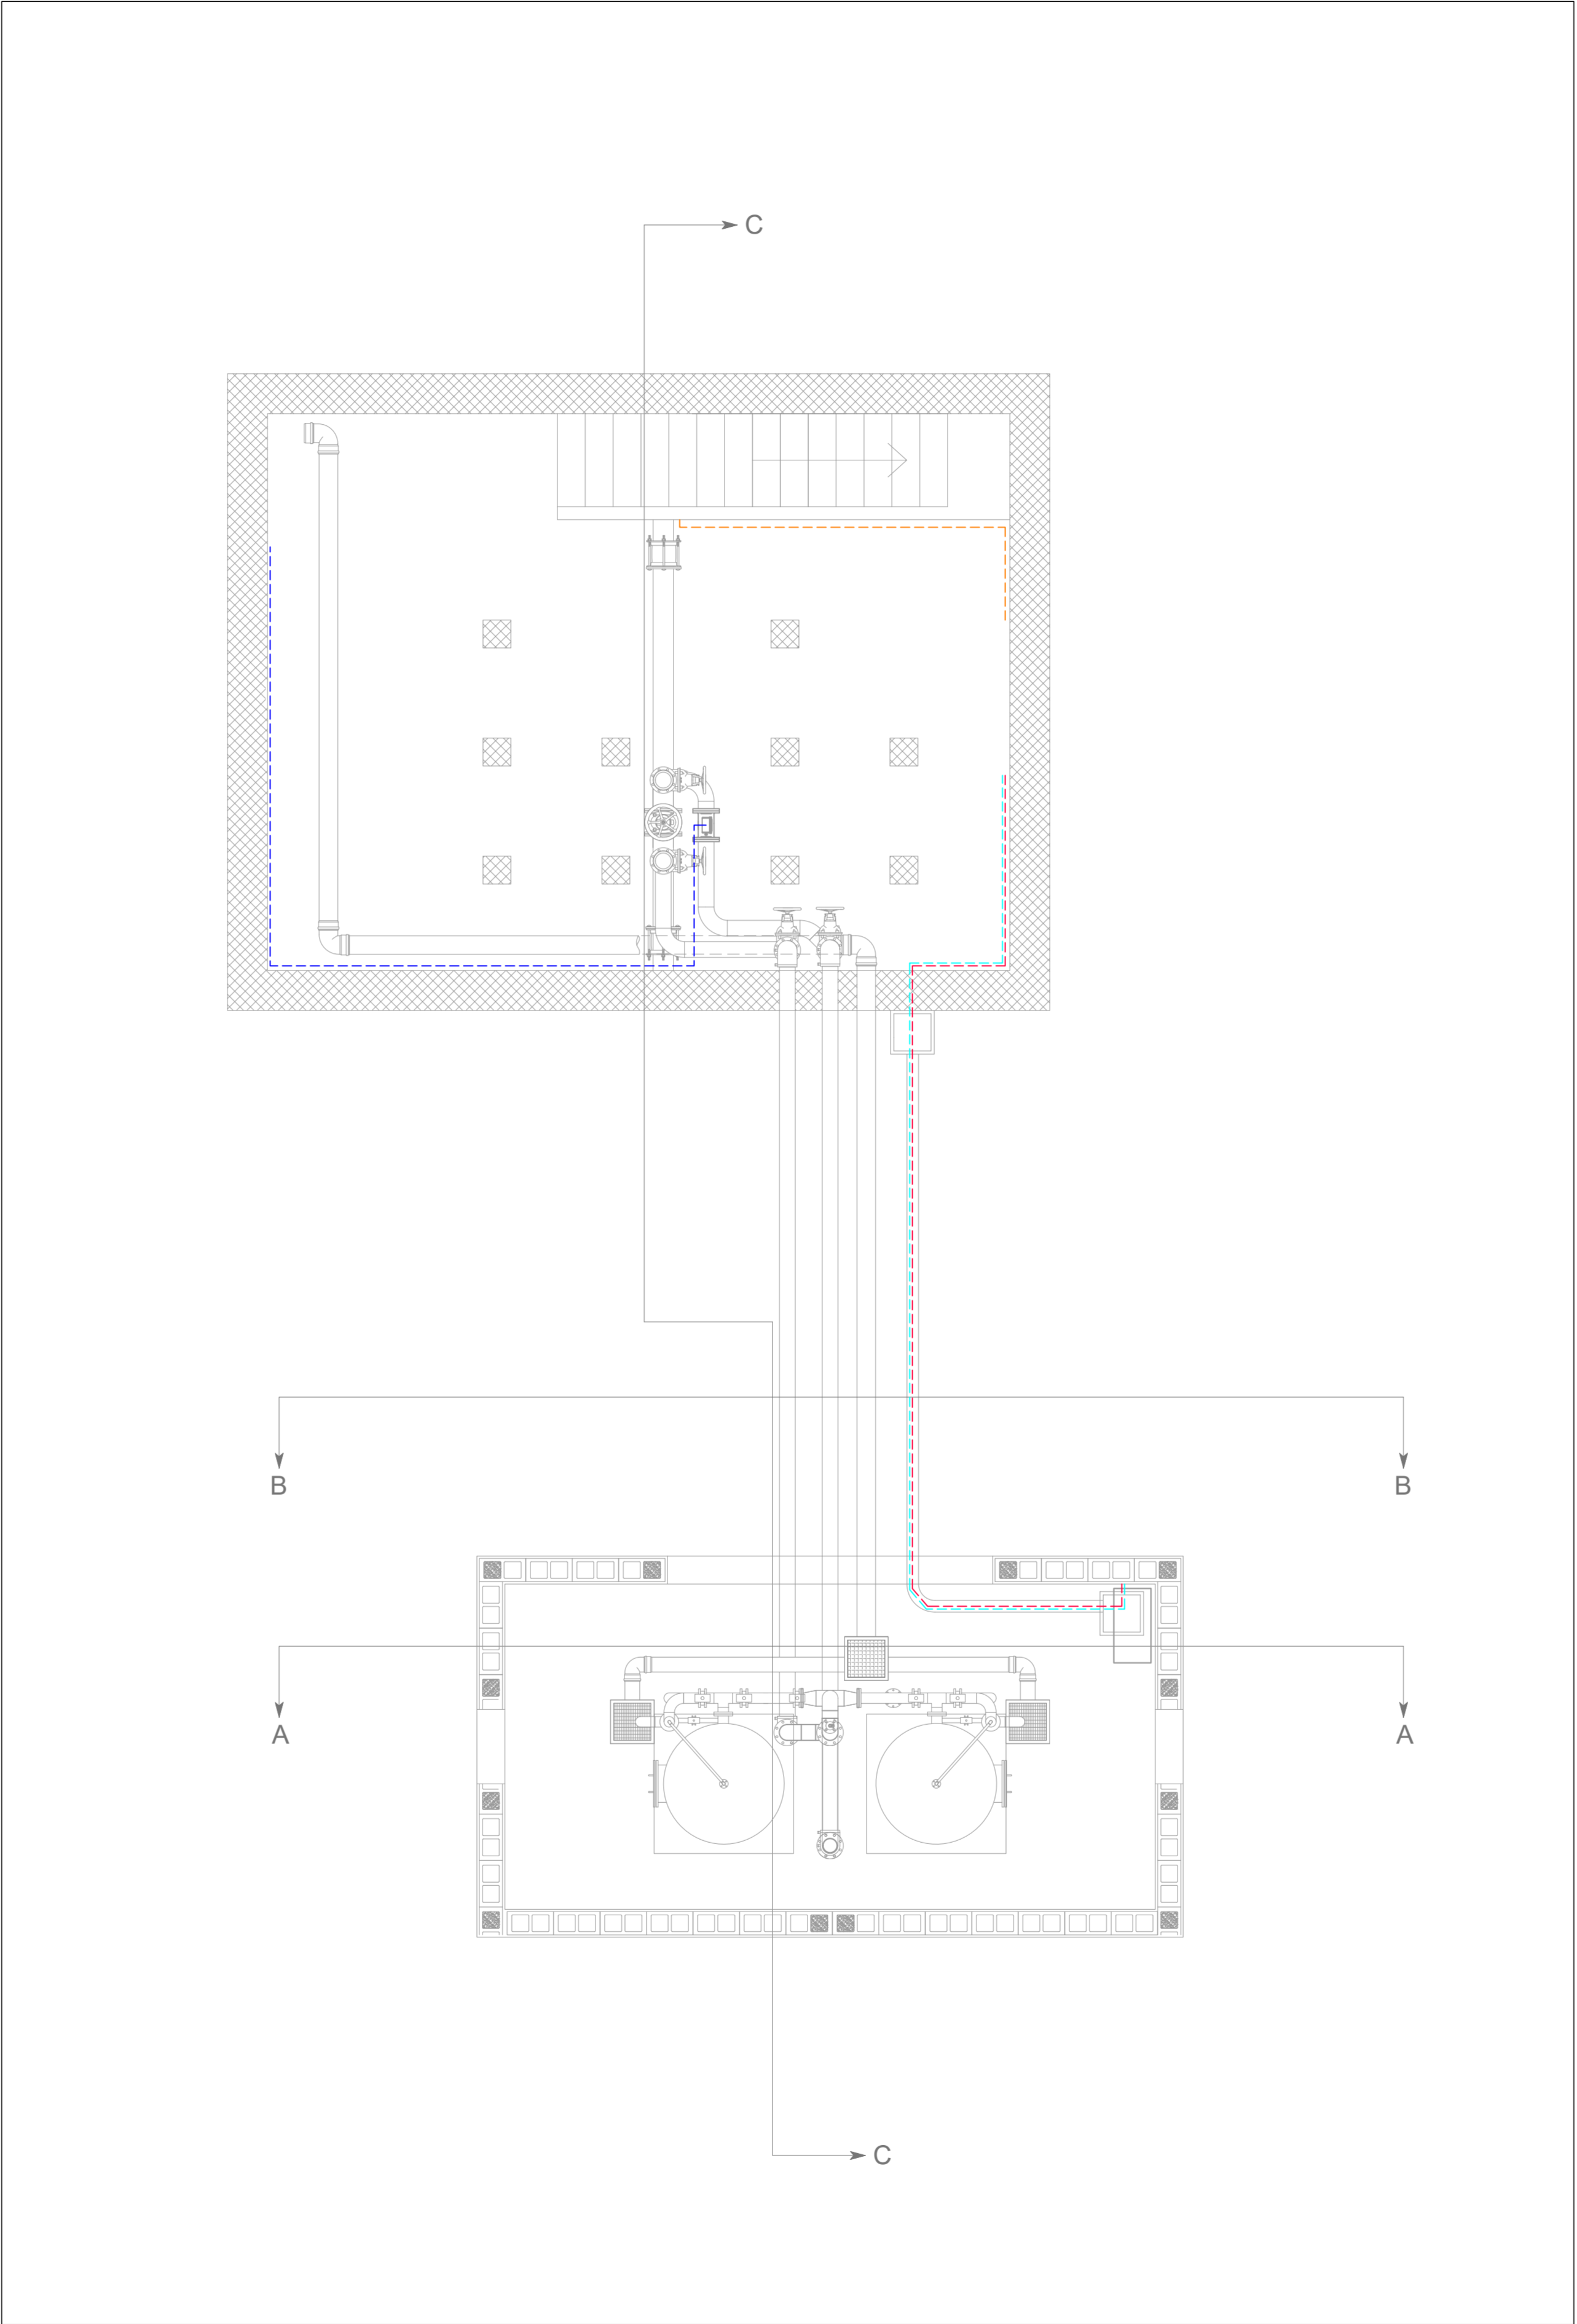


Legenda:	
Cavi linea 900 V e 400 V al Q.Distr. Gen.	
Cavi gruppo elettrogeno al Q.Distr. Gen.	
Cavi alim. quadri secondari	
Cavi alim. FM	
Cavi comunicazione comandi/segnali e dati	
Cavi misure da sensori	
Passerella PVC asolata 150x60 mm	
Passerella PVC asolata 100x40 mm	
Passerella INOX chiusa 75x75 mm	

N.B.:
I cavi relativi all'illuminazione non sono riportati per
semplicità di rappresentazione.

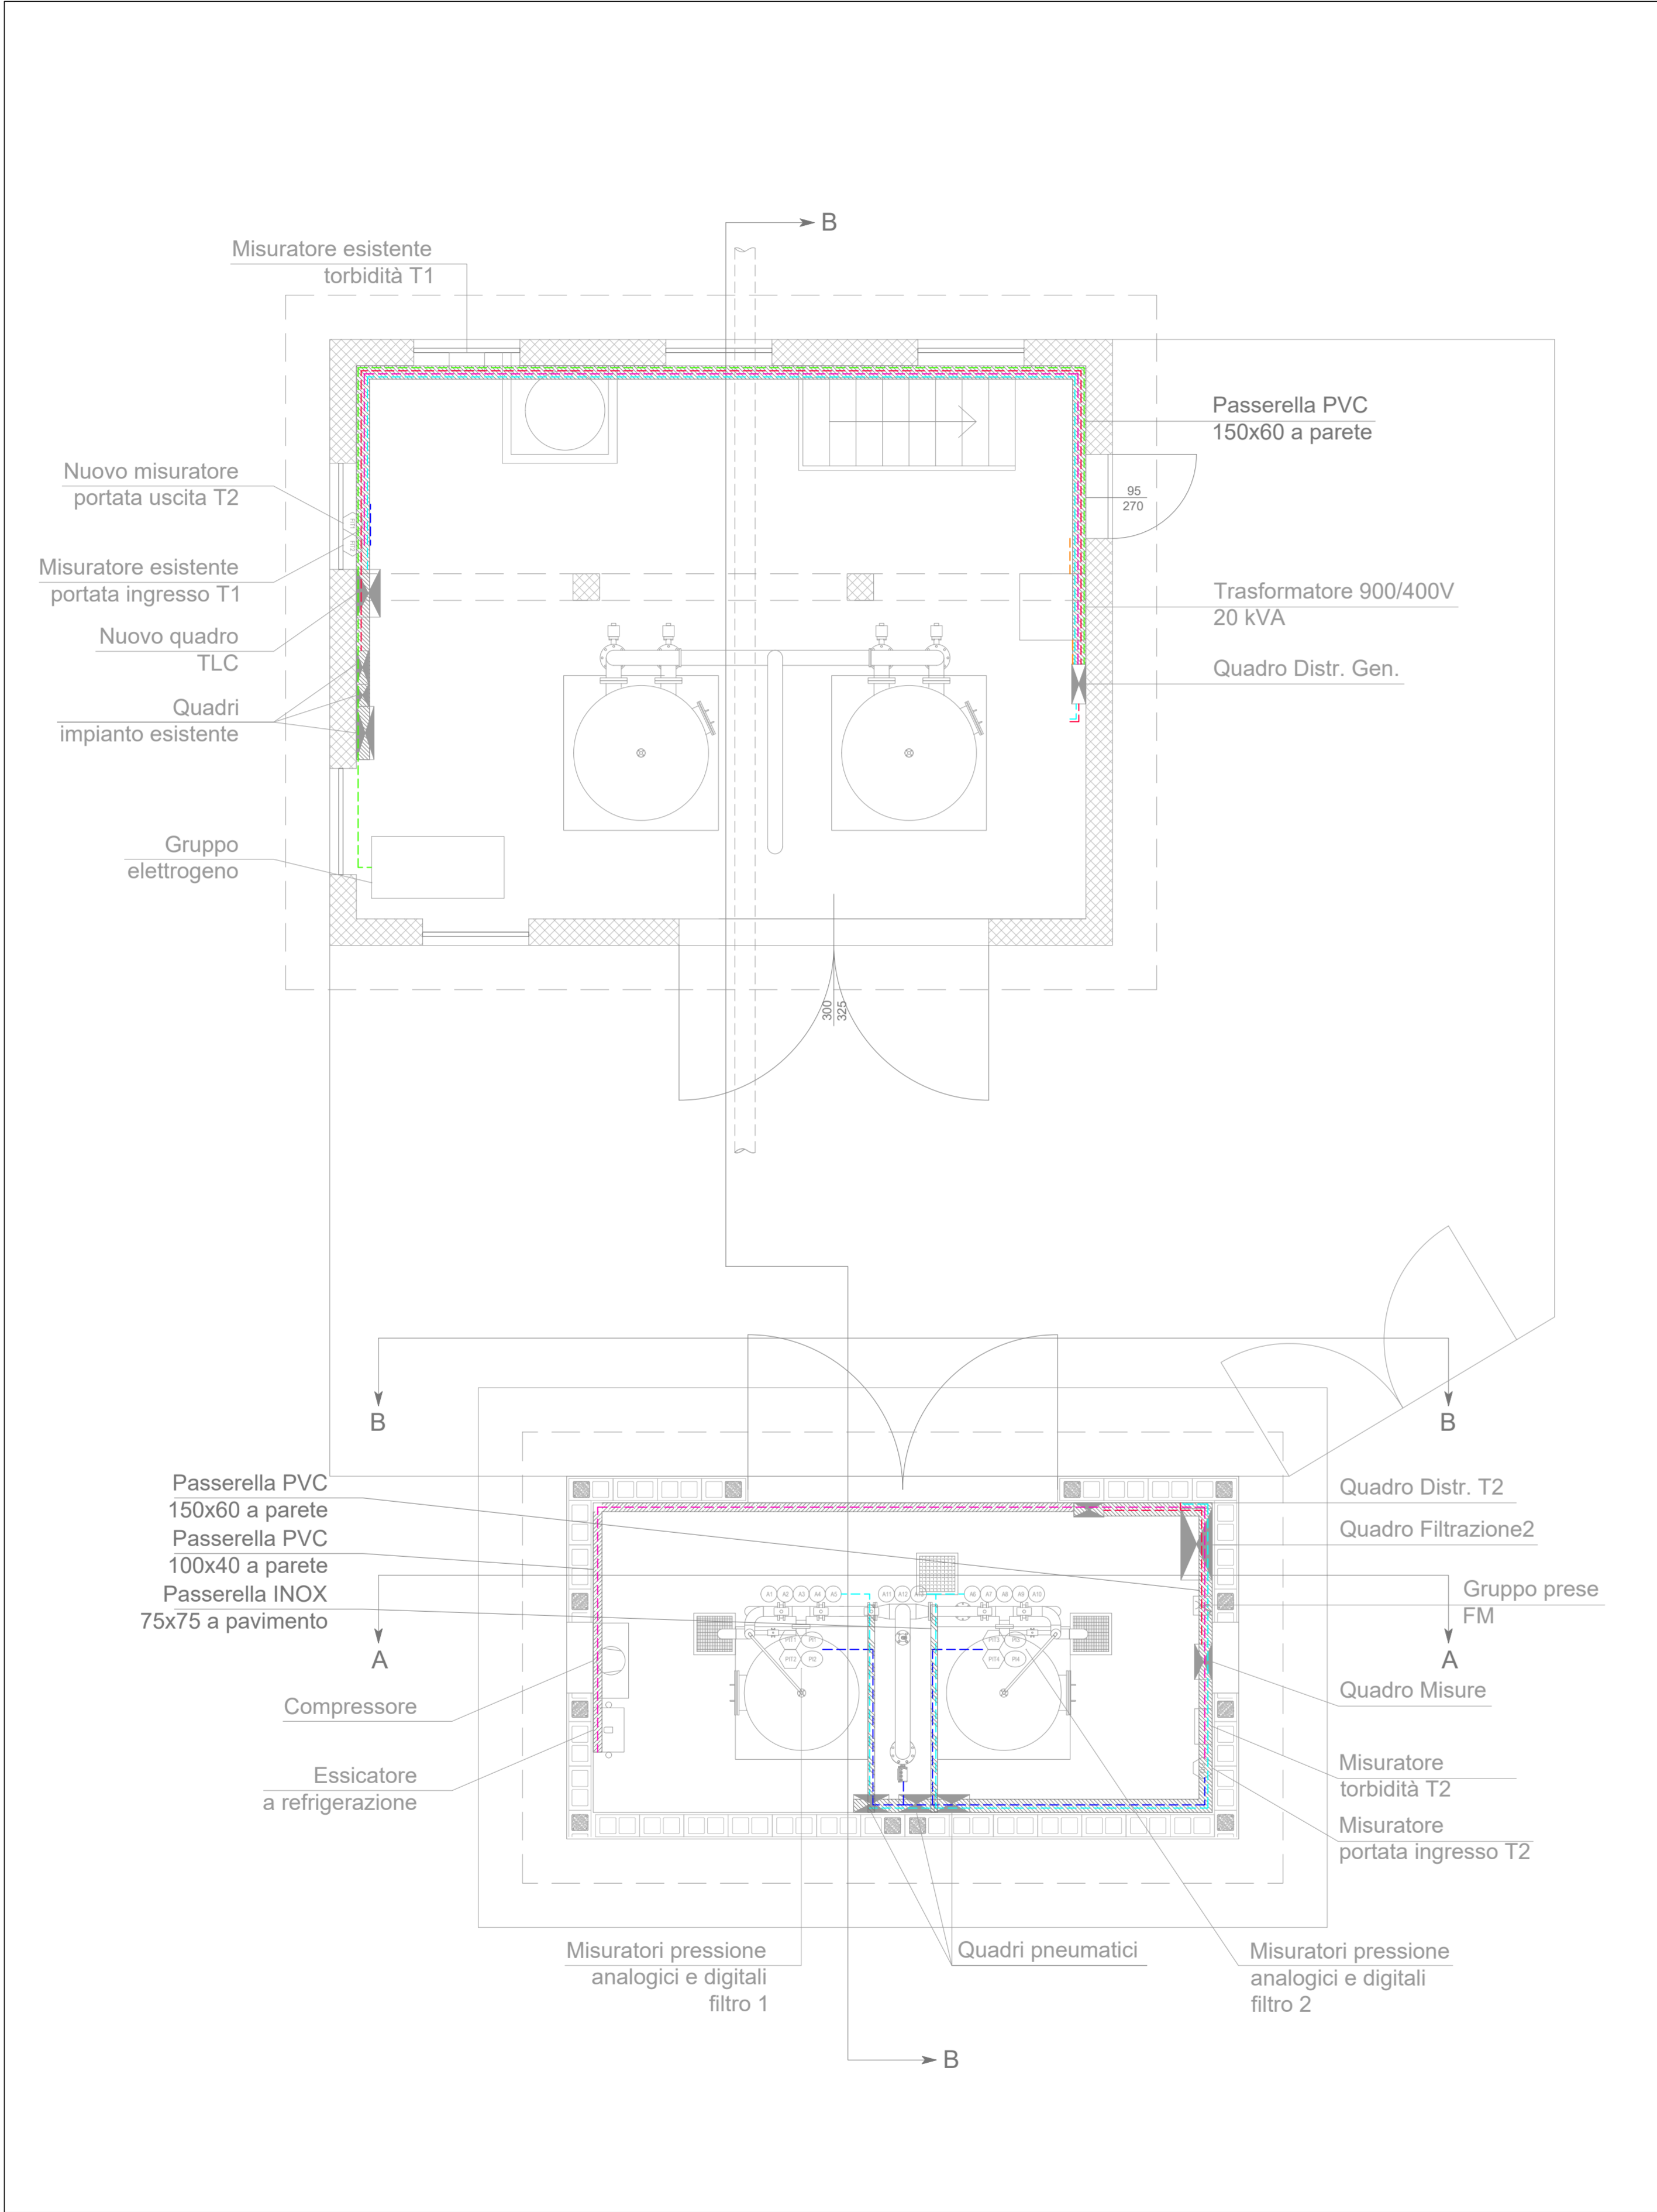

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Trappini, 5 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 498729
email: info@acquanovalvco.it
@pec: acquanovalvco@pec.acquanovalvco.it

TITOLO COMMESSA:
EMERGENZA IDRICA
Potenziamento dei trattamenti di potabilizzazione Acquedotto ex Consorzio

OGGETTO:
Impianti filtrazione
Planimetria e sezioni
Nuovo layout cavi e vie cavi

SCALA:
1:50

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:
NOVEMBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1		
2		
3		
4		

Rif. N° Commessa:
Y02M - 10043194

CUP:
D98B22001080001

RUP:
Ing. Giuseppe Caranti

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:
EL.12

QUESTO DISSEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.