

COMUNE DI MADONNA DEL SASSO



ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu


TITOLO COMMESSA:
EMERGENZA IDRICA
Potenziamento dei trattamenti di potabilizzazione Acquedotto ex Consorzio

OGGETTO:
QUADRO FORNITURA
SCHEMA E FRONTE QUADRO

SCALA:
-

AVANZAMENTO PROGETTO: DEFINITIVO	Data Rev. N° 0: NOVEMBRE 2022
--	---

Rev. N°	Modifiche	Data
1		
2		
3		
4		

Rif. N° Commessa: Y02M - 10043194	Il Progettista Ing. Marco Zanetta	Elaborato N°: EL.02 
CUP: D98B22001080001		
RUP: Ing. Giuseppe Caranti		
PROPRIETA' RISERVATA QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.		

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA									
<div>CARATTERISTICHE GENERALI</div> <div>IDENTIFICAZIONE QUADRO<div>QUADRO ELETTRICO FORNITURA</div></div> <div>NORME DI RIFERIMENTO<div><input checked="" type="checkbox"/> CEI EN 61439-1&2</div><div><input type="checkbox"/></div></div>					<div>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</div> <div>TEMPERATURA AMBIENTE<div>min<div>°C</div>max<div>°C</div></div></div> <div>UMIDITA' RELATIVA<div><div>%</div>A/at<div>°C</div></div></div> <div>LUOGO DI INSTALLAZIONE<div><input checked="" type="checkbox"/> INTERNO</div><div><input type="checkbox"/> ESTERNO</div></div> <div>ALTITUDINE<div>max1000 m s.l.m.</div></div>				
<div>CARATTERISTICHE ELETTRICHE / Electrical data</div> <div>TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO (Ue)<div><div>400</div><div>V</div><div><input checked="" type="checkbox"/> A.C.</div><div>FREQUENZA<div>50</div><div>Hz</div></div><div><input type="checkbox"/> D.C.</div></div></div> <div>TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO (Ui)<div><div>690</div><div>V</div></div></div> <div>TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI<div><div><input type="checkbox"/></div><div>V</div><div><input type="checkbox"/> A.C.</div><div>FREQUENZA<div>Hz</div></div><div><input type="checkbox"/> D.C.</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/></div><div>V</div><div><input type="checkbox"/> A.C.</div><div>FREQUENZA<div>Hz</div></div><div><input type="checkbox"/> D.C.</div></div>									

CORRENTE NOMINALE (In)

40

A

DATI RELATIVI ALLA TENUTA AL CORTO CIRCUITO

CORRENTE NOMINALE DI BREVE DURATA (Icw)

10


kA

PER


1

s

VISTA FRONTALE ESTERNA

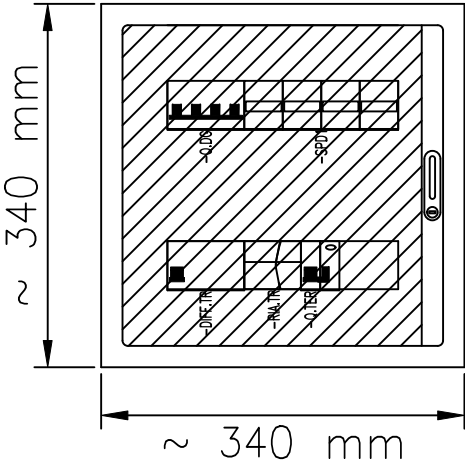

VISTA FRONTALE INTERNA

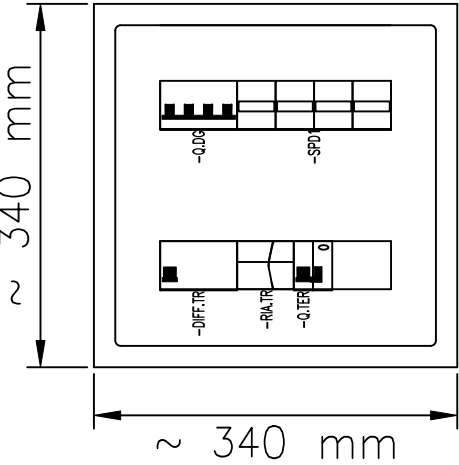

VISTA LATERALE



NOTE GENERALI:
CASSETTA DI DISTRIBUZIONE IN POISTIRENE RINFORZATO AUTOESTINGUENTE
PORTELLA FRONTALE TRASPARENTE
GRADO DI PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO IP65 – IK09
CLASSE DI ISOLAMENTO 2

				IMPIANTO	TITOLO		DISEGNATORE	N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
				Impianti Elettrici	FRONTE QUADRO		-	N. ARCH.	04	-
					SCHEMA	RIF. CLIENTE	FIRMA	DATA	TOT. FOGLI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA		QUADRO FORNITURA			SCALA	/	